

| Označení svítidla | Název | Světelné zdroje |
|-------------------|---|---|
| A | LED,downlight,interiérové kruhové přisazené | 1 x LED, 15W, 1590lm, Ra80, 4000K |
| E | kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu, mikropyramidová optika | 1 x LEDLine, 38W, 4980lm, Ra80, 4000K |
| H | Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo | 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K |
| N | 1x54W,T5,EVG,průmyslové | 1 x FQ 54 W/840 G5, 54W, 5000lm, Ra80, 4300K |


LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x25
— vodič CYKY-J 3-5x4-6
— vodič CYKY-J 2-5x1.5
— vodič CYKY-J 3x2.5
— vodič CYKY-J 5x2.5
— vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8
— hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednobolový - č. 1
spínač osvětlení sériový - č. 5
přepínač osvětlení střídavý - č. 6
přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
přepínač osvětlení dvojitý střídavý - č. 5B
přepínač osvětlení křížový - č. 7
autonomní pož. hlásič
vývod 400 V
vývod 230 V
vývod 230 V
vývod 24/12V
ventilátor s doběhem
spínač do vlhka
pohybové čidlo
el. ohříváč TUV
ovládání žaluzií
prostorový termostát podl. vyt.
vývod pro školní rohlas
senzor

- stropní svítidlo
nástěnné svítidlo
dvojjzásuvka, IP 20
zásuvka, IP 20
dvourámeček -zásuvka, IP 20
zásuvka, IP 44
doplň. pospojování koupelna
zásuvka televize; v = cca. 60 cm
zásuvka DATA
domácí telefon a zvonek
zvonkové tlačítko
tlačítko pro ovl. osvětlení I/O
rozdávěč
zásuvka 400 V ; 16 A
svítidlo nouzové, s optikou pro chodby, 1hod, režim SE
zásuvka s přepětovou ochranou

| TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2. NP - NAVRŽENÉ | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| ČÍSLO | NÁZEV | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKY |
| 2.10 | Učebna | 36,32 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.11 | Chodba | 10,86 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.12 | Chodba | 34,29 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.13 | Odborná učebna | 30,89 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.14 | Odborná učebna | 42,89 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.15 | Odborná učebna | 43,49 m² | PVC | Malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.16 | Kabinet | 24,23 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.17 | Kabinet | 6,41 m² | PVC | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| 2.18 | Technická místnost | 3,14 m² | Keramická dlažba | Štuková omítka, malba | Štuková omítka, malba | |
| Celkový součet: | | 232,52 m² | | | | |

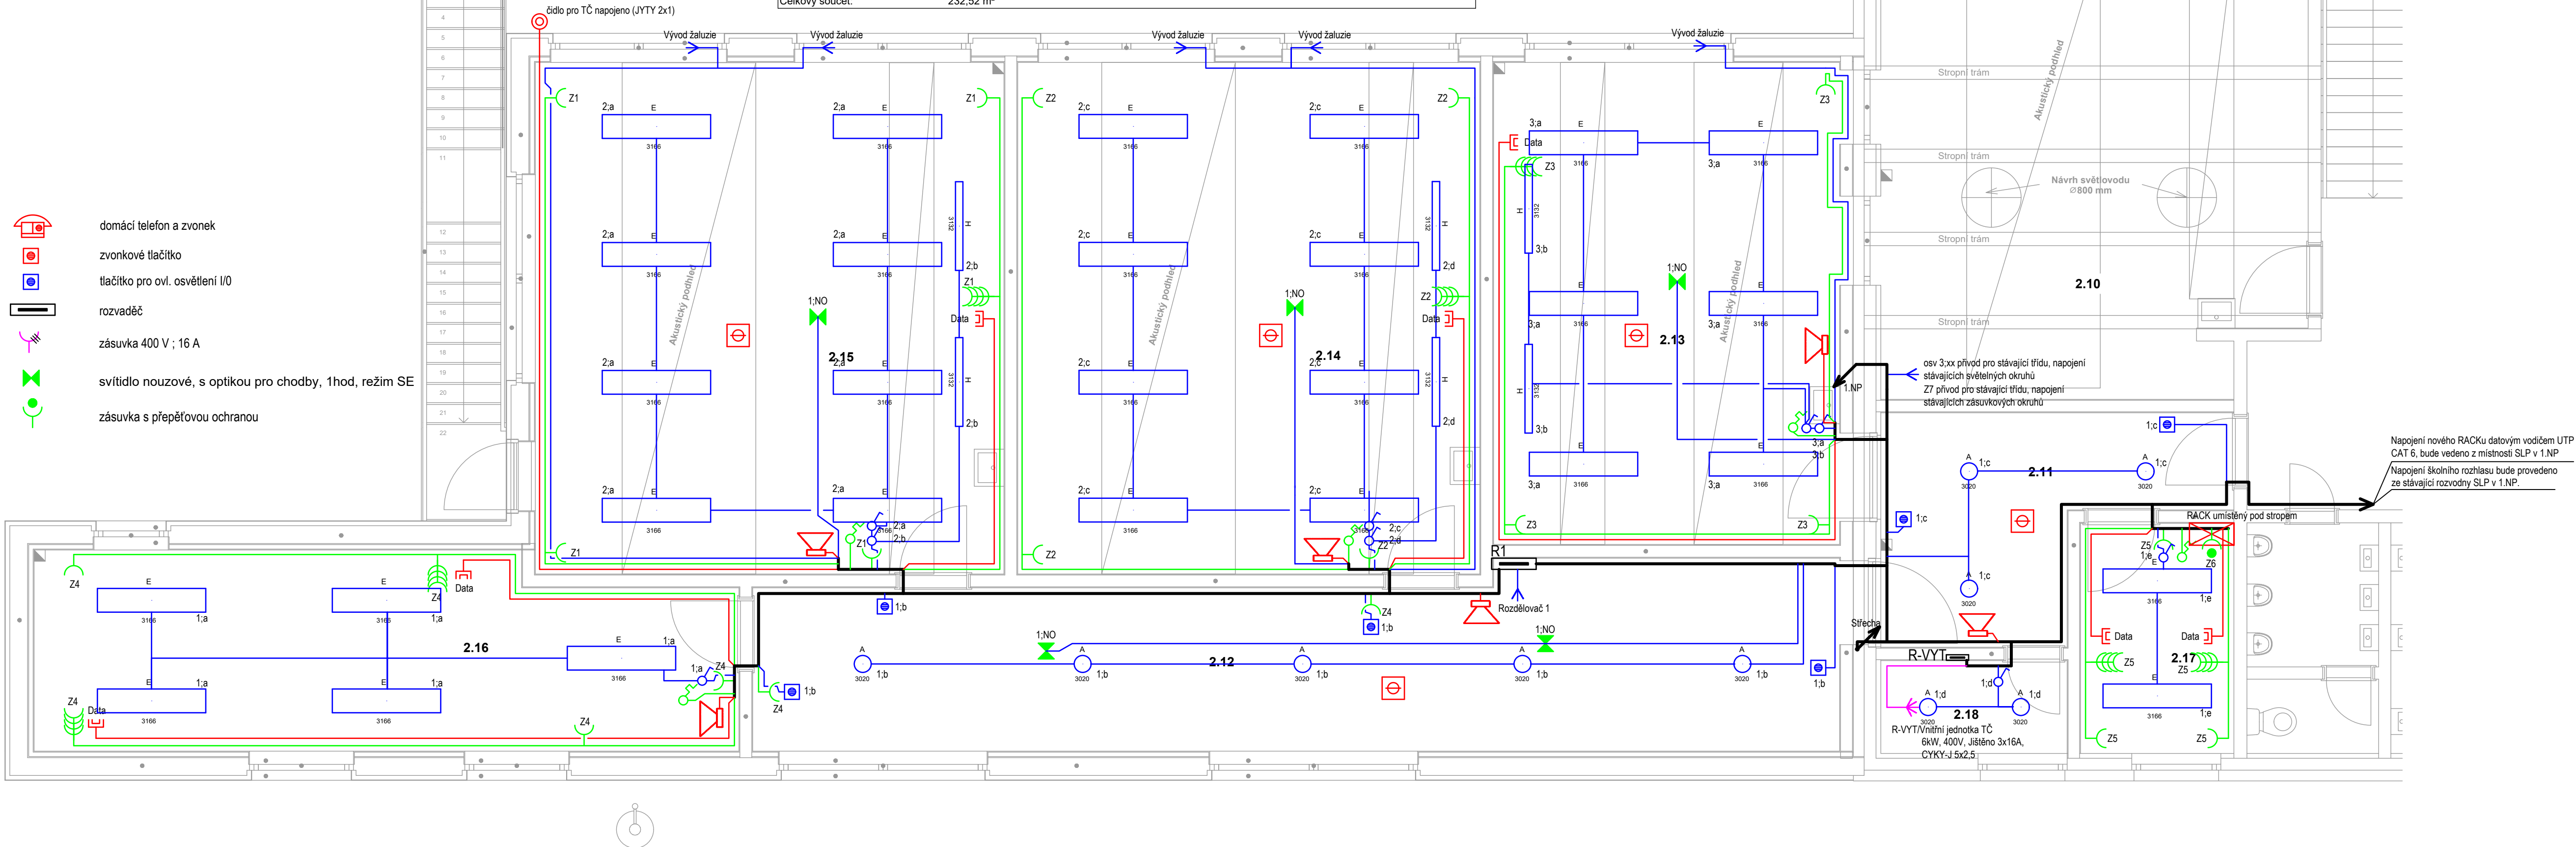

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
| Alco: Přístavba základní a mateřské školy B-English | | | Č. zak.: 23Z080 |
| Investor: Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o., Tř. Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr, Česko | Proj. část: SZ Projekt elektro s.r.o., IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha | SZ Projekt elektro | |
| Místo stavby: Tř. Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr, Česko obec Králův Dvůr [672947], okres Beroun, Středočeský kraj | Vypracoval: Ondřej Tajnský Zodp. proj.: Karel Sommer | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| ČÁST PD: D.1.4.c Silnoproudá a slaboproudá instalace | | | | Označ.: D.1.4.c.04 | |
| VÝKRES: Půdorys 2.NP | Měřítko: 1:50 | Stupeň PD: DPS | Datum: 06/2023 | | |