




LEGENDA SITUACE:


-  ŘEŠENÉ PARCELY
-  NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA
-  STÁVAJÍCÍ OBJEKT
-  VSTUP / VJEZD



±0,000 = 271,695 m n. m. Bpv

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

<div> architecture o design o building</div> <div>RAFFRO s.r.o, Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00, Praha 6</div>		Kreslil	Kontroloval	<div>Autorizační razítko</div> <div></div>
		Ing. arch. Michal Talabiška	Ing. Tomáš Novotný	
			Ing. Filip Šrail	
Investor	Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o. Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr, Česko			
Místo stavby	Tři Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr, Česko			
Město/Obec	obec Králův Dvůr [672947] , okres Beroun, Středočeský kraj			
Název akce				
Přístavba základní a mateřské školy B-English				
Dílčí část akce				
Stupeň			DPS	
Profese			Datum	05/2023
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			Zakázka č.	P_FŠ_23-004
			Formáty A4	3
Název výkresu			Výkres č.	Měřítko
Katastrální situační výkres			C.01	1:1000

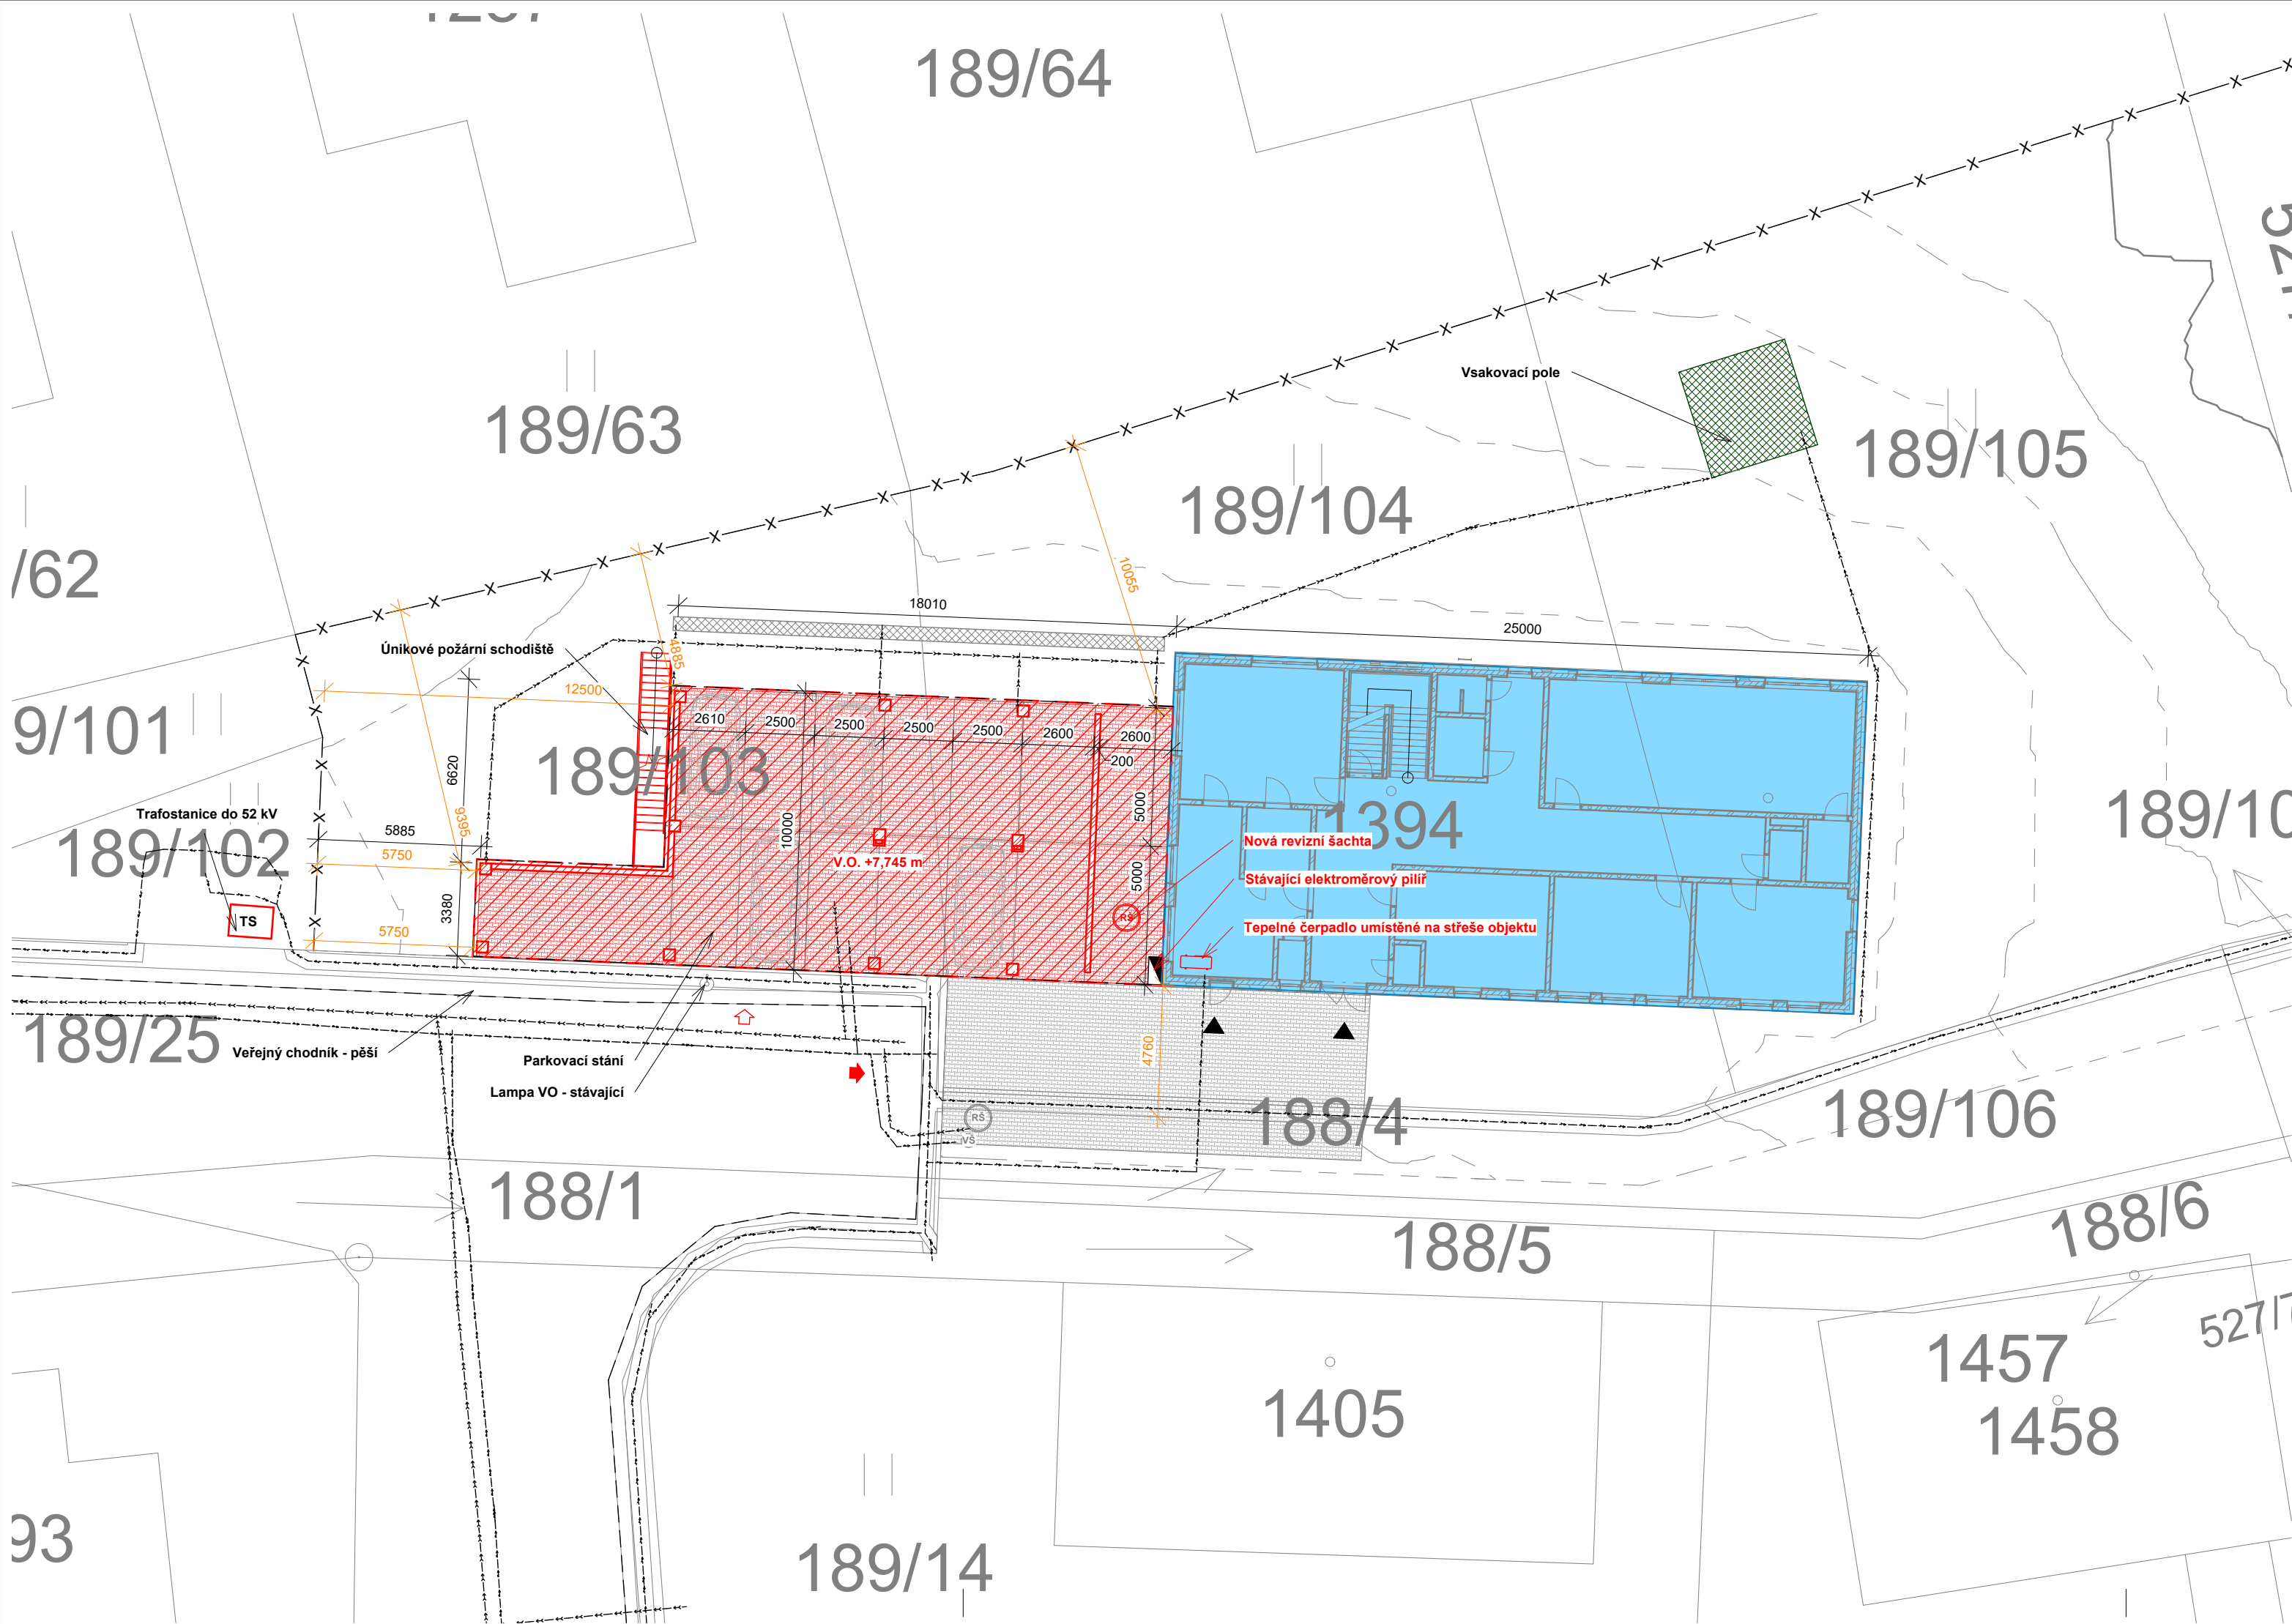

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VĚŘEJNÝCH SÍTÍ:

- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení podzemních sítí [m]

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1 kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5 kPa	Plynovod do 0,3 MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1 kV	0,05	0,30	0,10	0,10	0,40	0,30
Sdělovací kabely	0,30		0,10	0,10	0,20	0,20
Plynovod do 5 kPa	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,50
Plynovod do 0,3 MPa	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,50
Vodovod	0,40	0,20	0,15	0,15		0,10
Kanalizace	0,30	0,20	0,50	0,50	0,10	

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí [m]

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1 kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5 kPa	Plynovod do 0,3 MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1 kV	0,05	0,30	0,40	0,60	0,40	0,50
Sdělovací kabely	0,30		0,40	0,40	0,40	0,50
Plynovod do 5 kPa	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	1,00
Plynovod do 0,3 MPa	0,60	0,40	0,40	0,40	0,50	1,00
Vodovod	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60
Kanalizace	0,50	0,50	1,00	1,00	0,60	

LEGENDA SITUACE:

-
- ŘEŠENÁ PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
-
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLKY
-
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÉ - BET. DLAŽBA
-
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÉ - BET. DLAŽBA
-
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - TRAVNATÉ

- 280/23

KATASTRÁLNÍ ČÍSLO
- V.O.

VÝŠKA VRCHOLU OBJEKTU
- VSTUP / VJEZD DO OBJEKTU
- VSTUP / VJEZD NA PARCELU

BILANCE PLOCH:

- výška přístavby

+7,745 m
- plocha stavebních pozemků parc. č. - 189/103

325,0 m²
- plocha stavebních pozemků parc. č. - 189/104

440,0 m²
- zastavěná plocha stávajícího objektu MS

300 m²
- zastavěná plocha navržené přístavby


206,5 m²
- zastavěná plocha navrženého objektu - celková

506,5 m²
- zpevněné plochy - pojízdné - navržené

198,0 m²

POZNÁMKY:

- délkové kóty jsou vztaženy k obvodovému plášti objektu



±0,000 = 271,695 m n. m. Bpv

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

<div><div>raffpro</div><div>architektura a design a budovy</div><div>RAFFPRO s.r.o., Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00, Praha 6</div></div>		<div>Kreslil</div> <div>Ing. arch. Michal Talabiška</div>	<div>Kontroloval</div> <div>Ing. Tomáš Novotný</div> <div>Ing. Filip Šrail</div>	<div>Autorizační razítko</div> <div></div>
<div>Investor</div>	<div>Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.</div> <div>Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr, Česko</div>			
<div>Místo stavby</div>	<div>Tři Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr, Česko</div>			
<div>Město/Obec</div>	<div>obec Králův Dvůr [672947] , okres Beroun, Středočeský kraj</div>			
<div>Název akce</div> <div>Přístavba základní a mateřské školy B-English</div>				
<div>Dílčí část akce</div>		<div>Stupeň</div>	<div>DPS</div>	
		<div>Datum</div>	<div>05/2023</div>	
<div>Profese</div> <div>C. SITUAČNÍ VÝKRESY</div>		<div>Zakázka č.</div>	<div>P_FŠ_23-004</div>	
		<div>Formáty A4</div>	<div>3</div>	
<div>Název výkresu</div> <div>Koordinační situační výkres</div>		<div>Výkres č.</div> <div>C.02</div>	<div>Měřítko</div> <div>1:200</div>	