



ČS4

Púdorys




Řez B-B'

Čerpací šachta (ocelová perforovaná trouba DN400)
hl. 1,0 m podé dnem výkopu
(v případě výskytu podz. vody)



Řez A-A'

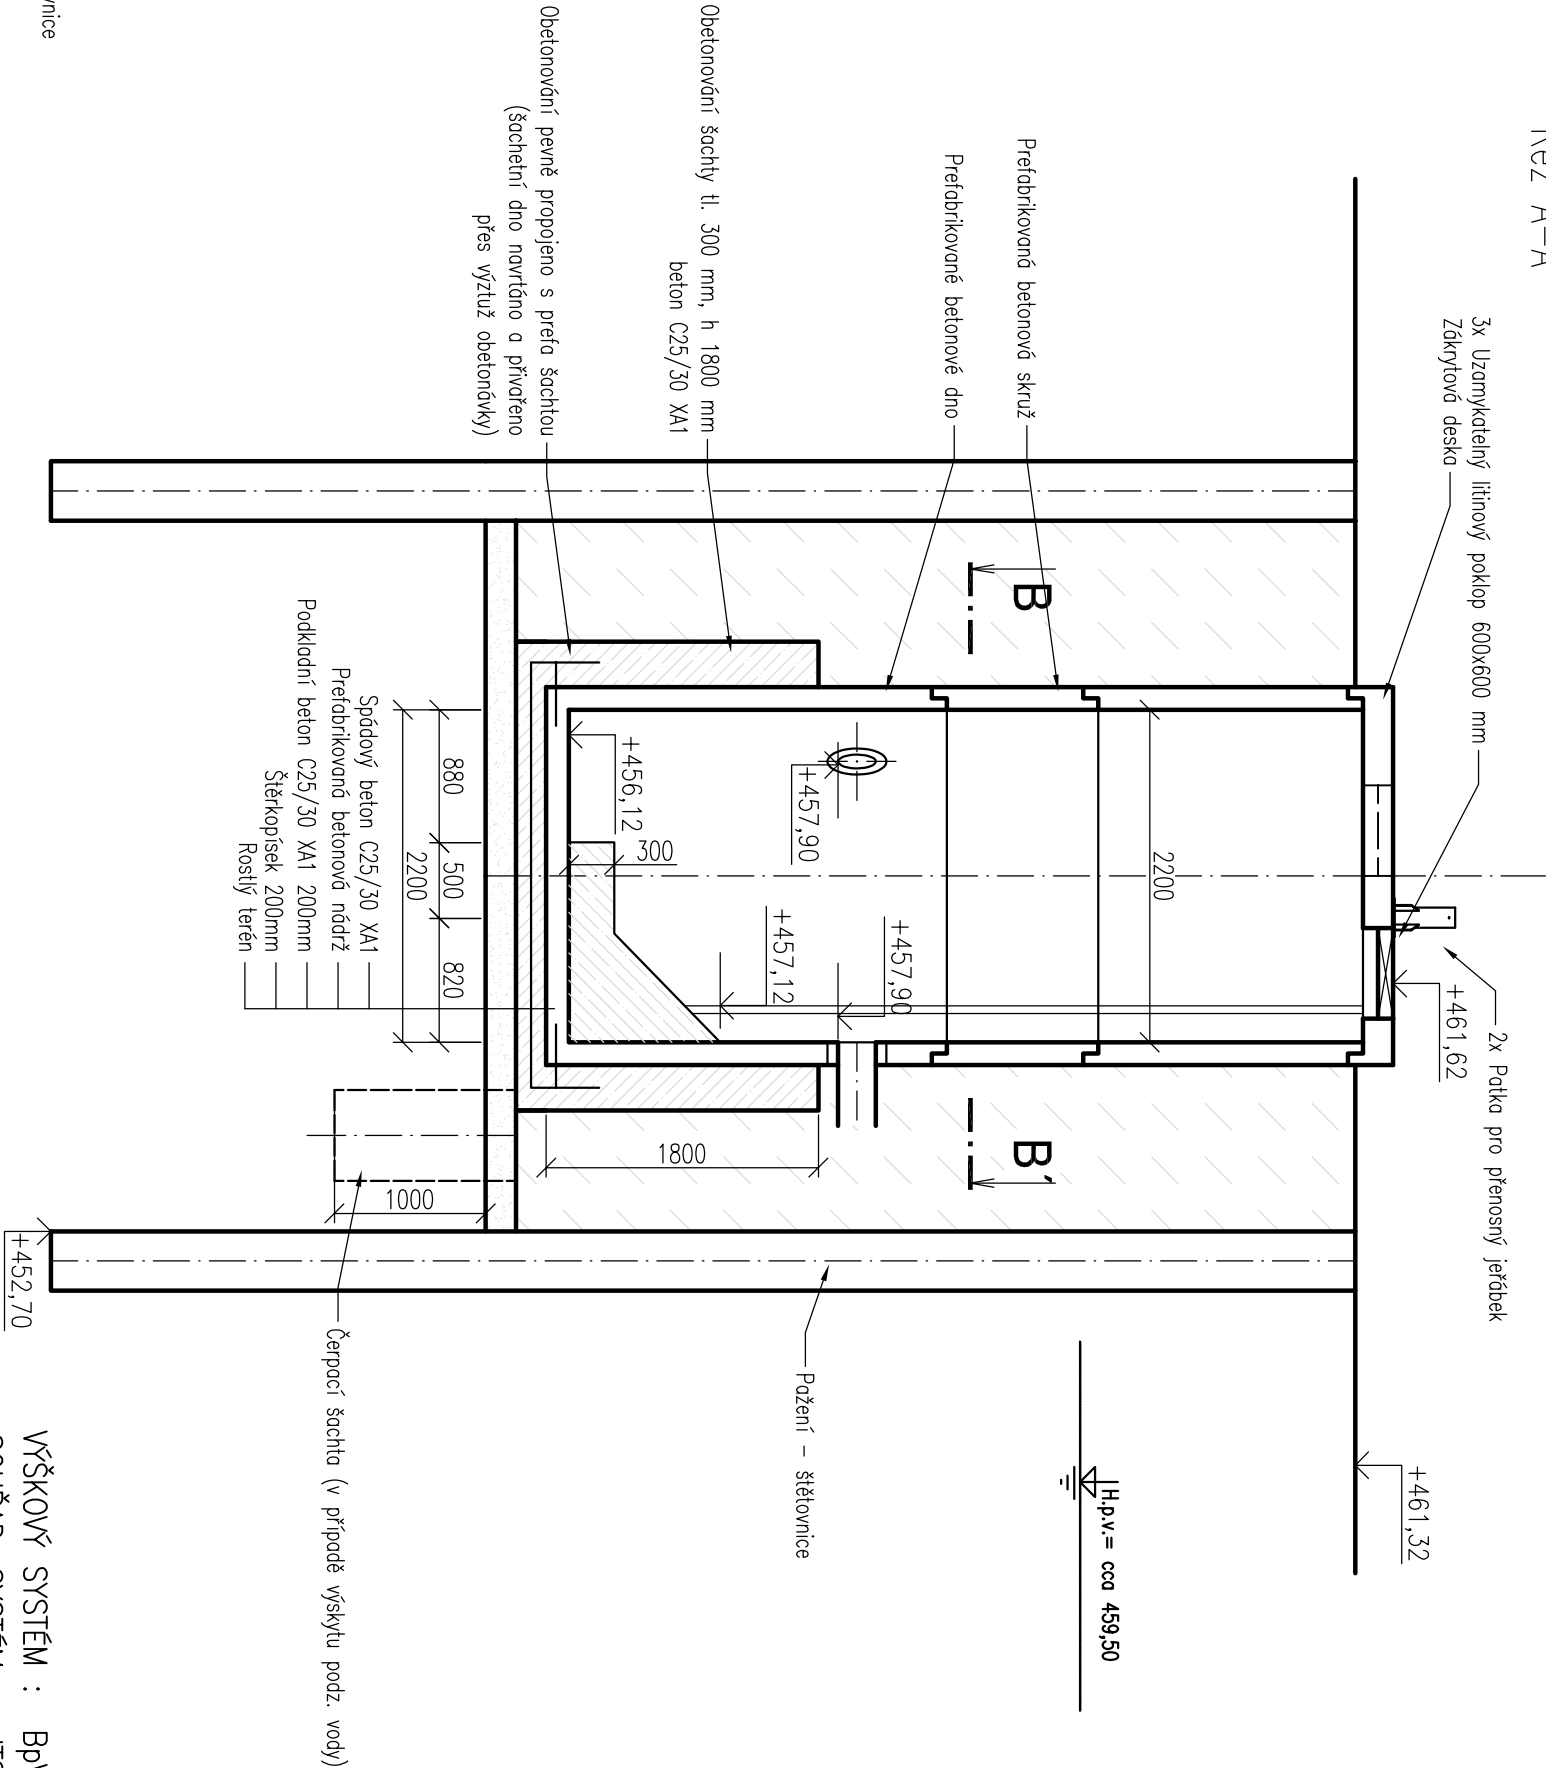

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA	
ING. VONDRÁČKOVÁ		ING. DALIK		ING. DALIK		ING. VÍTEK	
INVESTOR		MĚSTYS ŽINKOVY		OsRP NEPOMUK		KÚ PLZEŇSKÝ	
NÁZEV STAVBY							
ŽINKOVY ČOV A KANALIZACE							
OBSAH VÝKRESU							
ČERPACÍ ŠACHTA 4 – STAVEBNÍ ČÁST							
<div><div>PIK</div><div>V Í T E K</div><div>Inženýrská a projektová kancelář</div></div>							
ATELIER				PRAHA			
DATUM				11/2016			
STUPĚŇ				DPS			
FORMÁT				2xA4			
MĚŘÍTKO				1:50			
SOUBOR							
ZAK. ČÍSLO				ČÍS. VÝKRESU			
056 – 16				D.1.42			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
SOUŘAD. SYSTÉM : JTSK

PIK VÍTEK
Inženýrská a projektová kancelář

ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
DATUM	11/2016	
STUPĚŇ	DPS	
FORMÁT	2x44	
MĚŘÍTKO	1:50	
SOUBOR		