



BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
Zasakovací objekt
1:20

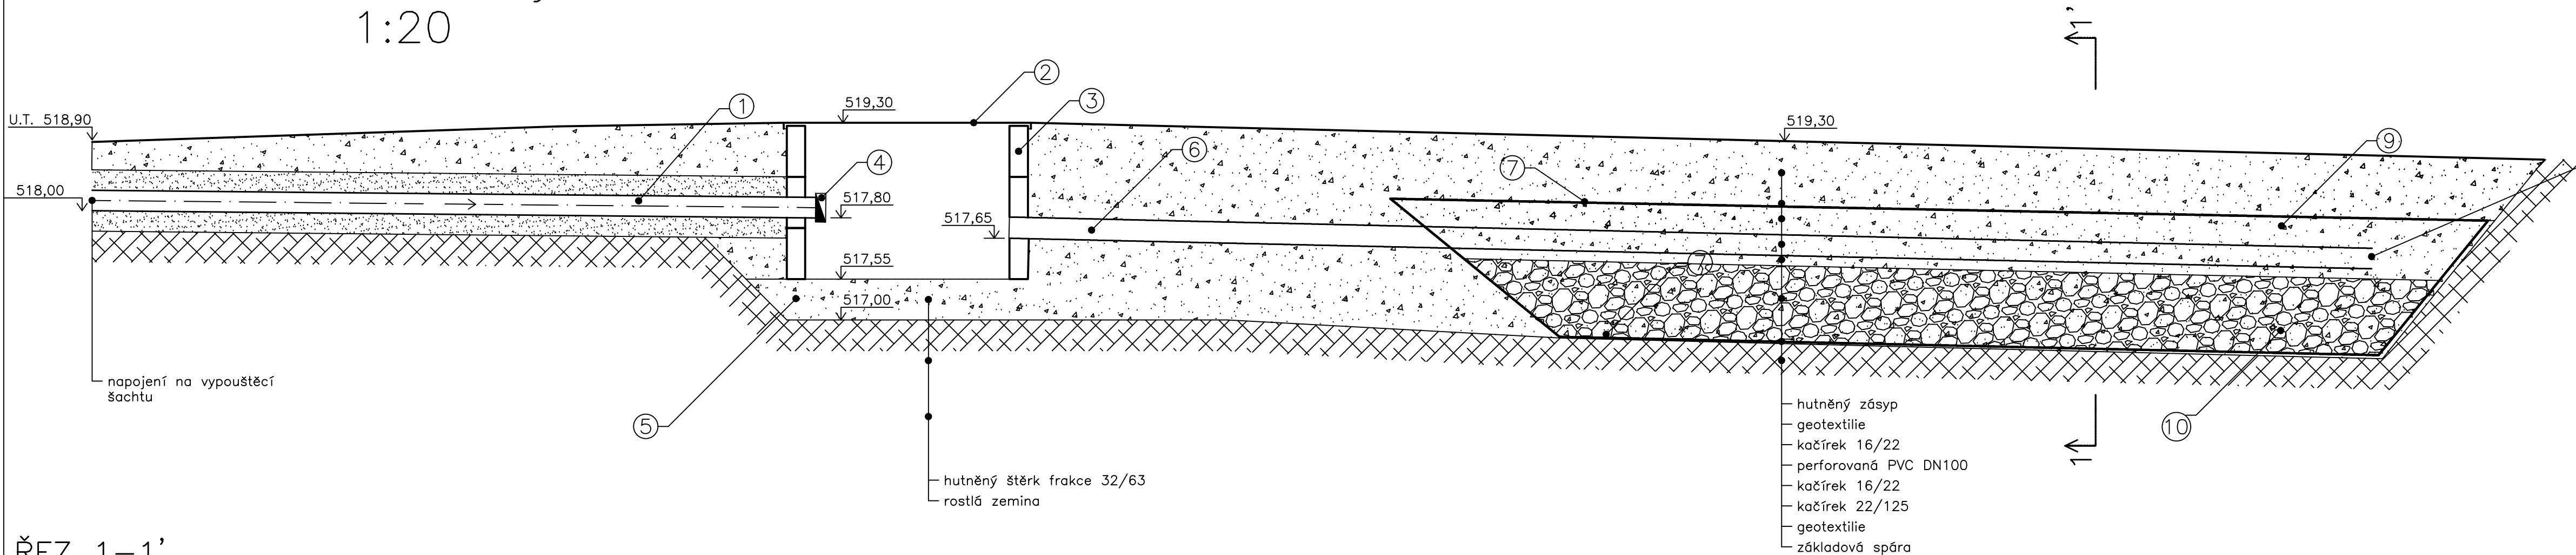


ŘEZ 1–1’



Číslo	Popis	Označení	Počet
①	HDPE 110 PN10	DN 100	–
②	Plastový poklop	Atyp Ø1m	1
③	Studniční skruž	TBS–Q1000/250/90/SP	7
④	Zpětná klapka	celoplastová	1
⑤	Hutněný štěrk	frakce 32/63	–
⑥	PVC	DN 150	–
⑦	Geotextilie		–
⑧	Drenážní trouba	PVC, DN 100, děrovaná	–
⑨	Kačírek	frakce 16/22	–
⑩	Kačírek	frakce 22/125	–

LEGENDA



VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář	
	ING. DALÍK	ING. DALÍK	ING. VÍTEK		
INVESTOR	MĚSTYS ŽINKOVY	OsRP	NEPOMUK	KÚ	PLZEŇSKÝ
NÁZEV STAVBY VEŘEJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY (1. ČÁST)				ATELIER	PRAHA
				DATUM	11/2016
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3xA4
				MĚŘITKO	1:20
OBSAH VÝKRESU ZASAKOVACÍ OBJEKT				SOUBOR	
				ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
				057 – 16	D.1.14