


PŮDORYS 1.PP

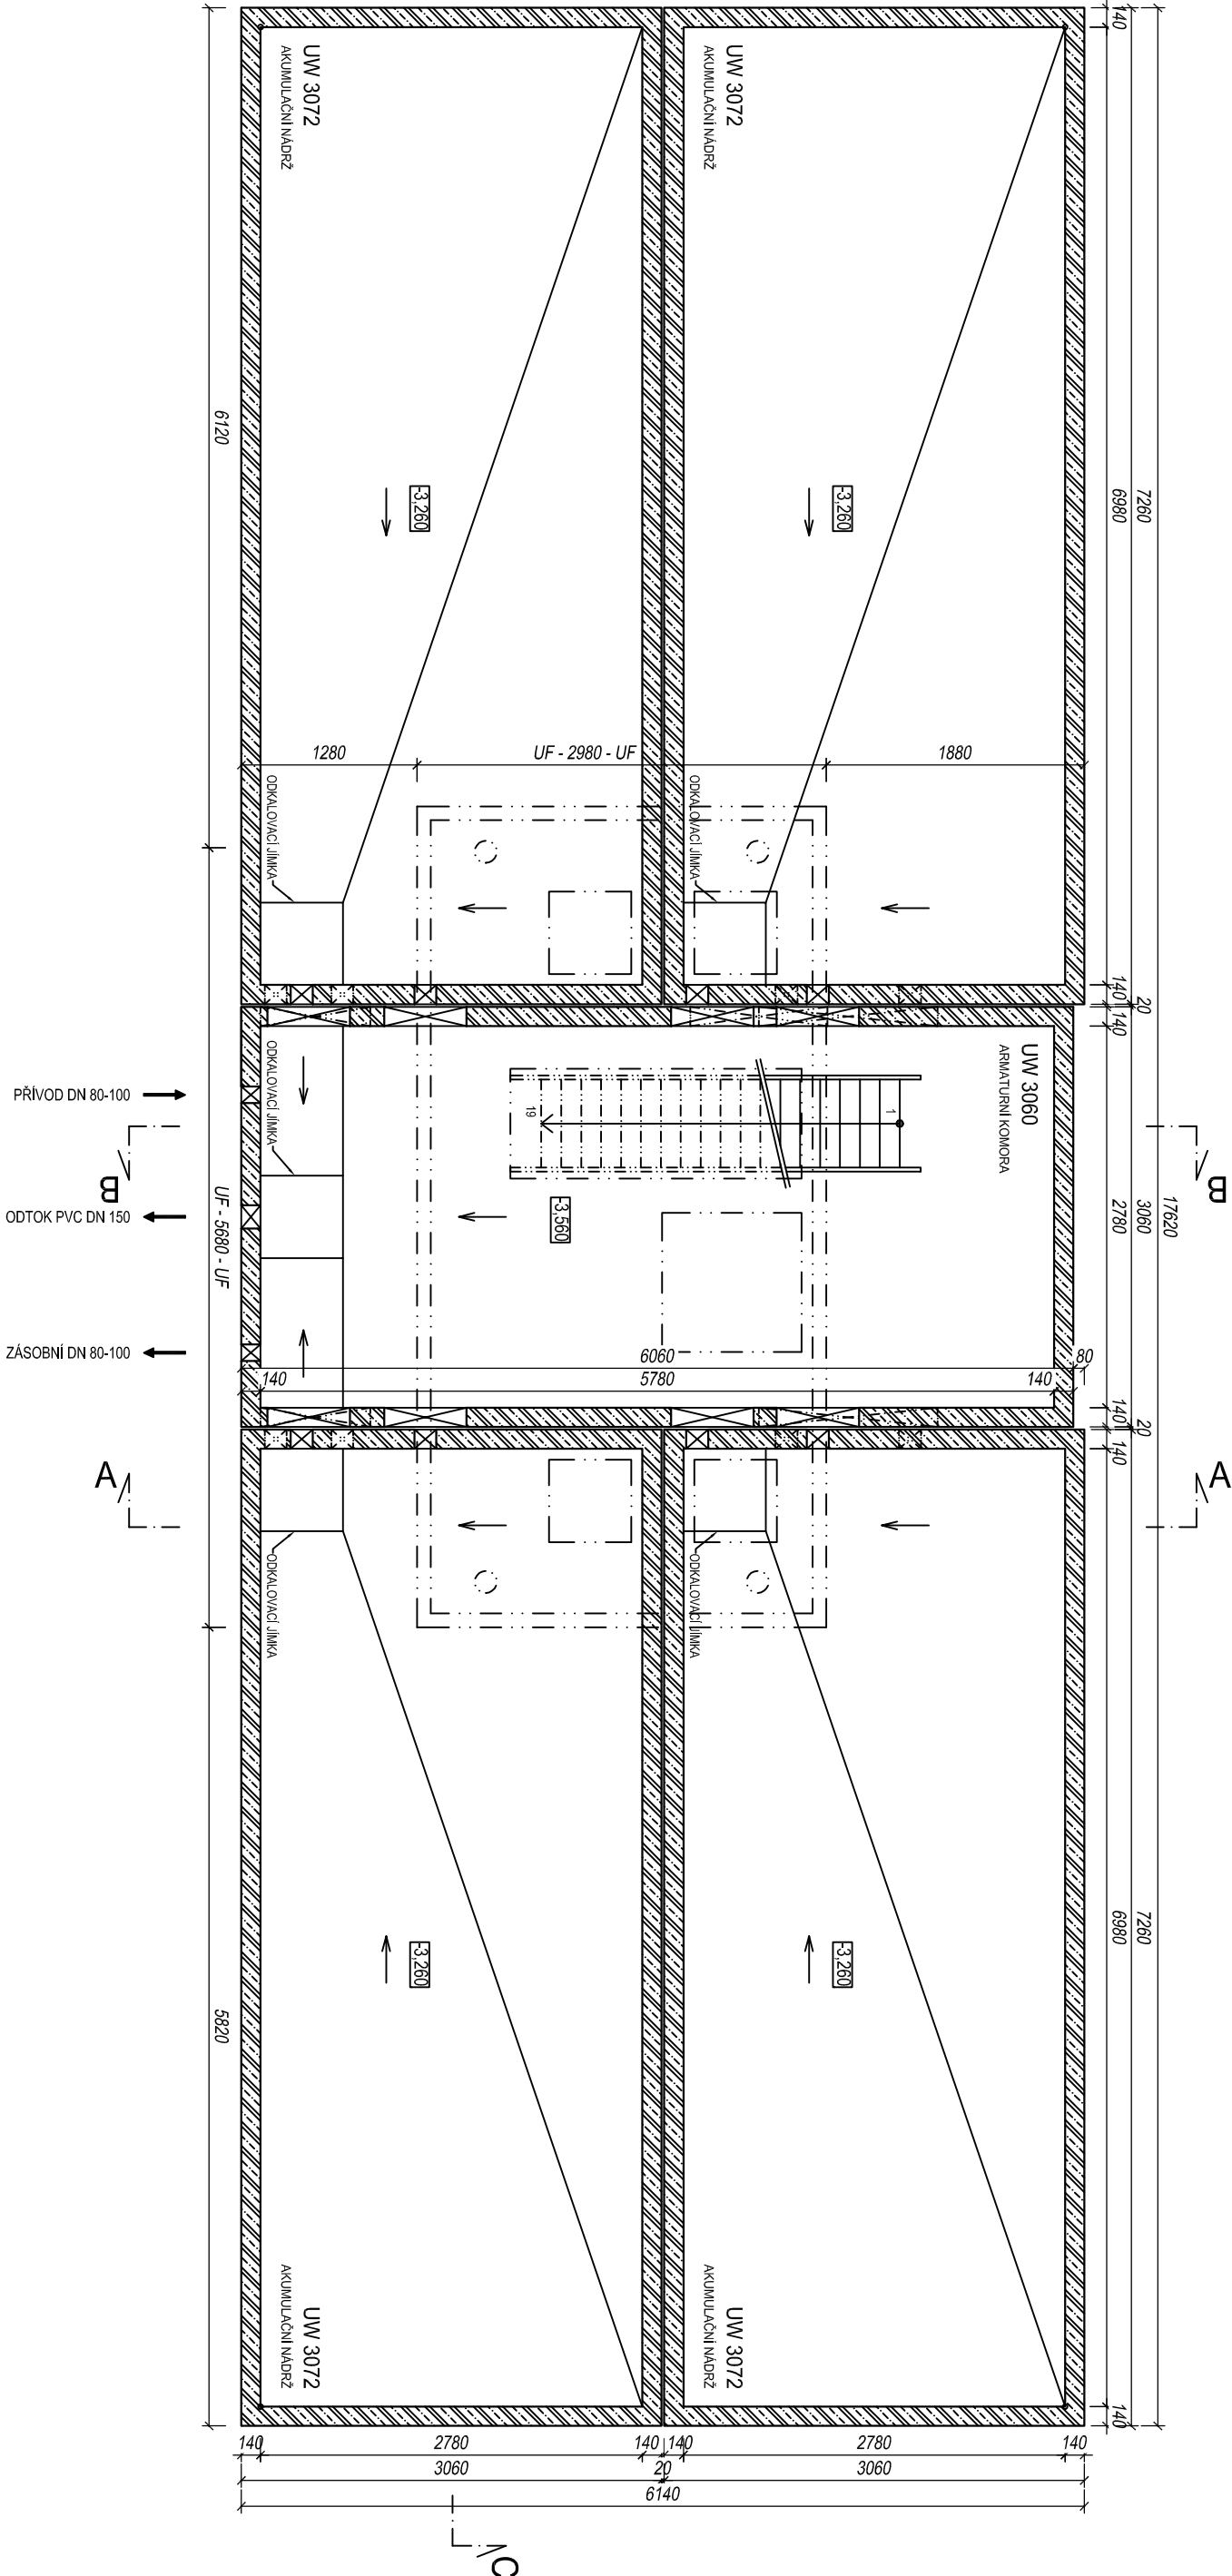

POZNÁMKA:

Odvětrávací otvory ve stropu akumulčních nádrží budou potrubím PVC DN 125 propojeny s větracími otvory ve stěně nadzemní části armaturní komory.  
V nadzemní části armaturní komory je umístěn elektro rozváděč pro světlé a zásuvkové obvody, řízení servoklapek, nebo blokáce čerpání z vrtu. Dále je zde možné osadit dávkovací zařízení chlonu a umyvadlo s málou AT stanicí.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| SKLADBA TYPU NÁDRŽÍ VODOJEMU |            |
| VODOJEM 4x50 m³              |            |
| VÝŠKA HLADINY VODY = 2,50 m  |            |
| ARMATURNÍ KOMORA             | UW 3060    |
| NÁDRŽ VODOJEMU               | 4x UW 3072 |
| NADZEMNÍ ČÁST                | UF 3060    |
| ZASTAVĚNÁ PLOCHA             | 108,19 m²  |
| OBESTAVĚNÝ PROSTOR           | 429,76 m³  |

± 0,000 = 522,00 m.n.m.

|  |            |              |                     |                    |   |          |               |       |
|--|------------|--------------|---------------------|--------------------|---|----------|---------------|-------|
| VYPRACOVAL                                   |            | PROJEKTANT   | HLAV. INŽ. PROJEKTU | AUTORIZOVANÁ OSOBA | <div>PIK</div> <div>V I T E K</div> <div>Inženýrská a projektová kancelář</div> |          |               |       |
|  | ING. DALIK | ING. DALIK   | ING. VÍTEK          |                    |   |          |               |       |
| INVESTOR MĚSTYS ŽINKOVY                      |            | OsRP NEPOMUK | KÚ PLZEŇSKÝ         |                    |   |          |               |       |
| NAZEV STAVBY                                 |            |              |                     |                    |   |          |               |       |
| VEŘEJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY<br>(1. ČÁST) |            |              |                     |                    |   |          |               |       |
|  |            |              |                     |                    | ATELIER   | PRAHA    | ČÍS. SOUPRAVY |       |
|  |            |              |                     |                    | DATUM   | 11/2016  |               |       |
|  |            |              |                     |                    | STUPĚŇ  | DPS      |               |       |
|  |            |              |                     |                    | FORMÁT  | 2x44     |               |       |
|  |            |              |                     |                    | MĚŘÍTKO   | 1:50     |               |       |
| SOUBOR                                       |            |              |                     |                    |   |          |               |       |
| OBSAH VÝKRESU                                |            |              |                     |                    | ZAK. ČÍSLO  | 057 – 16 | ČÍS. VÝKRESU  | D.1.3 |