


# VYPOUŠTĚCÍ ŠACHTA

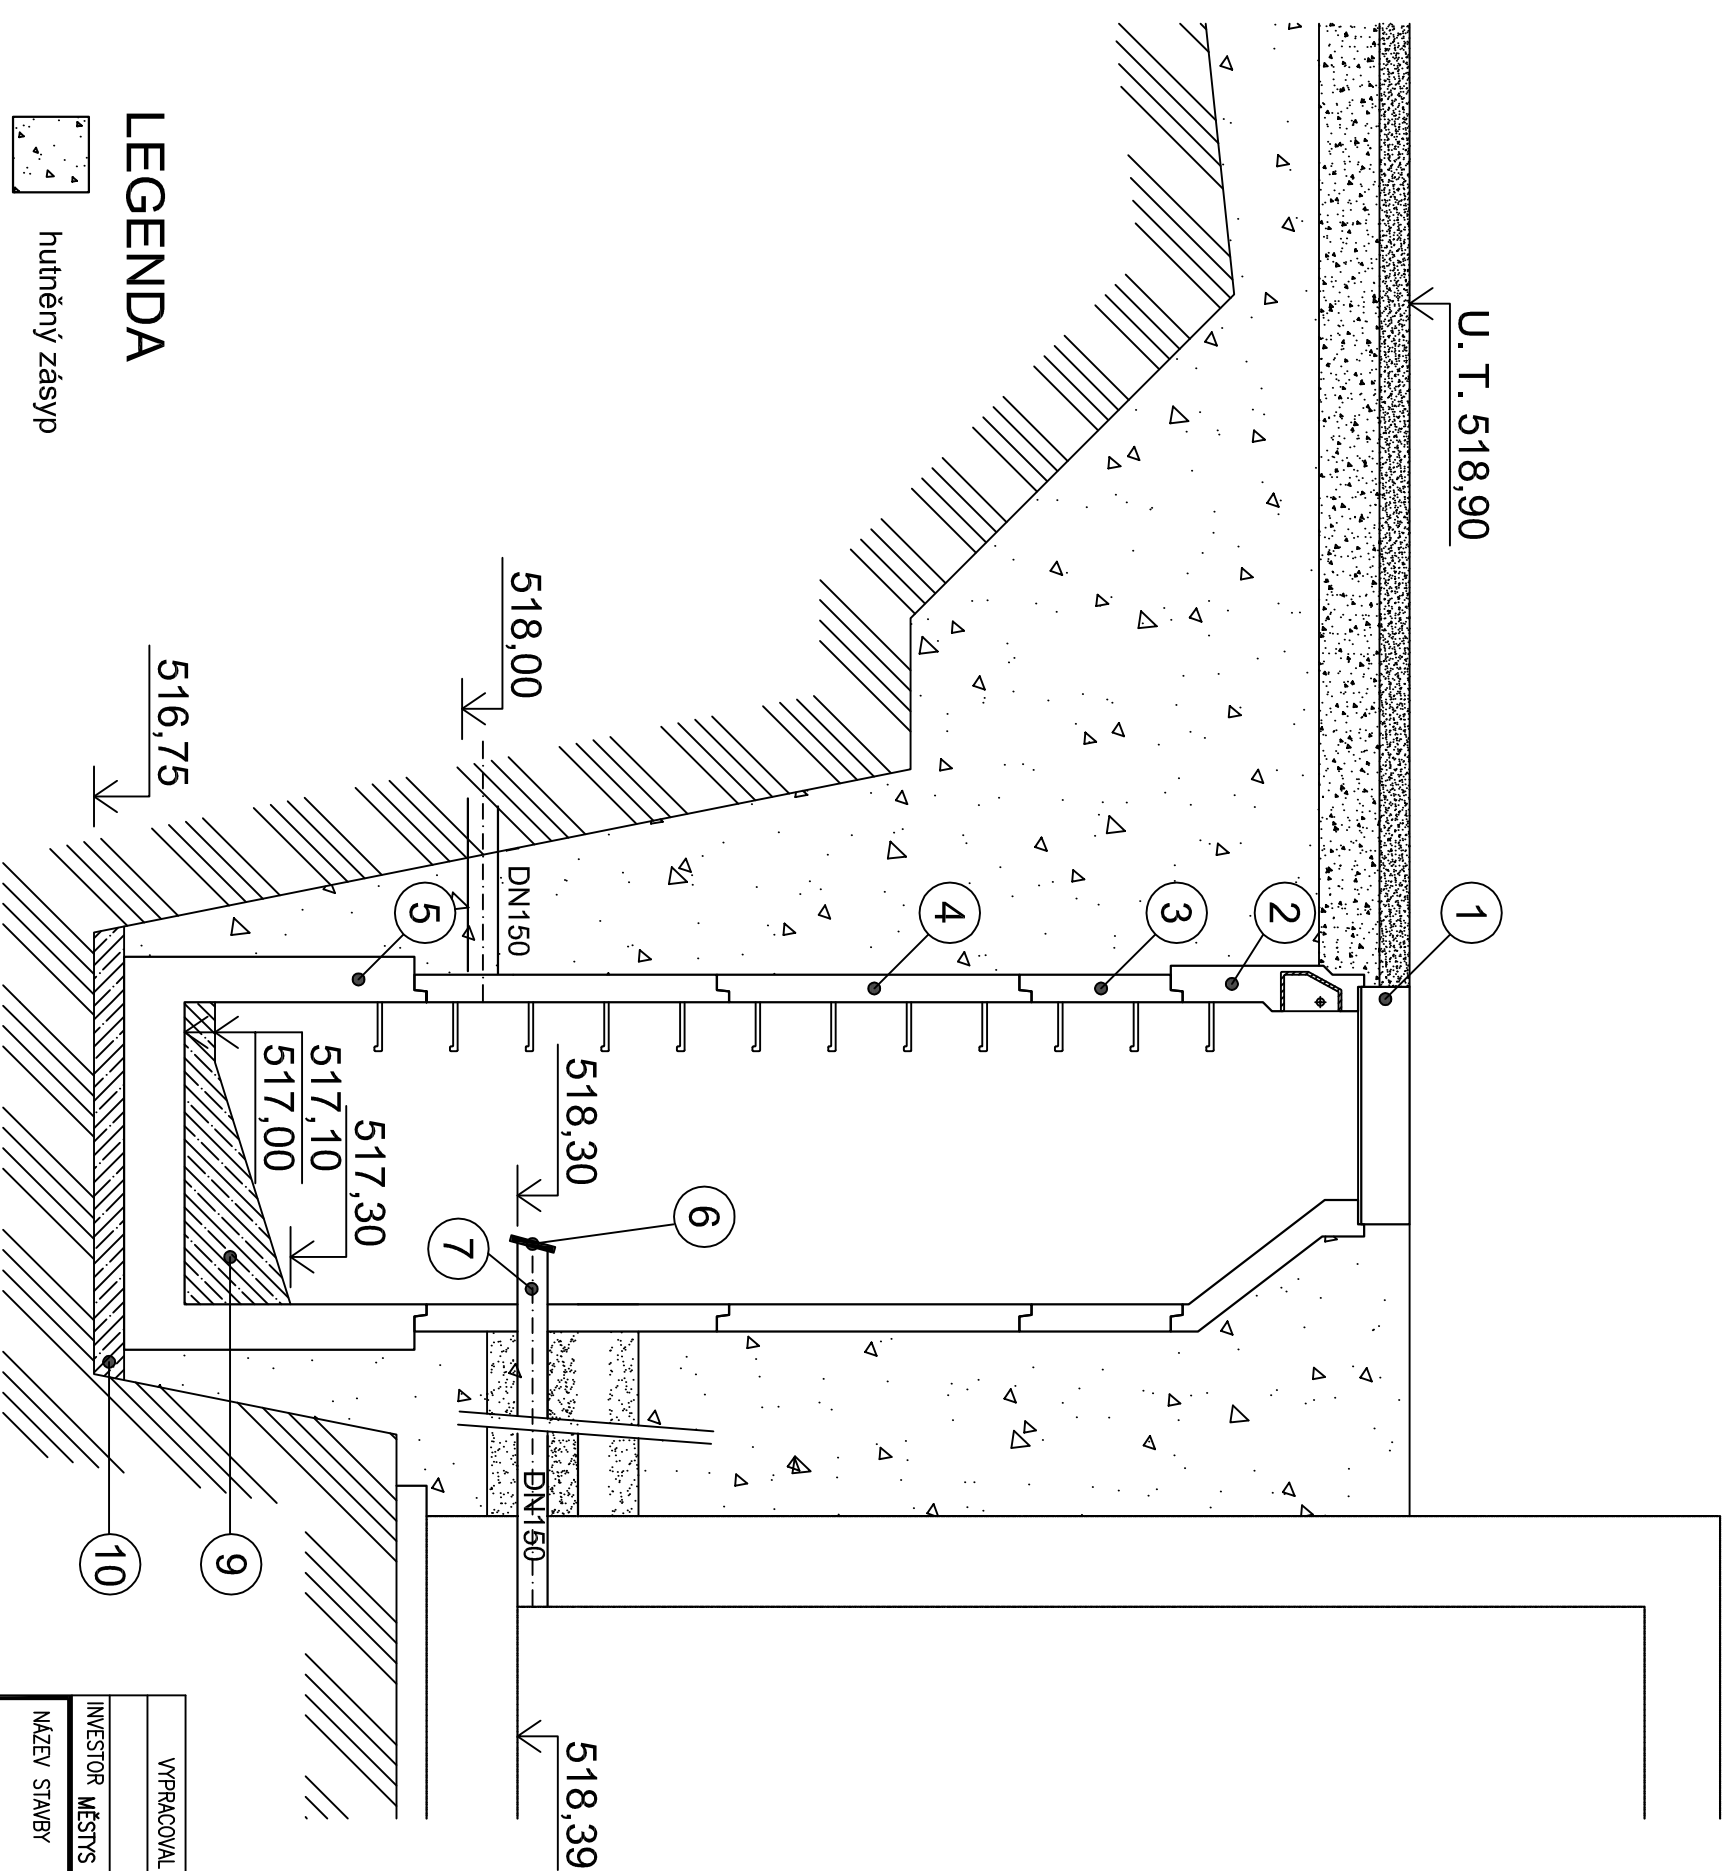

Číslo	Popis	Označení	MJ
①	Kanalizační poklop	D 400	1 ks
②	Šachetní konus	1000/630/580/90	1 ks
③	Šachetní skruž	1000/500/90	1 ks
④	Šachetní skruž	1000/1000/90	- ks
⑤	Šachetní dno	1000/800	1 ks
⑥	Zpětná koncová klapka	celoplastová, DN65, DN100	1 ks
⑦	HDPE - PE100- PN10	DN 65, DN100	-
⑧	Lemový nákružek + točivá příruba	DN 65	1 ks
⑨	Spádový beton	C 12/15 - X0	-
⑩	Podkladní beton	C 12/15 - X0	100 mm

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
		ING. DALIK	ING. DALIK	ING. VÍTEK
INVESTOR	MĚSTYS ŽINKOVY	OsRP	NEPOMUK	KÚ PLZEŇSKÝ
NÁZEV STAVBY				
VEREJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY (1. ČÁST)				
OBSAH VÝKRESU				
VYPOUŠTĚCÍ ŠACHTY – ŘEZ				
ZAK. ČÍSLO				
057 – 16				
D.1.13				