



PLYNOVOD PŮDORYS 1PP

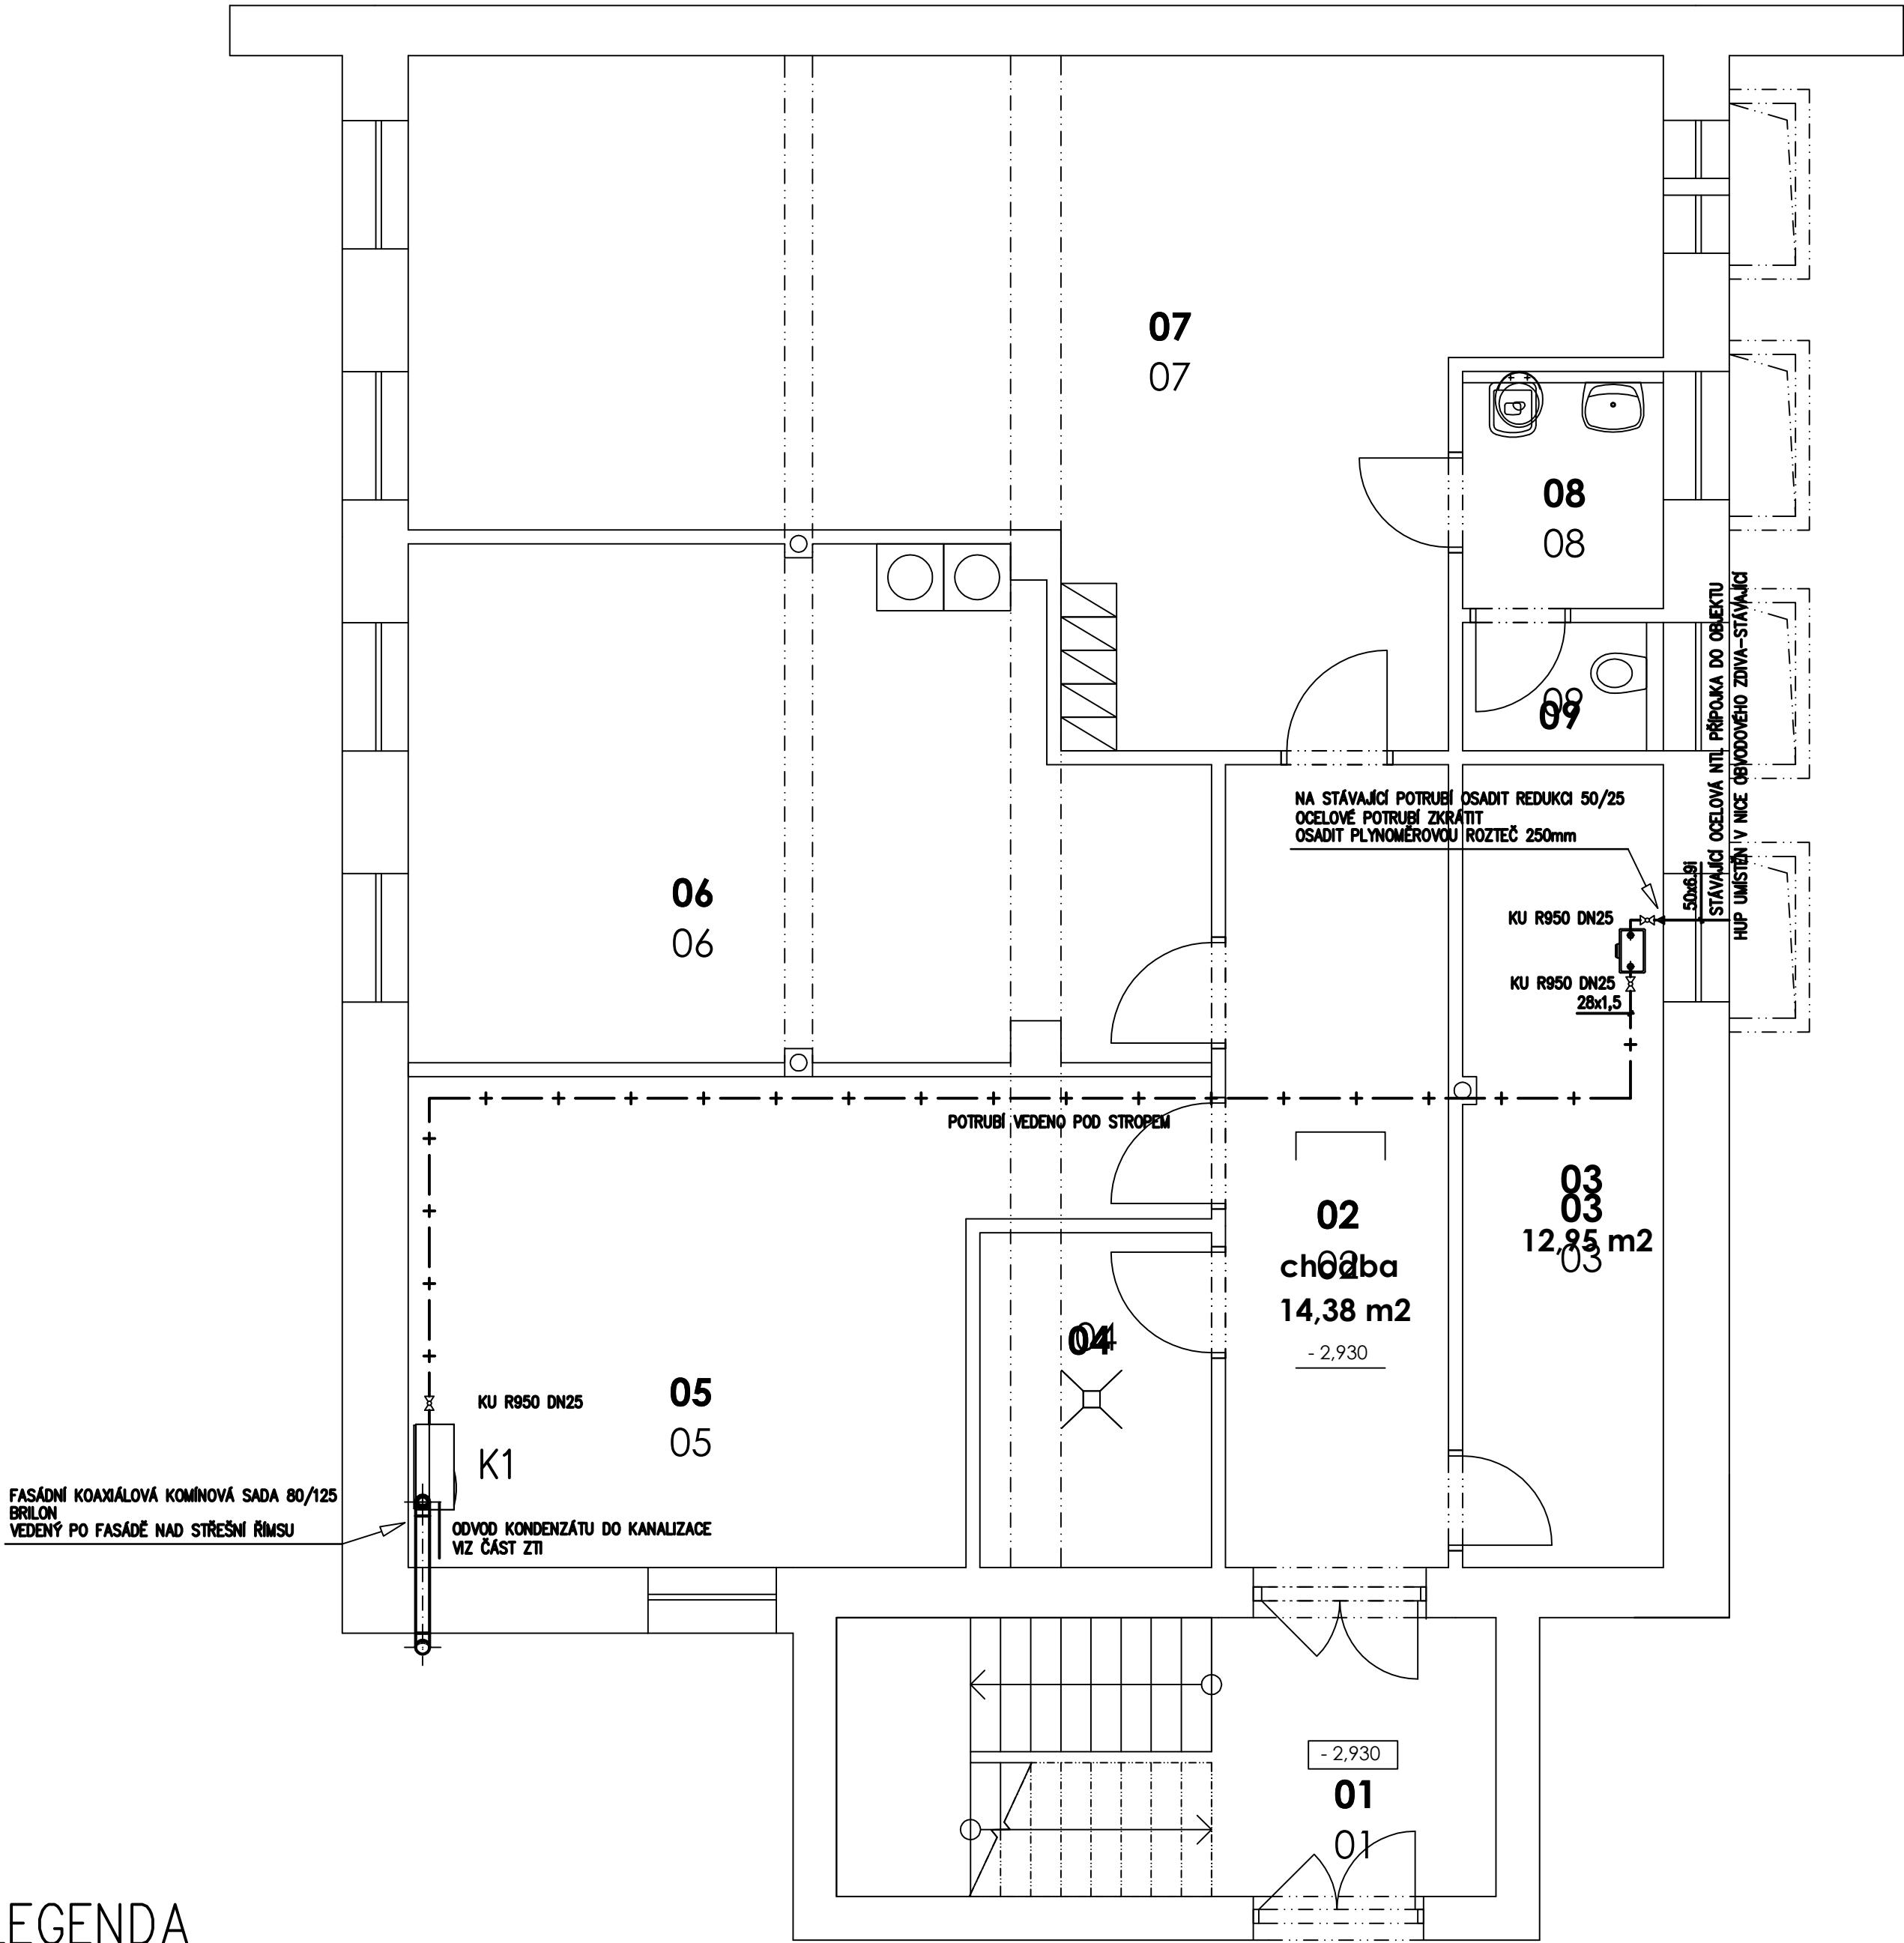

LEGENDA

Zařízení			
Označení	Název	Typ	ks
K1	Kondenzační kotel	Geminox THRS 10–50 C 10–49kW	1
	Domovní plynovod	Potrubi CU Supersan spojované lisováním	

POZNÁMKA:
Výrobky a materiály uvedené v této projektové dokumentaci nejsou závazné, zhotovitel je může nahradit výrobky nebo materiály stejných parametrů, a to vždy s ohledem na to, aby záměnou nedošlo ke znehodnocení nebo snížení funkčnosti projektovaného díla.



Vedoucí projektant	Odp. projektant části ÚT	Vypracoval	Účel	DSP
Ing. Milan Kaláb	Pavel Stejskal	Pavel Stejskal		
	AT 0300714	AT 0300714		
Investor	Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Školní 737, 357 35 Chodov ICO 27989364			
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	Číslo zak.	0392015
StÚ: Sokolov				
Název akce			Formát	A2
DENNÍ STACIONÁŘ SOKOLOV Sokolovská 1508			Kótováno	mm
Lokalita akce			Měřítko	1:50
Sokolov				
Stavba - objekt- Technika prostředí staveb - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD			Číslo	D.1.4.b-10
Obsah				
DOMOVNÍ PLYNOVOD PŮDORYS 1PP A IZOMETRIE				