


## POZNÁMKA

1. Rozvodnice RS4 skříňový ROZVÁDĚČ (400×200×2000)
2. Přívod do ROZVÁDĚČe musí být veden přes řadové svorky, umístěné před hlavním vypínačem a označené tabulkou  
' Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači'
3. ROZVÁDĚČ musí být opatřen schránkou na výkresy, obsahující schéma elektrického zapojení.
4. Fyzické označení přístrojové náplně ROZVÁDĚČe musí být trvale čitelné a odpovídat označení na schématu elektrického zapojení.
5. Oceloplechový ROZVÁDĚČ
6. V ROZVÁDĚČi ponechat prostorovou rezervu cca 20% včetně DIN lišt.
7. Krytí IP 20/40

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>HAUSER</div>	
ING. PETR TUREK	Bc. PAVEL TOMES	Bc. PAVEL TOMES		
		OKRES : PLZEN SEVER		
INVESTOR: HAUSER CZ S.R.O. TLUSENSKA 8, 33027 VEJPRNICE				
Vyrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod S001 Vyrobní hala; SO 02 Administrativní budova			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	RD
			FORMÁT	A4
			MĚŘITKO	-
ROZVADĚČ RS4			ČÍSLO PŘÍLOHY	6


NÁZEV	PŘÍVOD	VYPINÁNÍ	VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TŘÍDY C
OZNAČENÍ				
OKRUH [ x ]	00			

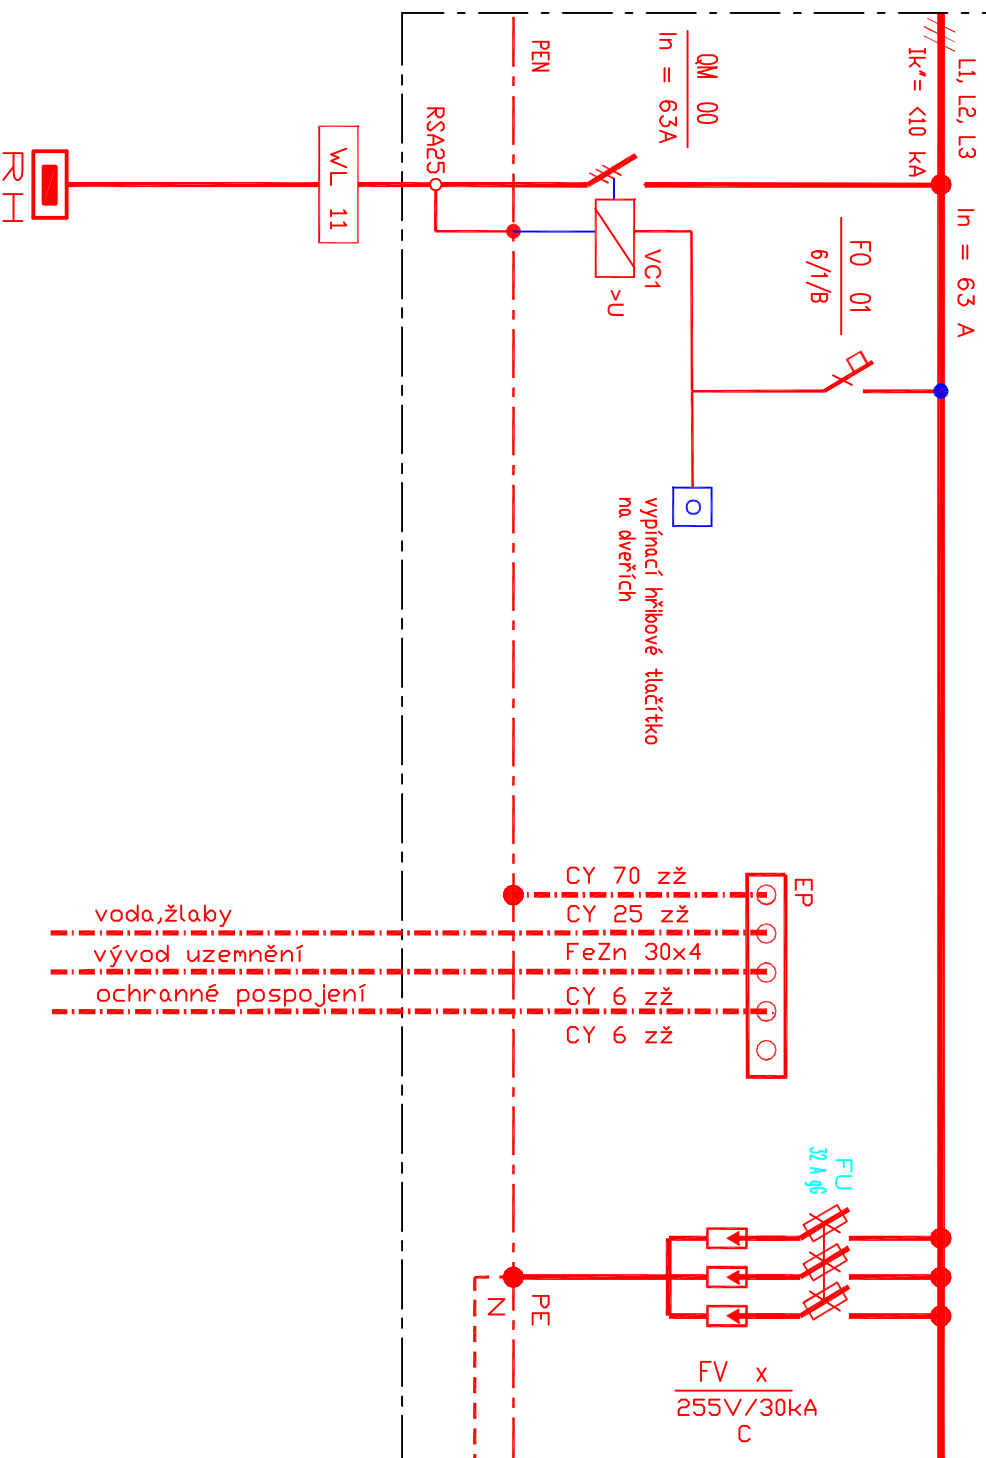

INSTALOVANÝ VÝKON [W]				
SCHEMA ZAPOJENÍ				
ČÍSLO MÍSTNOSTI				

STAVBA :	Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť SO01 Výrobní hala; SO 02 Administrativní budova D.1.4d Zařízení silnaproudé elektrotechniky,bleskosvod
NAZEV :	ROZVÁDĚČ RS4
DATAUM :	17.12.2018
ČÍSLO ZAKAZKY :	
VYPRACOVAL :	Bc. Pavel Tomeš
KOPIE :	
POČET LISTŮ :	5
LIST :	2
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	06


OSVĚTLENÍ HALA										
NÁZEV										
ZNAČENÍ									REZERVA	
OKRUH x	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



P i [W]										
SCHEMA										
ČÍSLO M.										

STAVBA :		Výrobní areál fi. Houser CZ s.r.o., Heřmanova Huť SO01 Výrobní hala; SO 02 Administrativní budova D.1.4d Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, bleskosvod		NÁZEV :		ROZVÁDĚČ RS4	
DATUM :		17.12.2018		KOPIE :		POČET LISTŮ : 5	
ČÍSLO ZAKÁZKY :						LIST : 3	
VYPRACOVAL :		Bc. Pavel Tomeš				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
						06	

NÁZEV	Z A S U V K Y									
ZNAČENÍ	OSVĚTLENÍ NO	OSVĚTLENÍ VESTAVEK	REZERVA	PARAPETNÍ KANÁL		REZERVA	REZERVA	TEPLOVZDUŠNÁ JEDN.	REZERVA	
OKRUH x	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

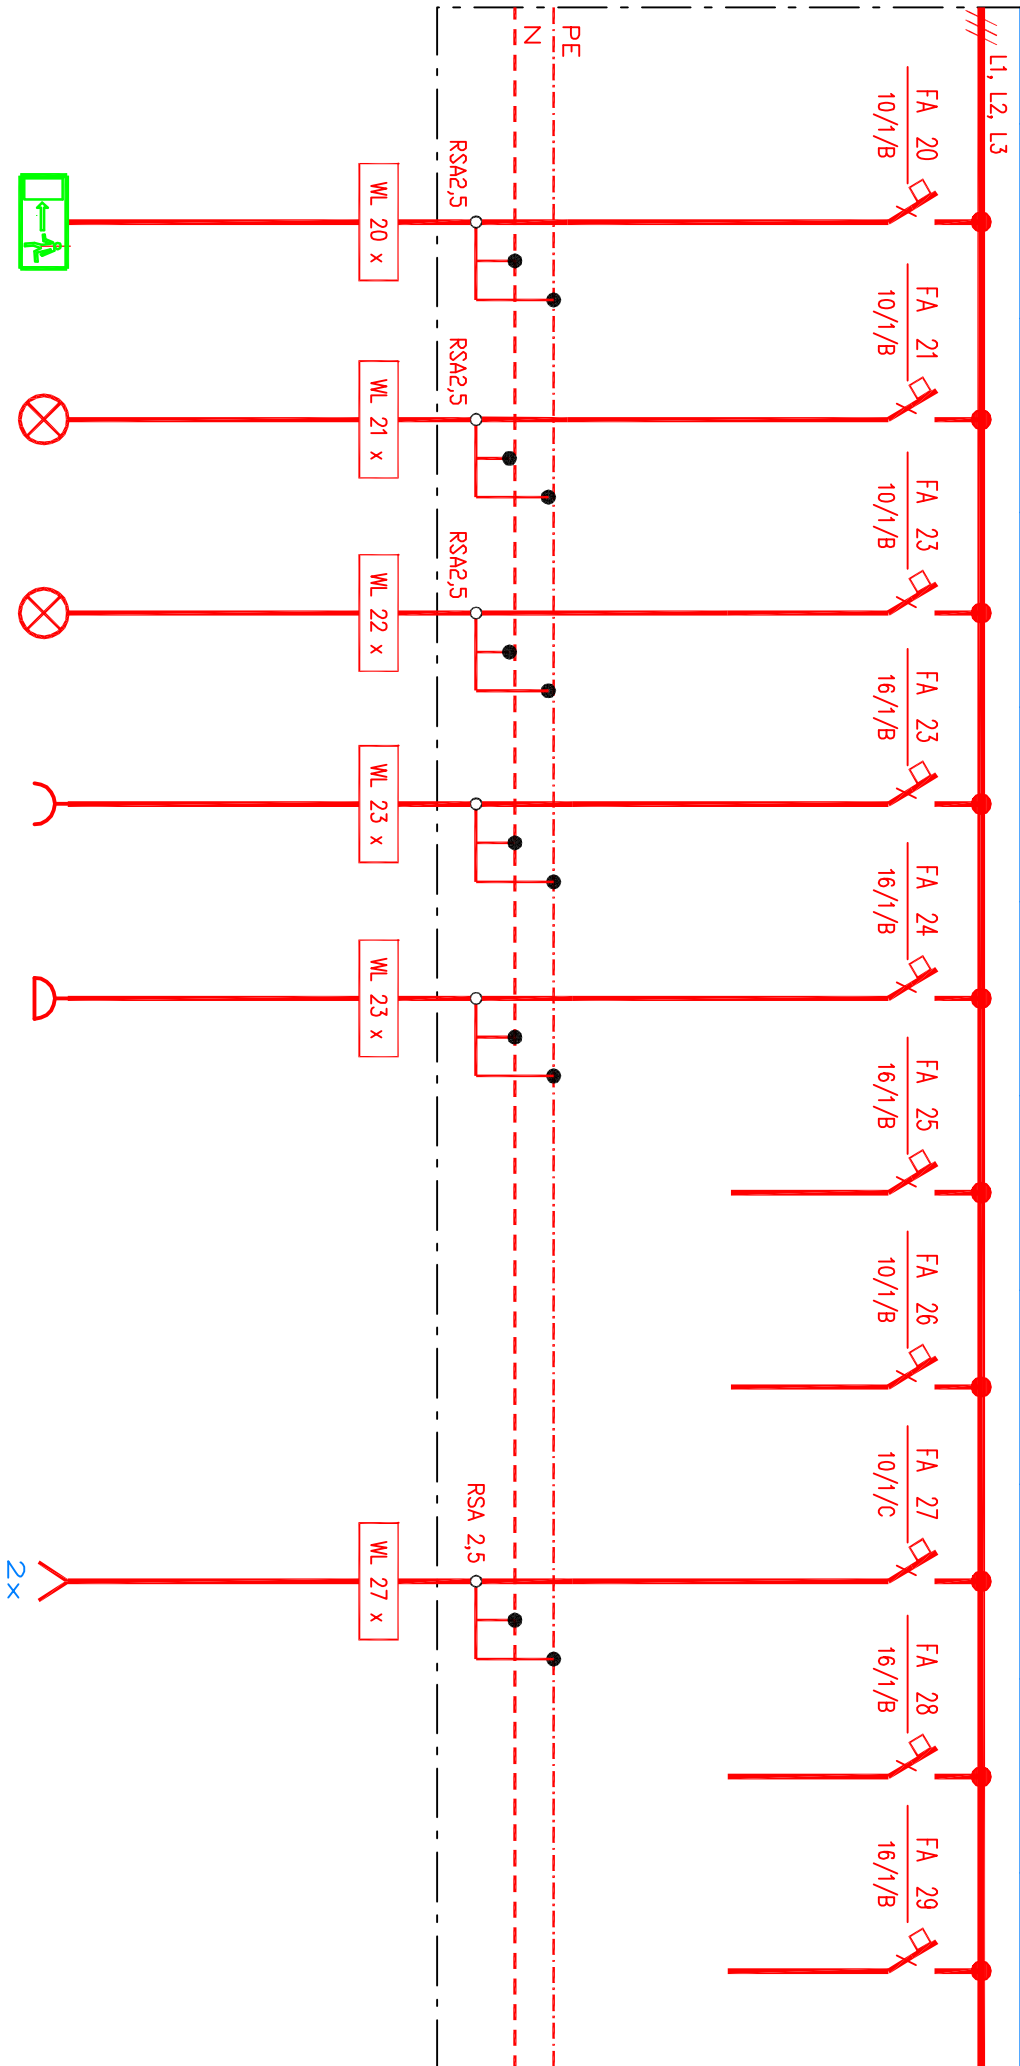

P i [W]										
SCHEMA										
ČÍSLO M.										

STAVBA :		Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť SO01 Výrobní hala: SO 02 Administrativní budova D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod	
NÁZEV :		ROZVÁDĚČ RS4	
DATUM :		17.12.2018	
ČÍSLO ZAKÁZKY :			
VYPRACOVAL :		Bc. Pavel Tomeš	
KOPIE :			
POČET LISTŮ :		5	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		06	
LIST :		4	

