
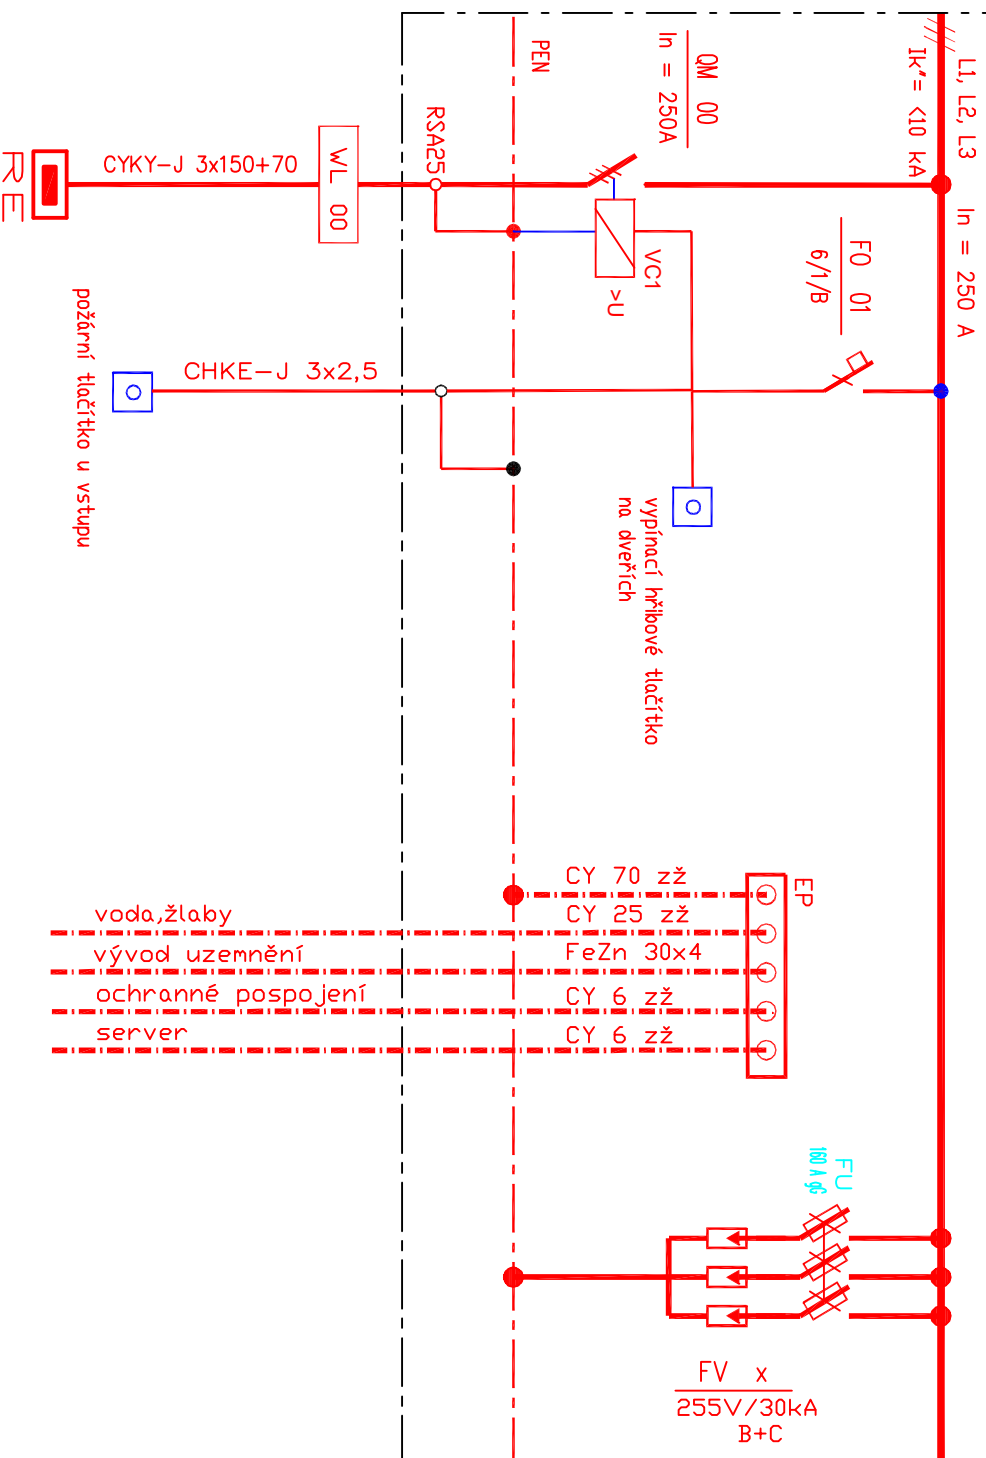


POZNÁMKA

1. Rozvodnice RH skříňový ROZVÁDĚČ (800×200×2000)
2. Přívod do ROZVÁDĚČe musí být veden přes řadové svorky, umístěné před hlavním vypínačem a označené tabulkou
' Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači'
3. ROZVÁDĚČ musí být opatřen schránkou na výkresy, obsahující schéma elektrického zapojení.
4. Fyzické označení přístrojové náplně ROZVÁDĚČe musí být trvale čitelné a odpovídat označení na schématu elektrického zapojení.
5. Oceloplechový ROZVÁDĚČ
6. V ROZVÁDĚČi ponechat prostorovou rezervu cca 20% včetně DIN lišt.
7. Krytí IP 20/40

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. PETR TUREK	Bc. PAVEL TOMĚŠ	Bc. PAVEL TOMĚŠ		
OKRES : PLZEŇ SEVER				
INVESTOR: HAUSER CZ S.R.O. TLUČENSKÁ 8, 33027 VEJPRNICE				
Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod S001 Výrobní hala; SO 02 Administrativní budova			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	RD
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	–
ROZVADĚČ RH			ČÍSLO PŘÍLOHY	02

NÁZEV	PŘÍVOD	VYPINÁNÍ	PODRUŽNÉ MĚŘENÍ	VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU	PŘEPŮTOVÁ OCHRANA TŘÍDY B+C
OZNAČENÍ					
OKRUH [x]	00				



INSTALOVANÝ VÝKON [W]				
SCHEMA ZAPOJENÍ				
ČÍSLO MÍSTNOSTI				


STAVBA : Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť
SO01 Výrobní hala; SO 02 Administrativní budova
D.1.4d Zařízení silnaproudé elektrotechniky, bleskosvod

NÁZEV : ROZVÁDĚČ RH

DATUM :	17.12.2018
ČÍSLO ZAKAZKY :	
VYPRACOVAL :	Bc. Pavel Tomeš


KOPNJE :	POČET LISTU :	5	LIST :	2
	ARCHIVNI ČISLO :	02		

NÁZEV		PODRUŽNÉ ROZVÁDĚČE								REZERVA	
ZNAČENÍ	KOMPENZACE	TECHNOLOGIE									
OKRUH x	01	02	03	04	05	06	07	08	09		

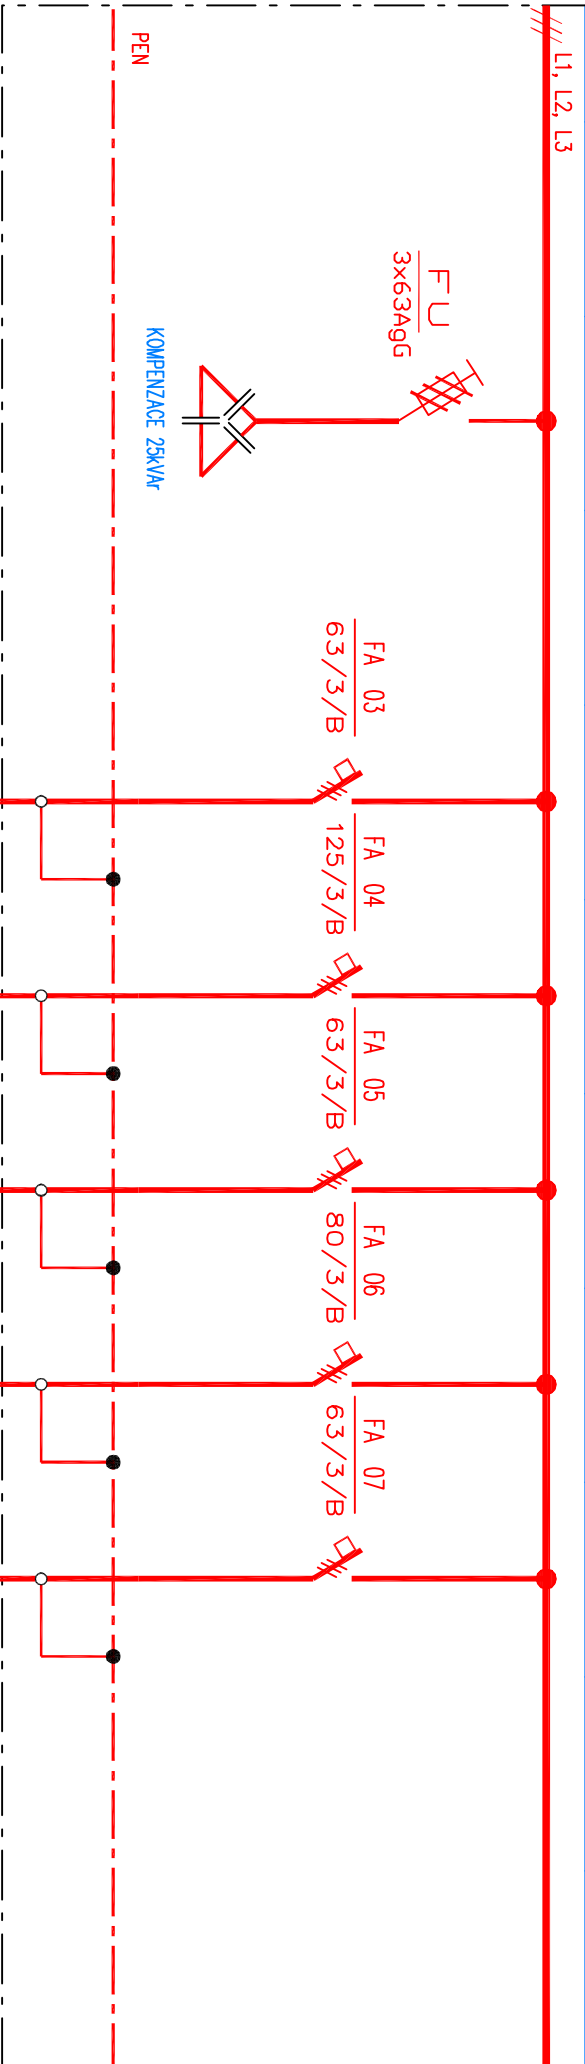


P i [W]											
SCHEMA											
ČÍSLO M.											

<div>STAVBA :</div> <div>Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť</div> <div>SO01 Výrobní hala; SO 02 Administrativní budova</div> <div>D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky,bleskosvod</div>	<div>NÁZEV :</div> <div>ROZVÁDĚČ RH</div>	<div>DATUM :</div> <div>17.12.2018</div>	<div>KOPIE :</div>	<div>POČET LISTŮ :</div> <div>5</div>	<div>LIST :</div> <div>3</div>
		<div>ČÍSLO ZAKÁZKY :</div>		<div>ARCHIVNÍ ČÍSLO :</div>	<div>02</div>
		<div>VYPRACOVAL :</div> <div>Bc. Pavel Tomeš</div>			

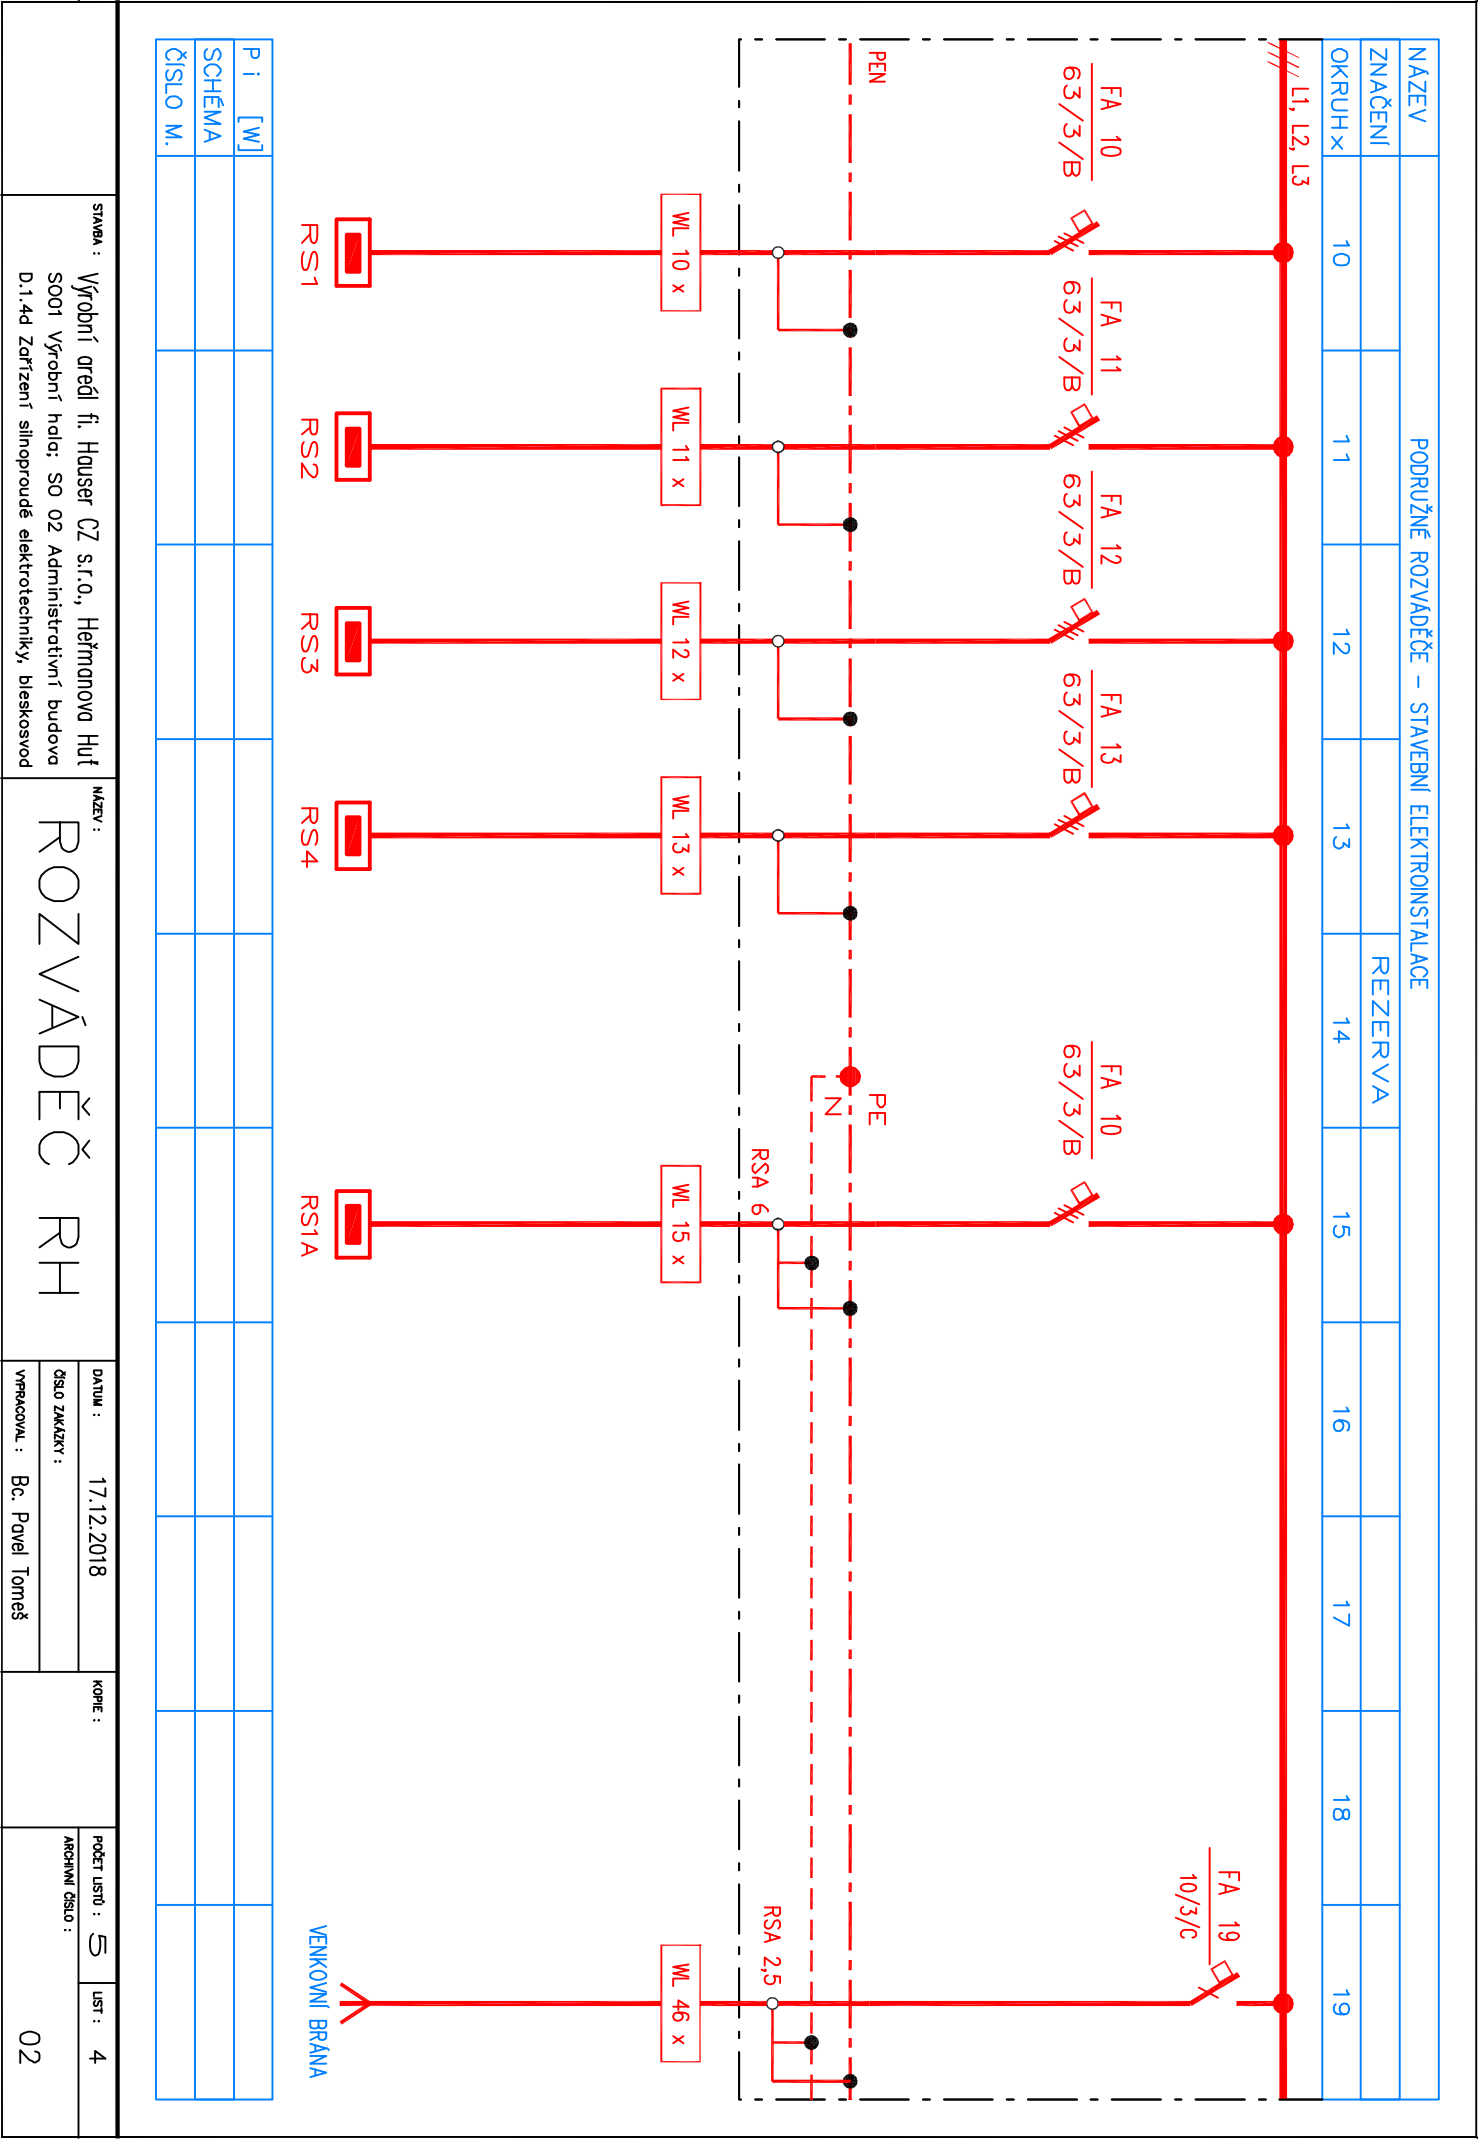

NÁZEV	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ					BODOVKA – HALA 3
ZNAČENÍ						
OKRUH x	20	21	22	23	24	25

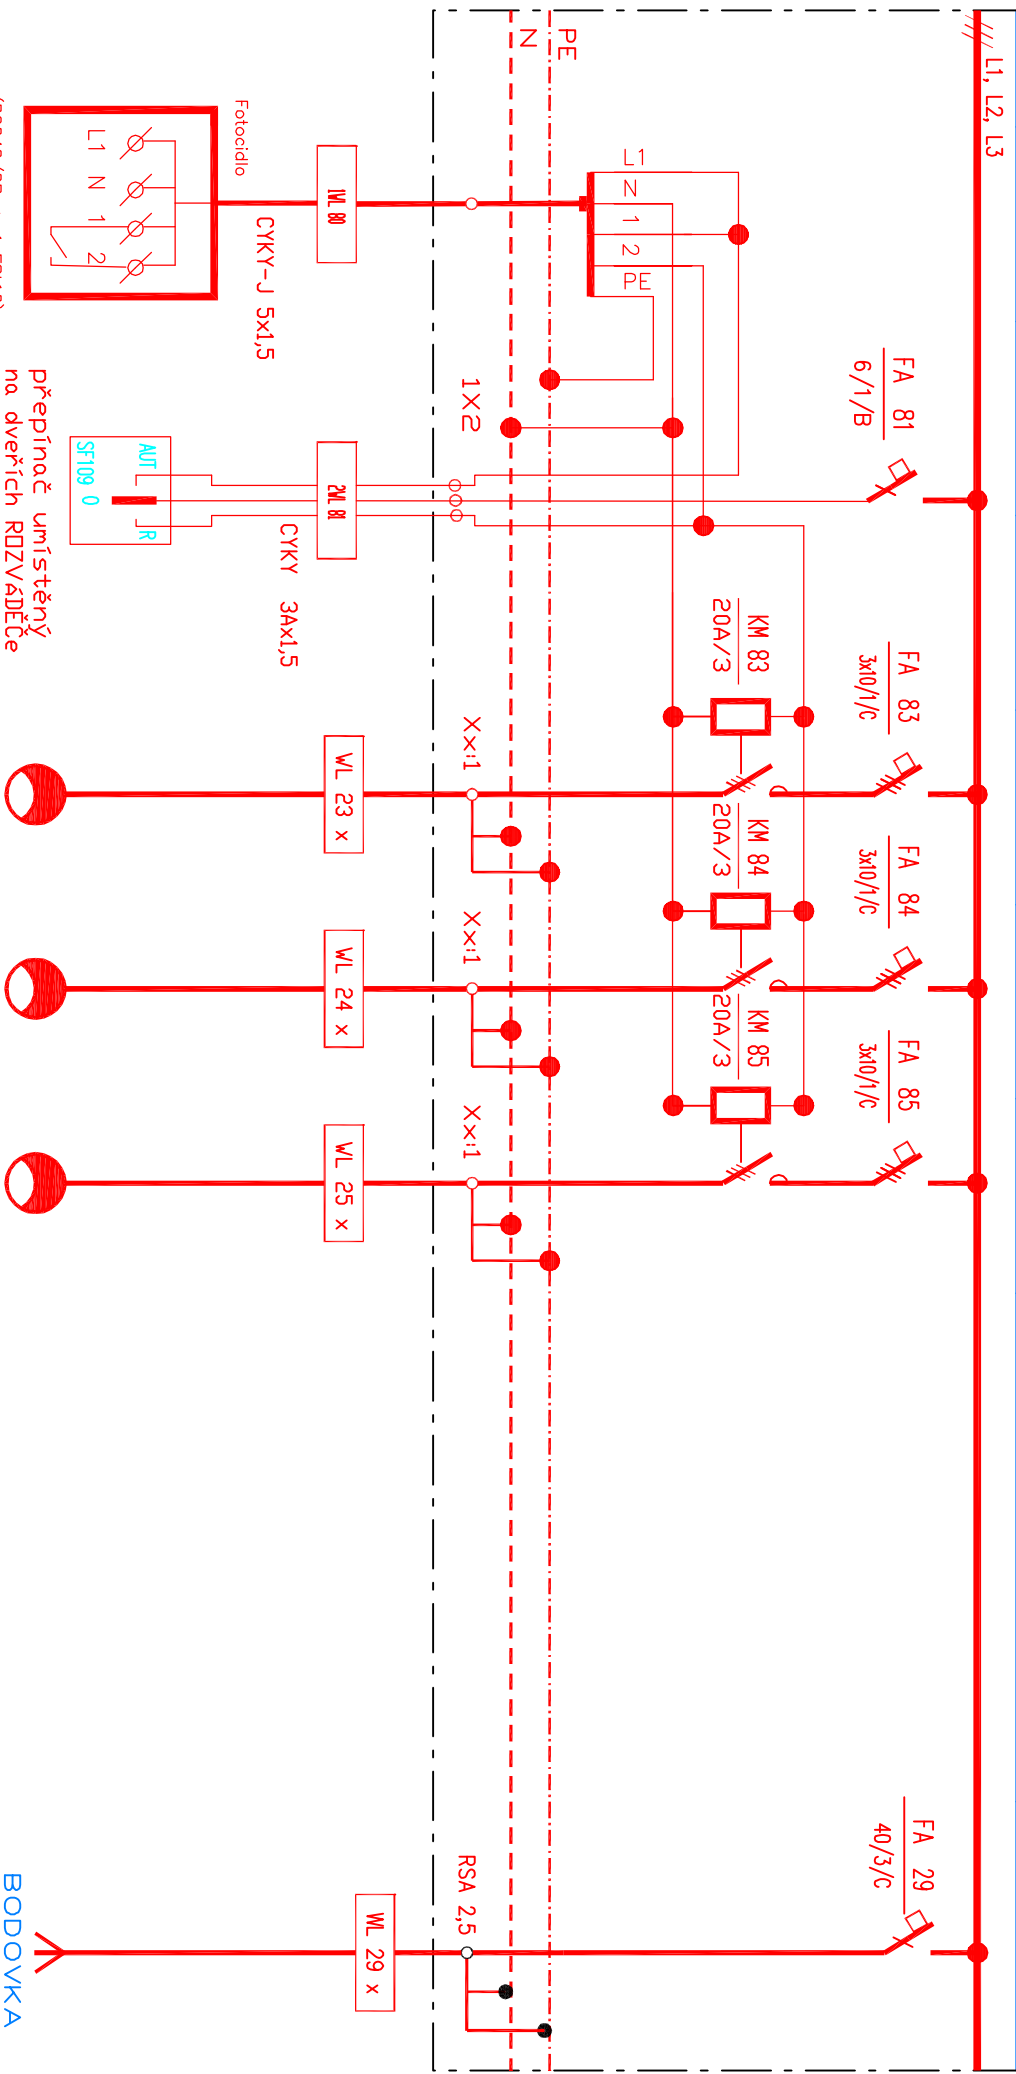

(D9040/CR + 1xES116)
v krabici IP54, s vyvodkou 16

přepínač umístěný
na dveřích ROZVÁDĚČE

P i [W]						
SCHEMA						
ČÍSLO M.						

STAVBA : Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť
SO01 Výrobní hala: SO 02 Administrativní budova
D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky,bleskosvod

NÁZEV : ROZVÁDĚČ RH

DATUM : 17.12.2018
ČÍSLO ZAKÁZKY :
VYPRACOVAL : Bc. Pavel Tomeš

KOPIE :

POČET LISTŮ : 5
ARCHIVNÍ ČÍSLO :
LIST : 5
02