


ER212S01S02Z01Z02Z03Z04Z05ZP13f13f23f3TČ1

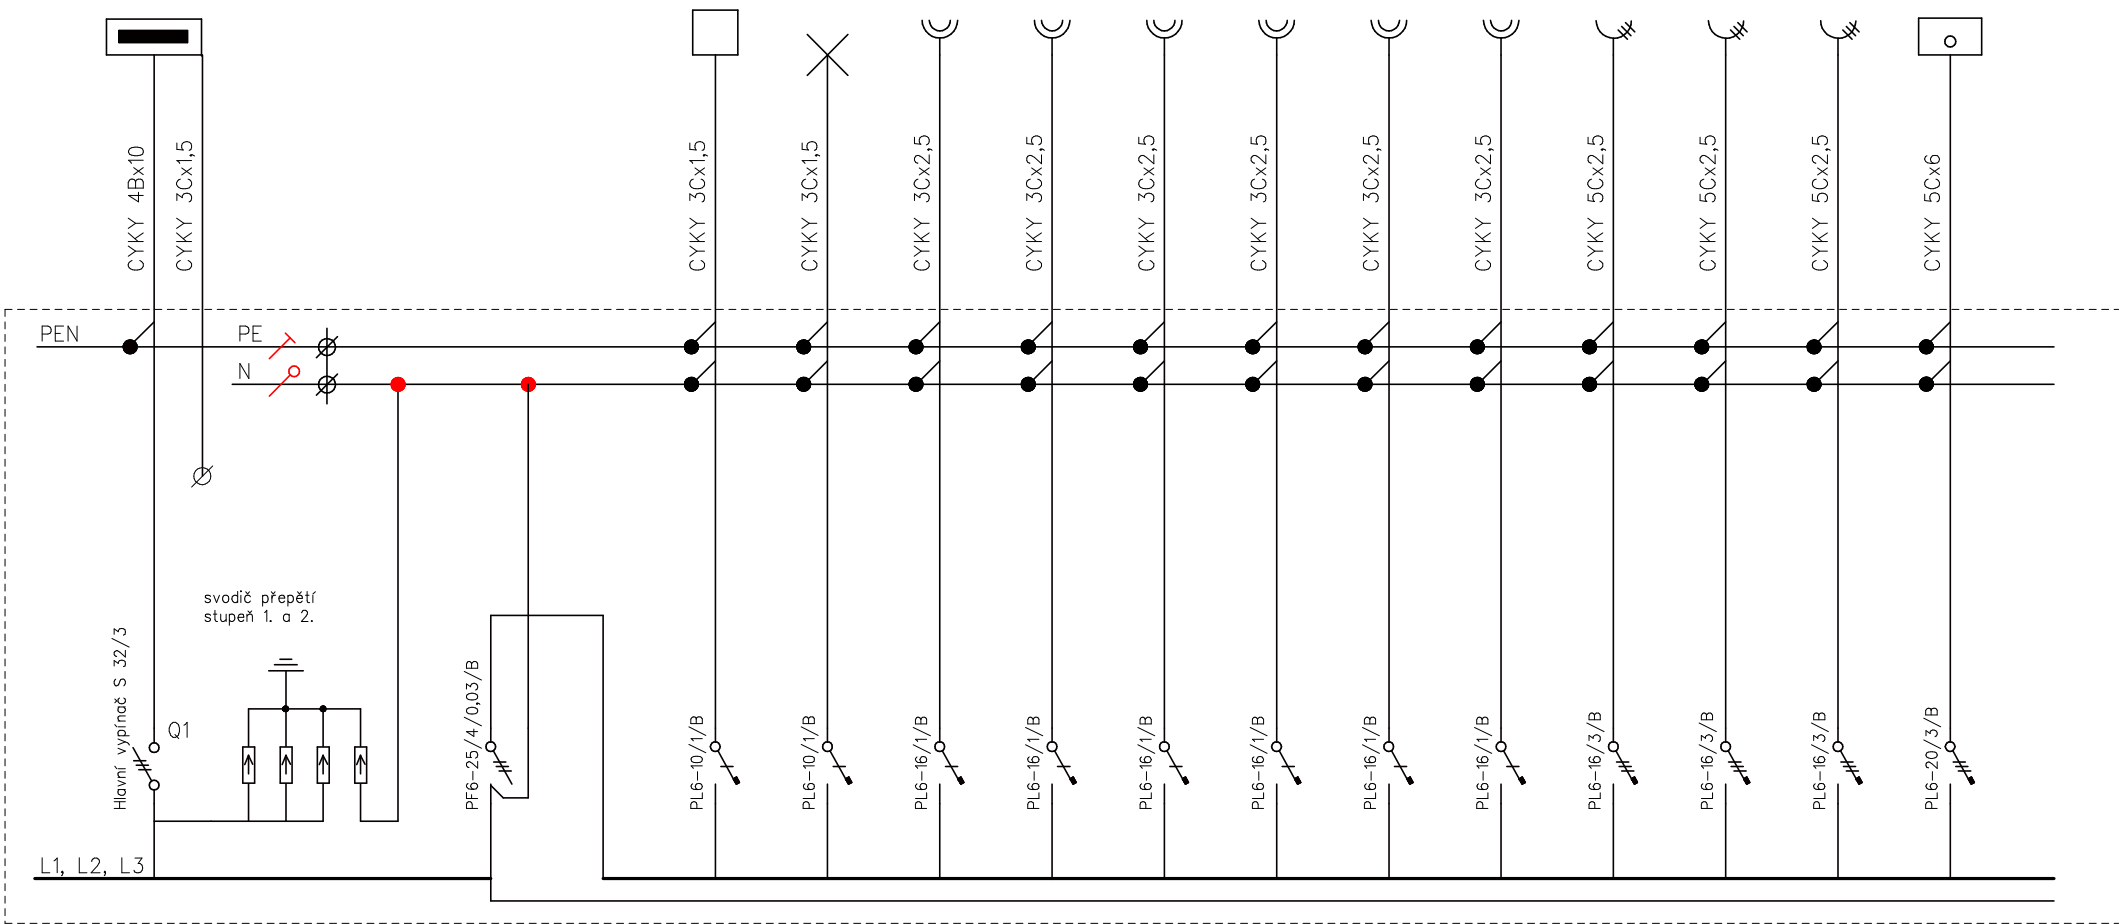

Dokumentace pro provedení stavby

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno uží  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidičská 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	META Krčín a.s., Nahoránská 268, 549 01 Nové Město nad Metují		MĚŘÍTKO:	-----
AKCE:	Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v k.ú. Krčín		FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	9/2017
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	ROZVADĚČ RMS1 – část "A"		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			164/17	D.1.4.4

" Other CAD "