


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

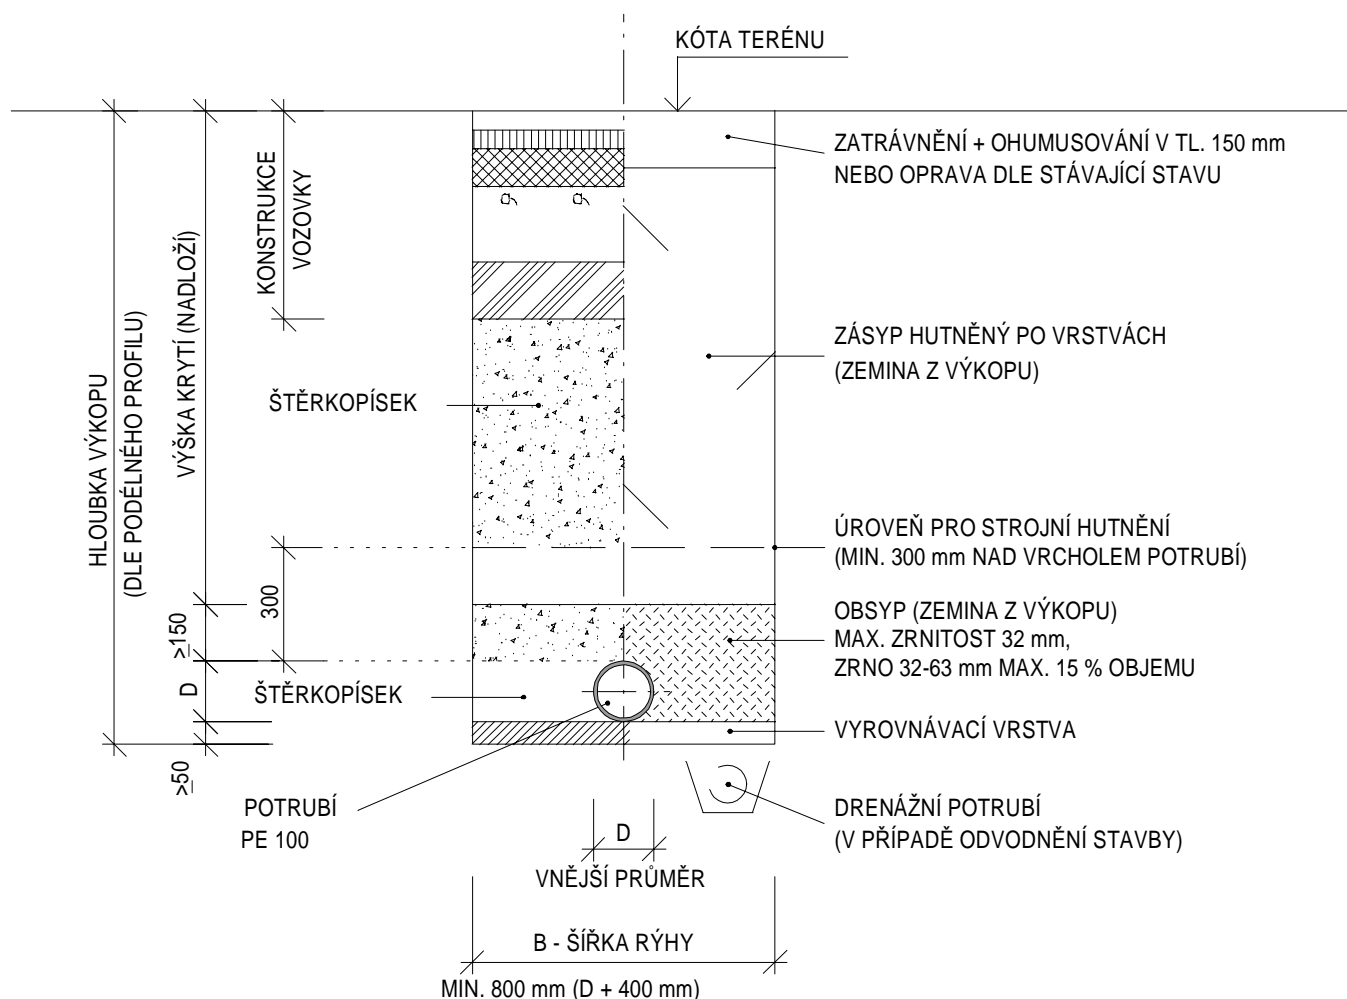

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

INGVAMA

ING VÁCLAV MACH

Vedoucí projektant	Ing Václav Mach		
Projektant objektu	Ing Václav Mach		
Vypracoval	Edita Halmáš		
Investor	Obec Mladý Smolivec, 335 01 Mladý Smolivec č.p.95	Stupeň	D (UR+SP)
Obec - kraj	Mladý Smolivec, pov.o. Nepomuk, Plzeňský kraj	Datum	07/2017
Stavba - objekt	Posílení obecního vodovodu Starý Smolivec D.1 SO 01 - Vodovodní řady	Číslo zakázky	
		Počet A ₄	
		Měřítko	1 : 20
Obsah	PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Číslo přílohy	D 1.5