


R-4NP2 zapuštěný,

Požární dělicí konstrukce EI 304 DP1
Požární uzávěry rozvaděče (dvířka) EI 154 DP1

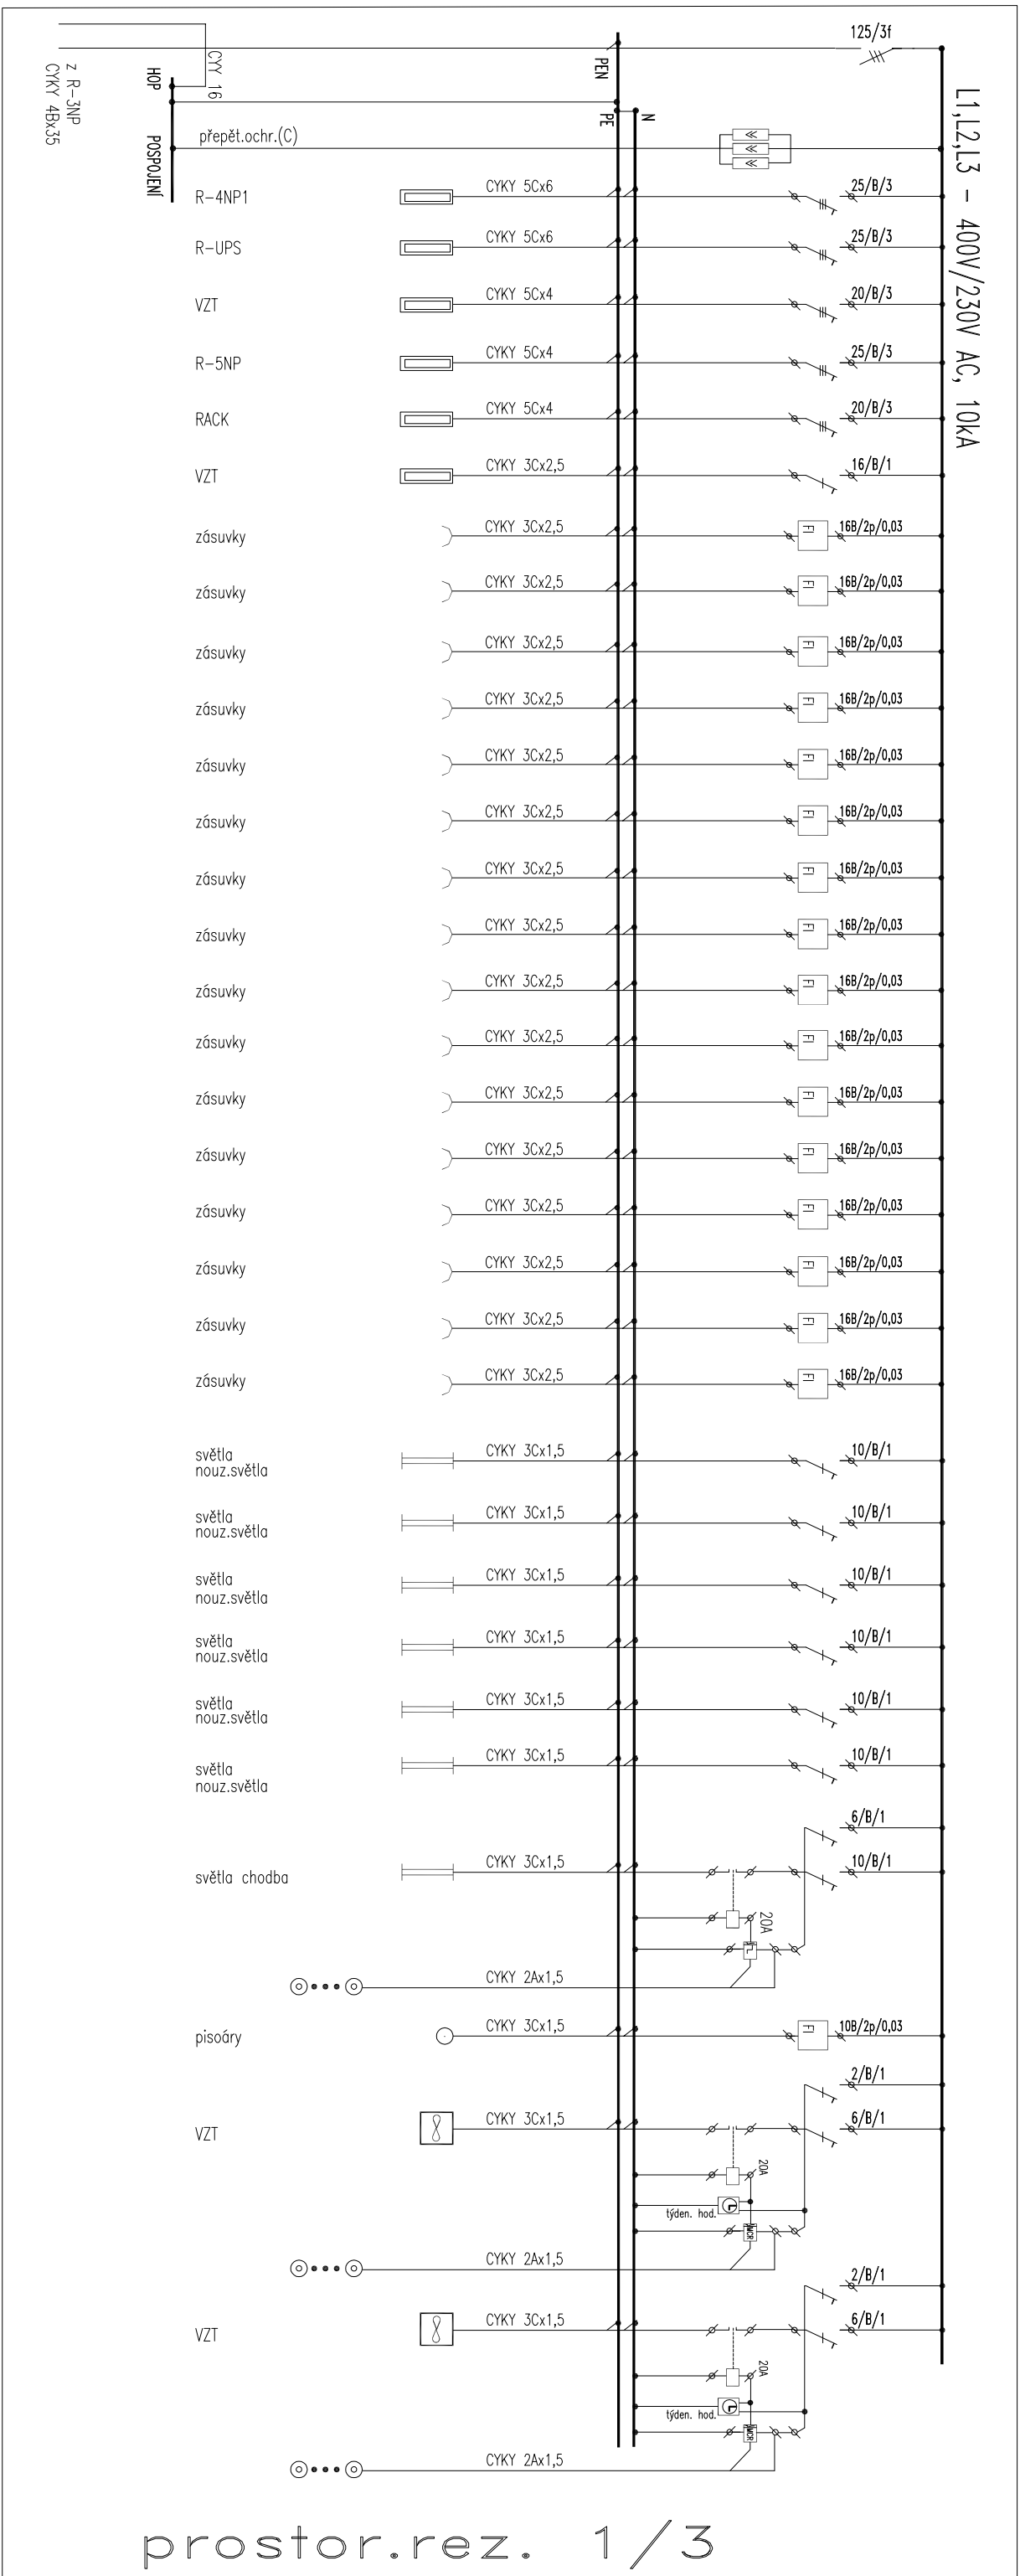

POZNÁMKA:

- Napáťtová soustava: 3x230/400V AC, TN-C-S,
- Instal. pŕítkon: 35kW
- Max. soudobý pŕítkon: 30kW
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, doplňková ochrana: proudovými chrániči,
- Stavbu provádět dle projektu pro provedení stavby iii

ELFÝELEKTROFIRMA Josef Šmejkal 190 00 Praha		Sadské 480		Investor:		výkres č. paré:	
projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín					
tel.-fax: 318 627 335		místo stavby: k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/5		6			
projektant: J. Bonk		název zakázky: ZAKLADNÍ ŠKOLA MILÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY		č.zakázky/eyd.č.: P-11/909			
ved. proj.: Ing. Sladkovský		"Odborné učebny, bezbarierovosť stavby"		datum: 2016/11			
kontroloval: Ing. Sladkovský		SO - 01 : ŠKOLA - elektročást		formát: 1A3			
slupeň: DVZ		změna: -		název výkresu: Rozvaděč - R-4NP2		měřítko: -	
platnost výkresu od: 2016-11-25							