

ROZVODNICE
OCELOPLECHOVÁ
ROZMĚR: 600x400x250
KRYTÍ IP 55
VÝVODY VRCHEM


Označení štítků :

1	Hlavní vypínač	QF1
2	Ruč. - 0 - Aut. Čerpadlo větve UT tělocvična	SA1


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
L N PE ~ 50Hz 230V / TN-S



PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM H07V-K 6


azklima AZ KLIMA a.s. Tuřanka 115a, 627 00 Brno tel. 544 500 811 azklima@azklima.com	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	STAVBA	NÁZEV VÝKRESU	REVIZE	DATUM	STUPEŇ	LISTŮ	LIST č.
	Ing. K. HAVLÁTOVÁ	Ing. Jiří BRANDEJS	M183891	Milín - ZŠ, č.p. 247, snížení energetické náročnosti	ROZVADĚČ DT2 - ÚT tělocvična	00	08/2018	DPS	10	1

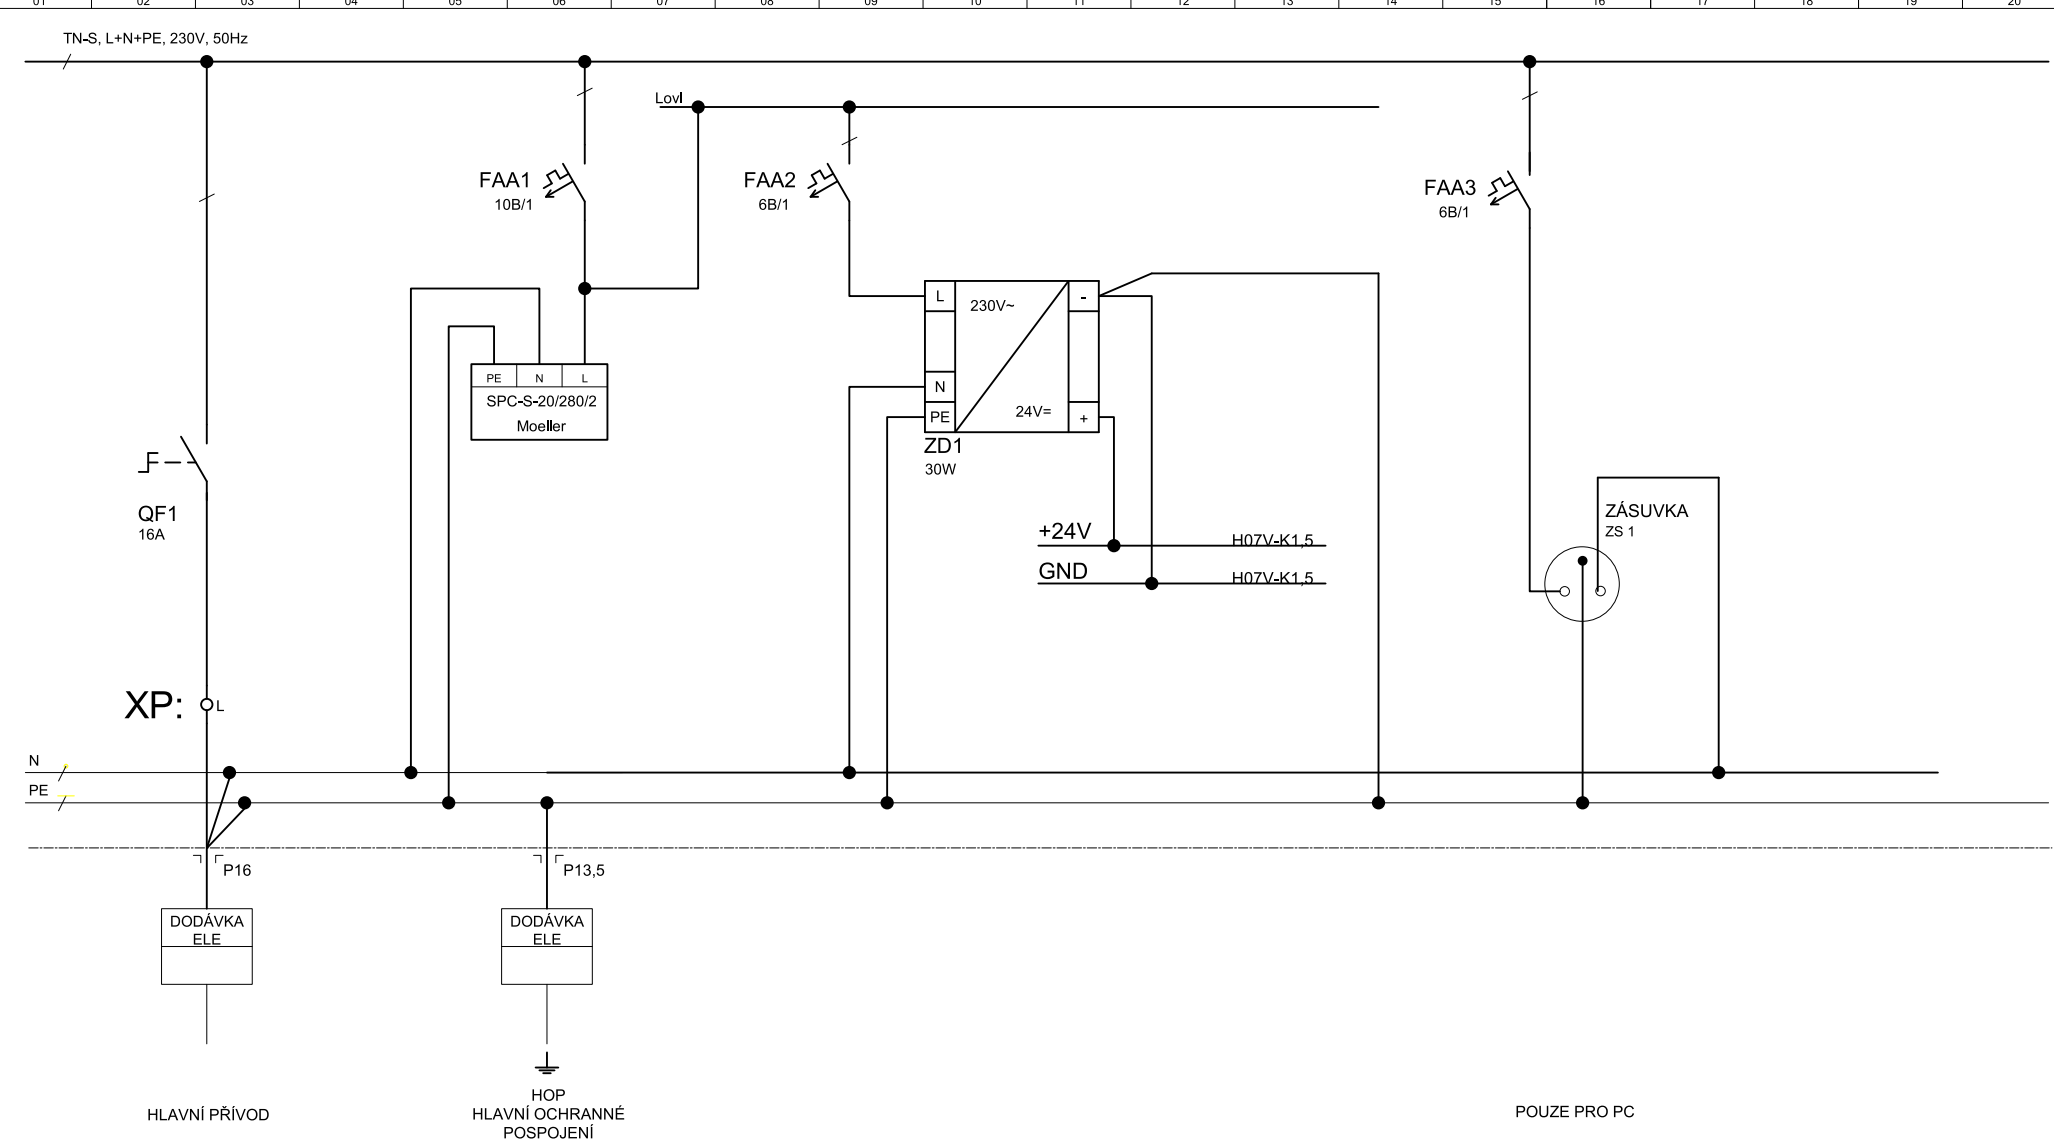

azklima AZ KLIMA a.s. Tuřanka 115a, 627 00 Brno tel. 544 500 811 azklima@azklima.com	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	STAVBA	NÁZEV VÝKRESU	REVIZE	DATUM	STUPEŇ	LISTŮ	LIST č.
	Ing. K. HAVLÁTOVÁ	Ing. Jiří BRANDEJS	M183891	Milín - ZŠ, č.p. 247, snížení energetické náročnosti	ROZVADĚČ DT2 - ÚT tělocvična NAPÁJENÍ	00	08/2018	DPS	10	2



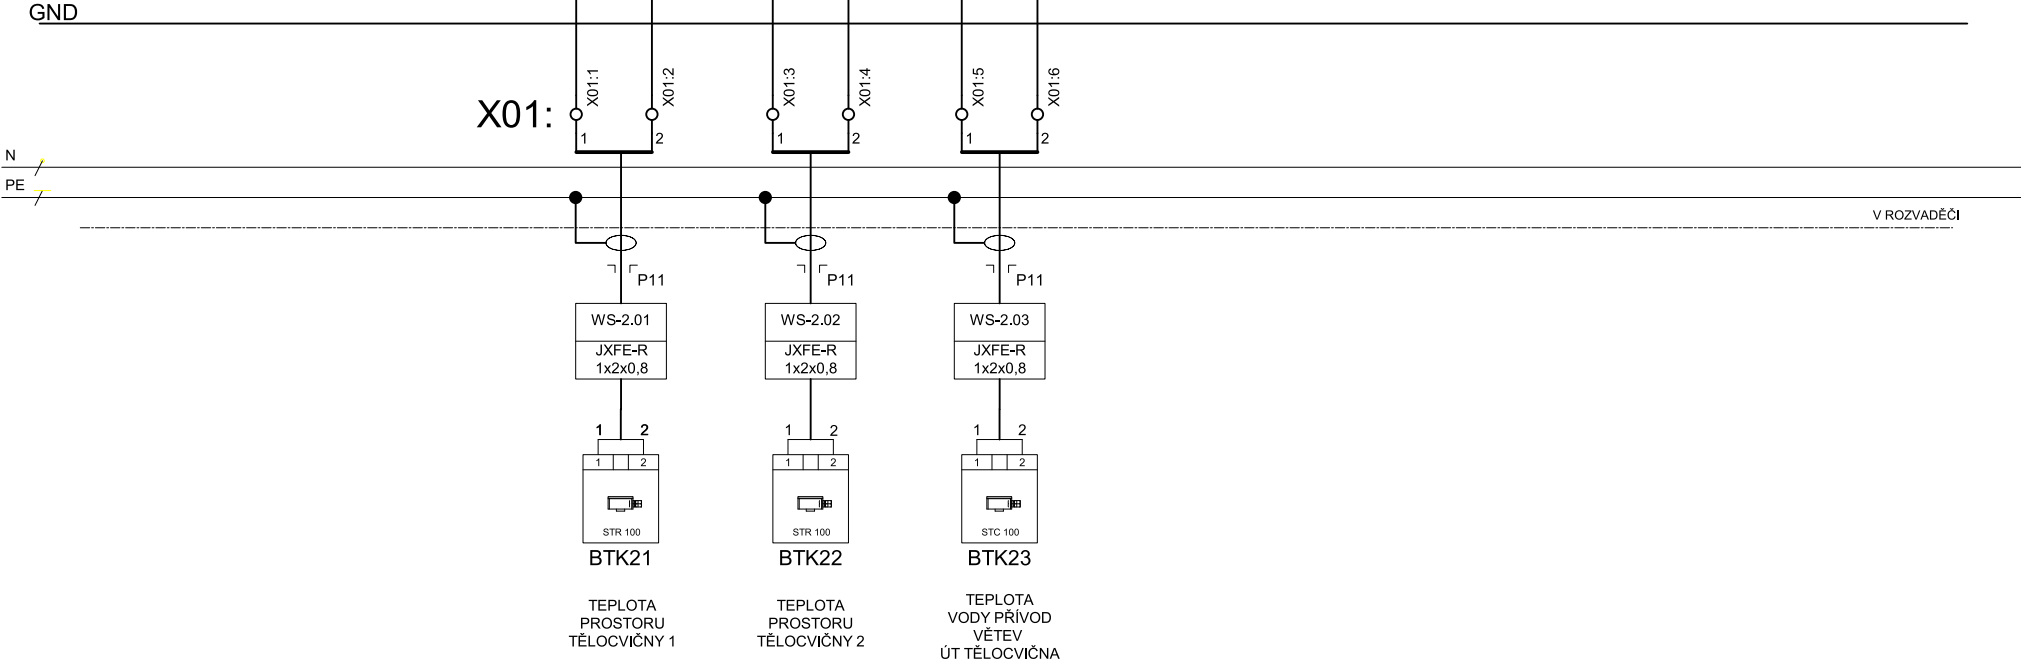



GND

N
PE

7:10 SA16:A

14
11
1:KAEPS
/8

14
13
1:KM16
/9

14
13
1:FA19
/9

V ROZVADĚČI


SIGNÁL
OD EPS

CHOD
ČERPADLA
VĚTVE
UT TĚLOCVIČNA

PORUCHA
ČERPADLA
VĚTVE
UT TĚLOCVIČNA

Lovl. 230V AC

FU 1
2A gG



24
21
2:KAEP5
/8

5:16

SA16

GND

KM16
230V AC

N


PE

V ROZVADĚČI


SA16
PŘEPÍNAČ NA
DVERÍCH ROZVADĚČE
AUTOMAT-O-RUČNĚ
MK16
ČERPADLO VĚTVE
UT TĚLOCVIČNA

2 1 /9

STYKAČ
ČERPADLA VĚTVE
UT TĚLOCVIČNA



<div><div>azklima</div><div><div>AZ KLIMA a.s.</div><div>Tuřanka 115a, 627 00 Brno</div><div>tel. 544 500 811</div><div>azklima@azklima.com</div></div></div>	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	STAVBA	NÁZEV VÝKRESU	REVIZE	DATUM	STUPEŇ	LISTŮ	LIST č.
	Ing. K. HAVLÁTOVÁ	Ing. Jiří BRANDEJS	M183891	Milín - ZŠ, č.p. 247, snížení energetické náročnosti	ROZVADĚČ DT2 - ÚT tělocvična EPS	00	08/2018	DPS	10	8



azklima <small>azklima s.r.o.</small> Tuřanka 115a, 627 00 Brno tel. 544 500 811 azklima@azklima.com	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	STAVBA	NÁZEV VÝKRESU	REVIZE	DATUM	STUPEŇ	LISTŮ	LIST č.
	Ing. K. HAVLÁTOVÁ	Ing. Jiří BRANDEJS	M183891	Milín - ZŠ, č.p. 247, snížení energetické náročnosti	ROZVADĚČ DT2 - ÚT tělocvična SILOVÉ VÝSTUPY	00	08/2018	DPS	10	9

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DI																				0
DO																				1
AI																				3
AO																				1
L1, L2, L3																				1

