

ROZVADĚČ:
OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ
600x1500x250

KRYTÍ:
IP30/20

SOUSTAVA:
3 + PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

PŘÍVODY:
HOREM

VÝVODY:
HOREM

OCHRANA:
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKOVÉMU

NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE


ČSN 33 2000-4-41, DOPLNĚVÝM OCHRANNÝM


POSPOJOVÁNÍM


Vypracovali:		Ing. Vladimír Jellínek	
Vedoucí projektu:		Ing. Lubomír Zikmund	
Odd. projektant:		Ing. Jaroslava Richtrová	
Investor:		Ing. Vladimír Jellínek Šroubárna Tumor a.s. Bezručova 788, 511 23 Tumor	
D.1.4.1		Elektroinstalace	E10
Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -			
Stupeň :		DPS	
Datum:		únor 2016	
Číslo zakázky:		1510071	
Měřítko:		-	
Rozvaděč RS1.1			

Project A plus

tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz

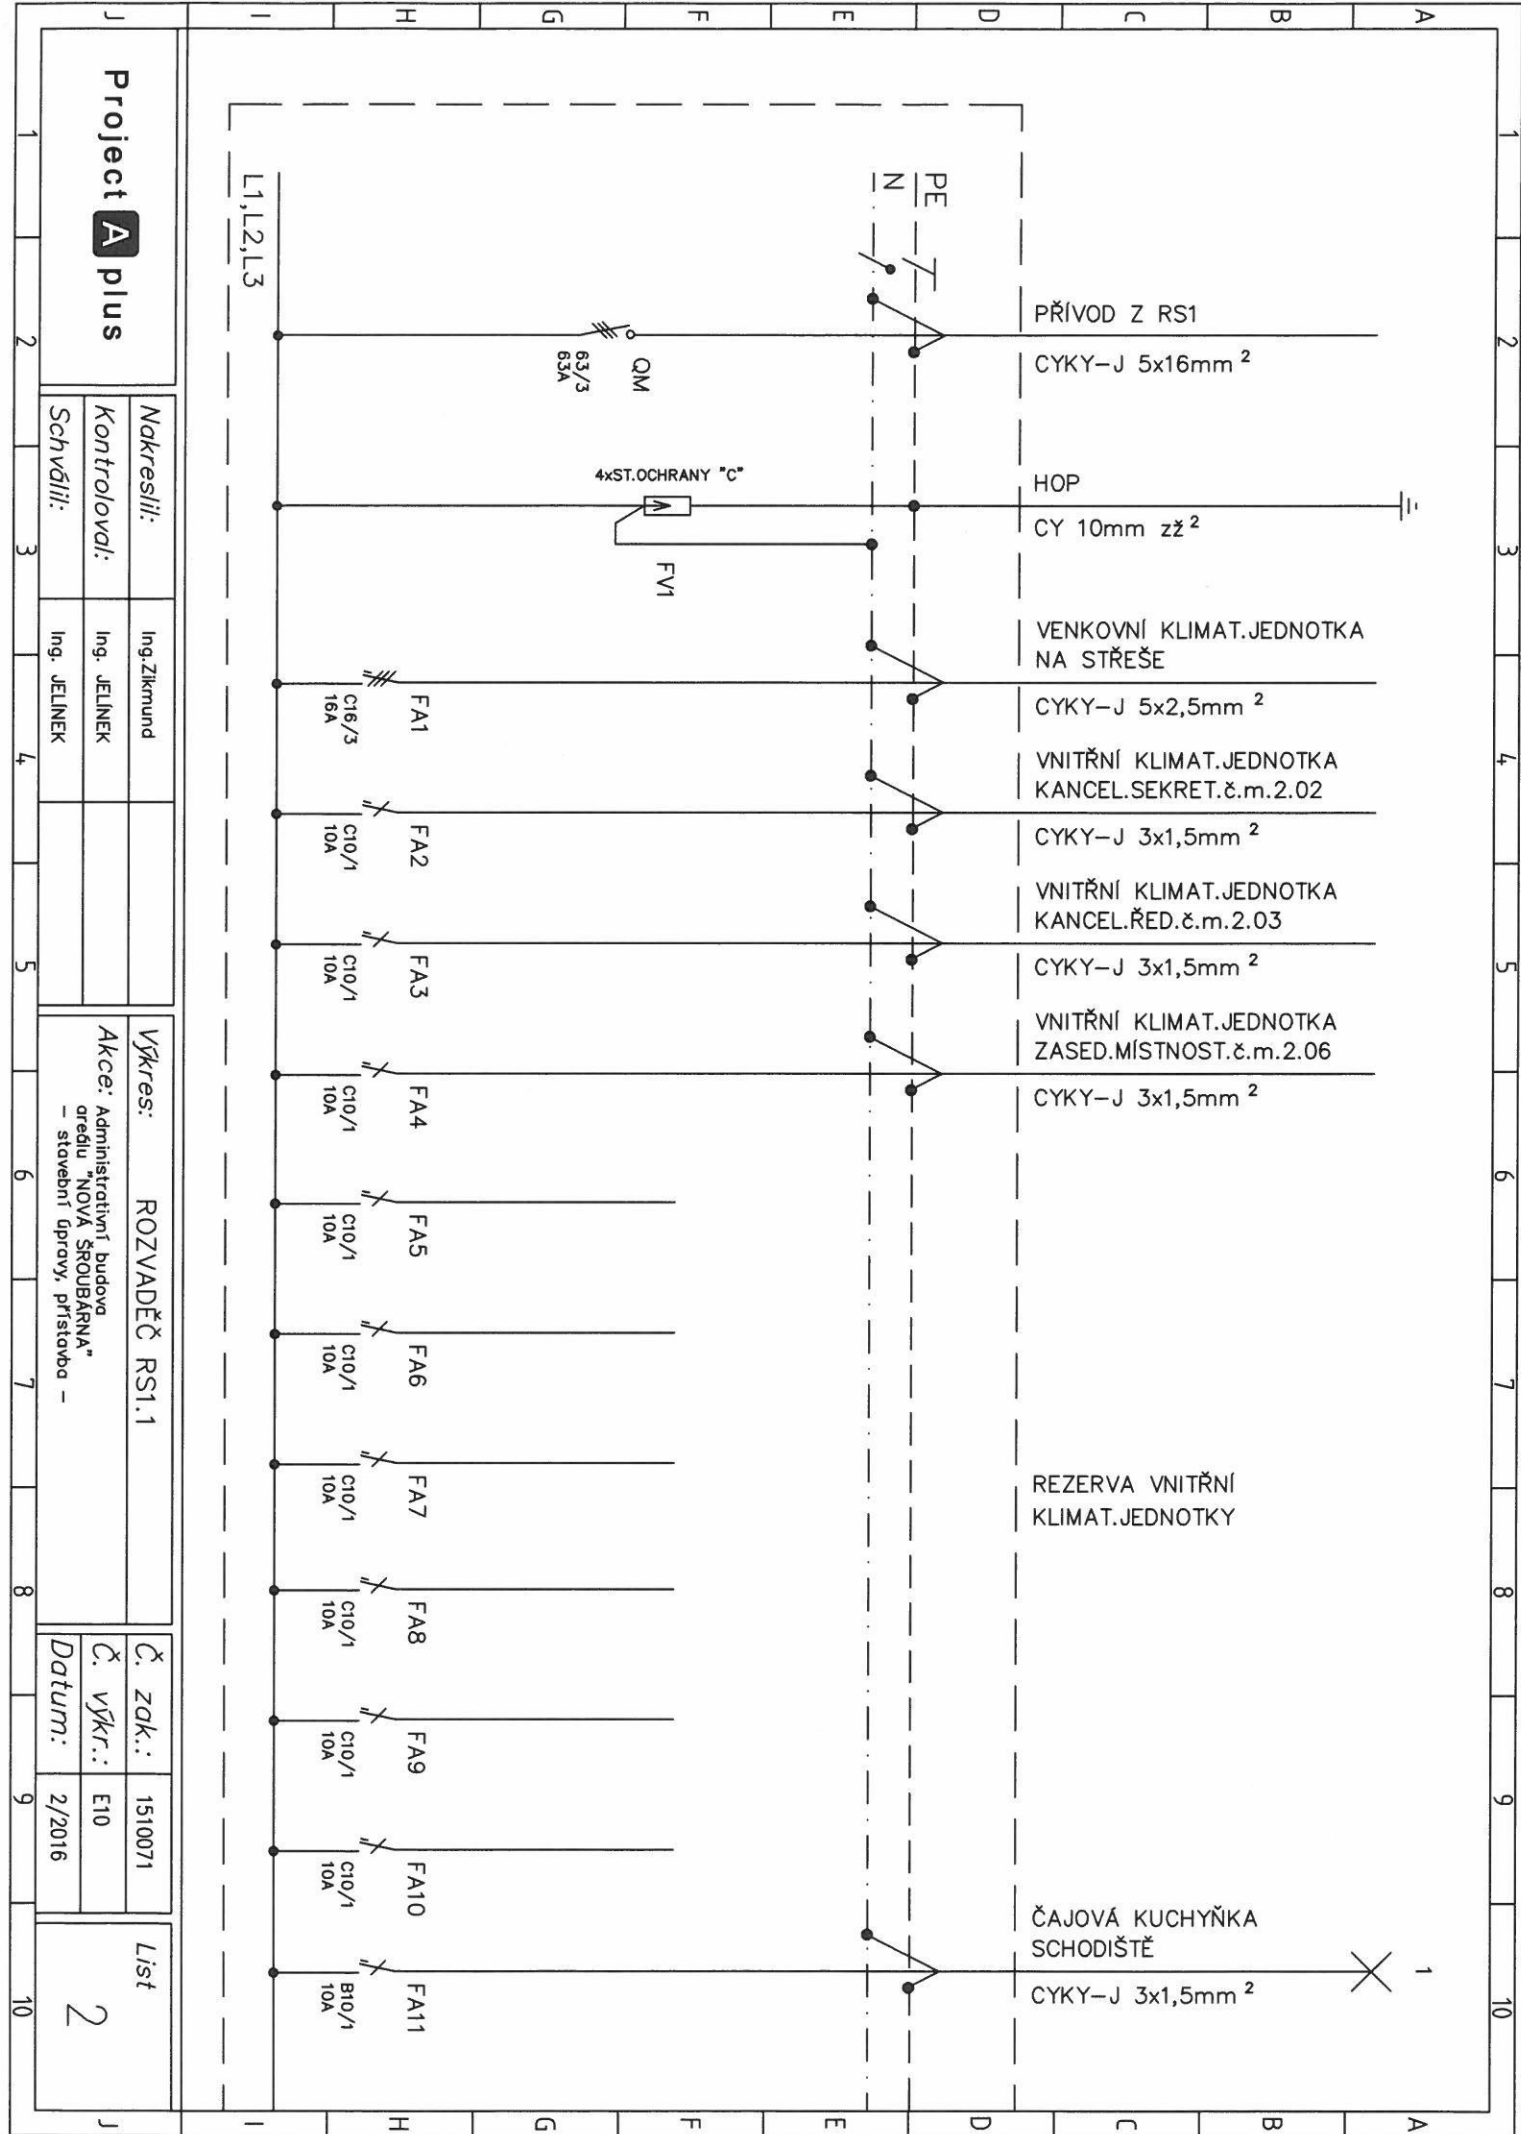

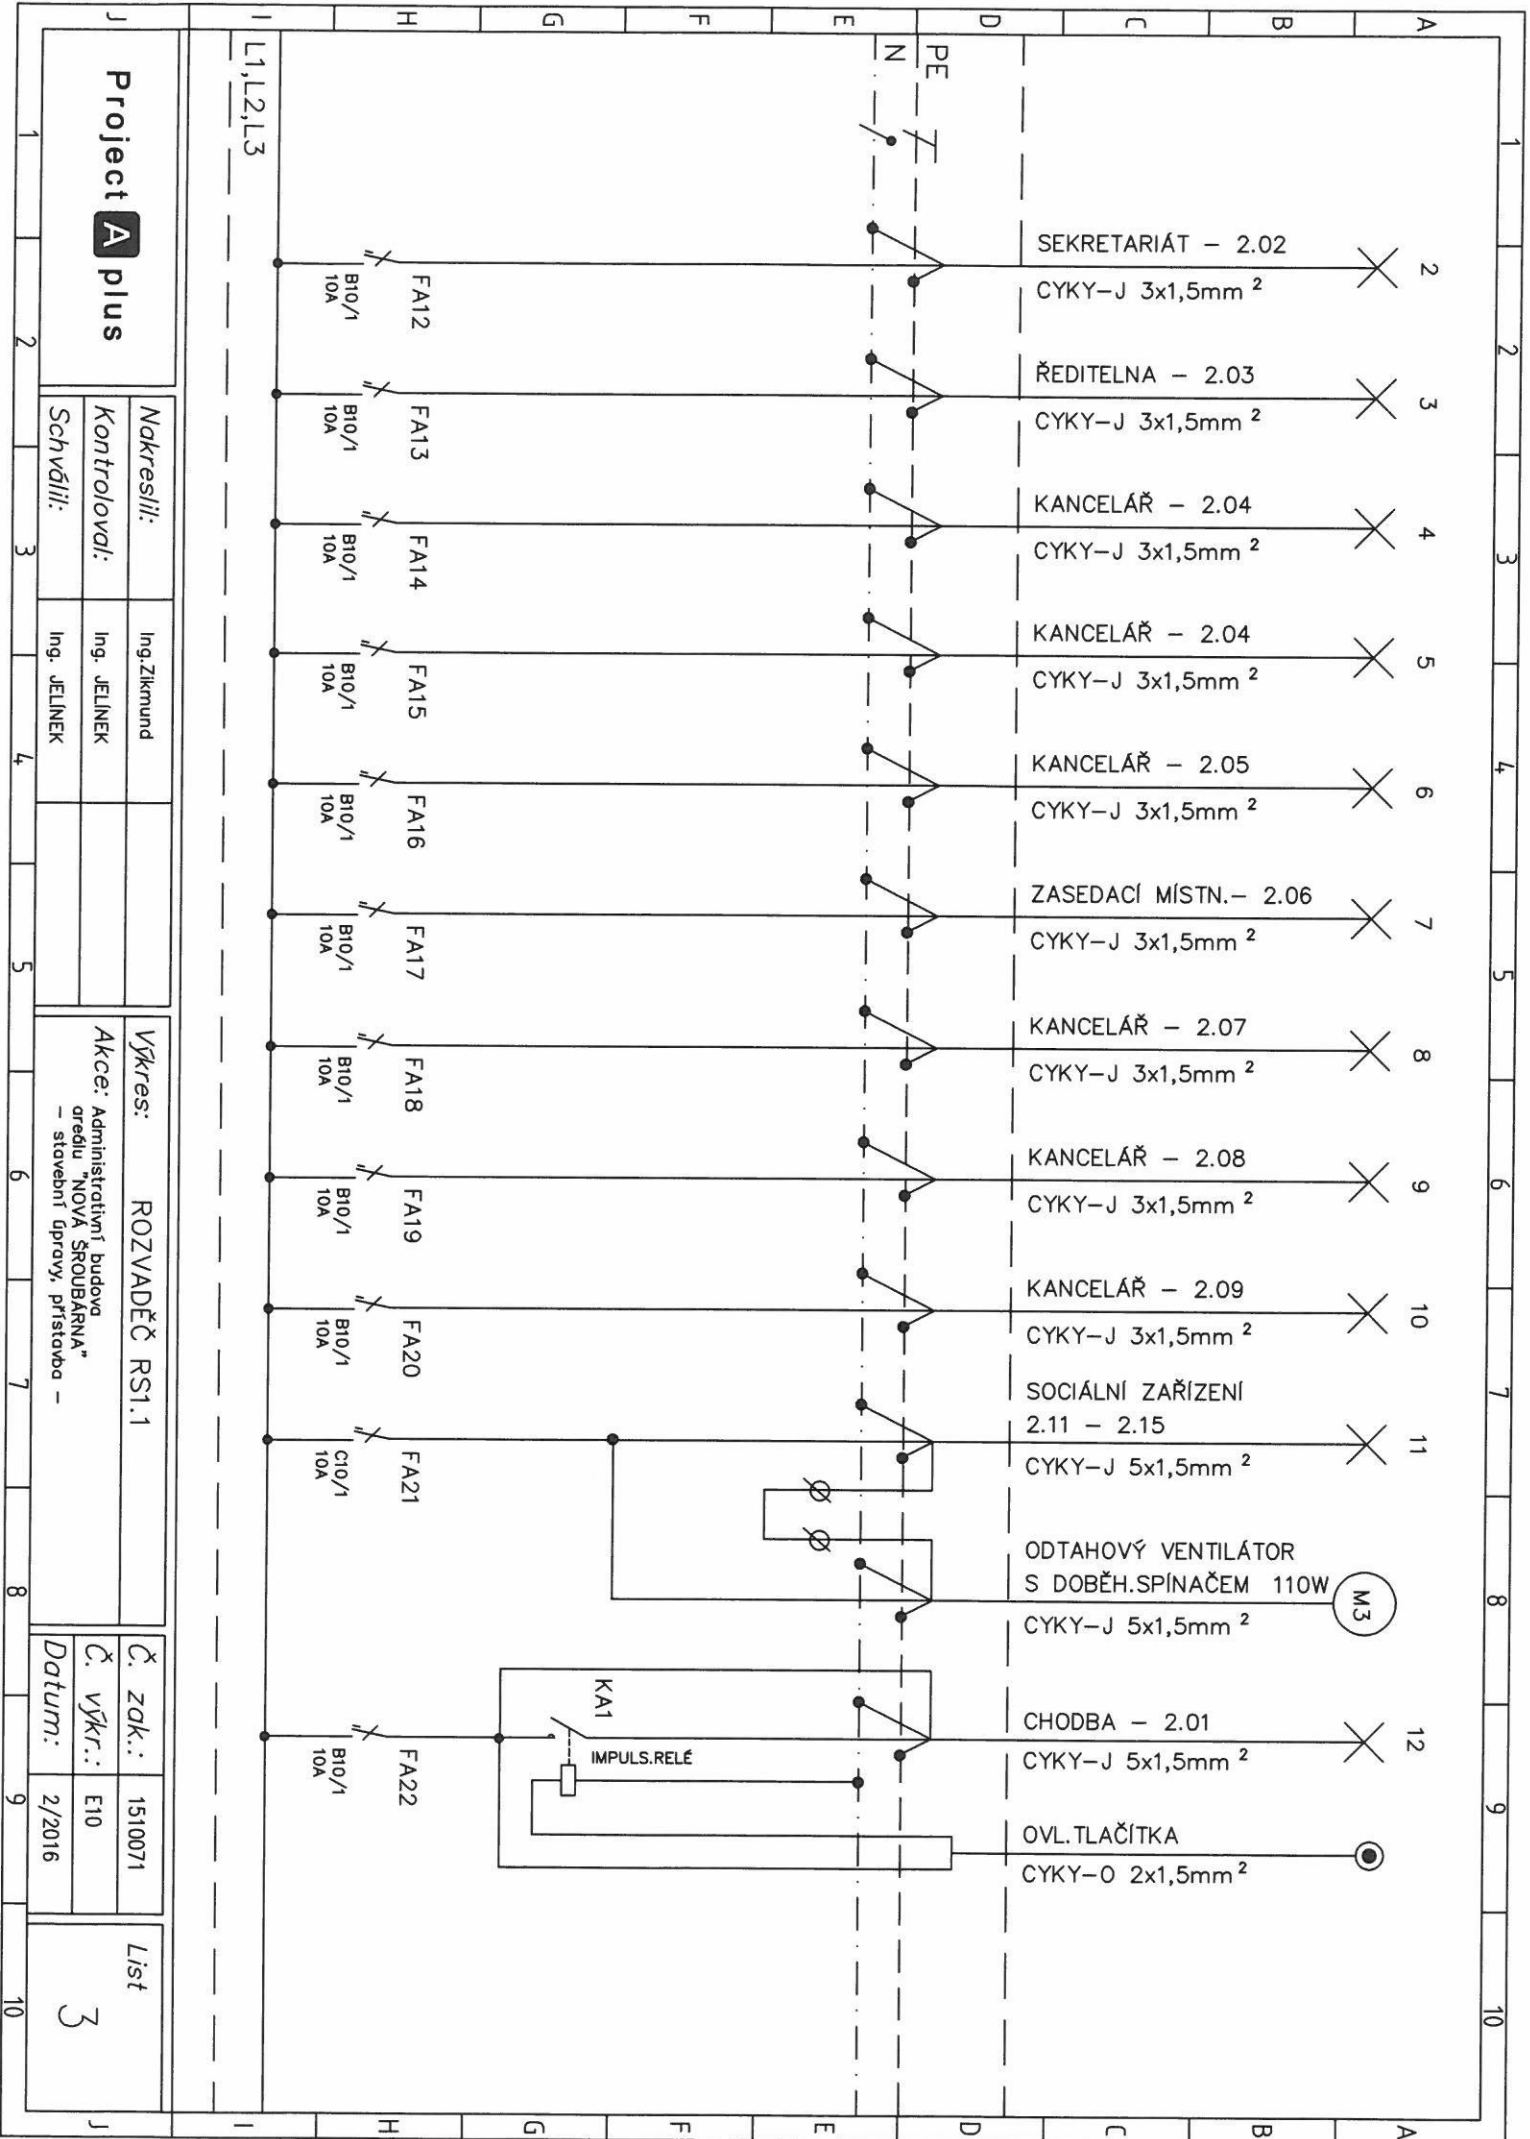

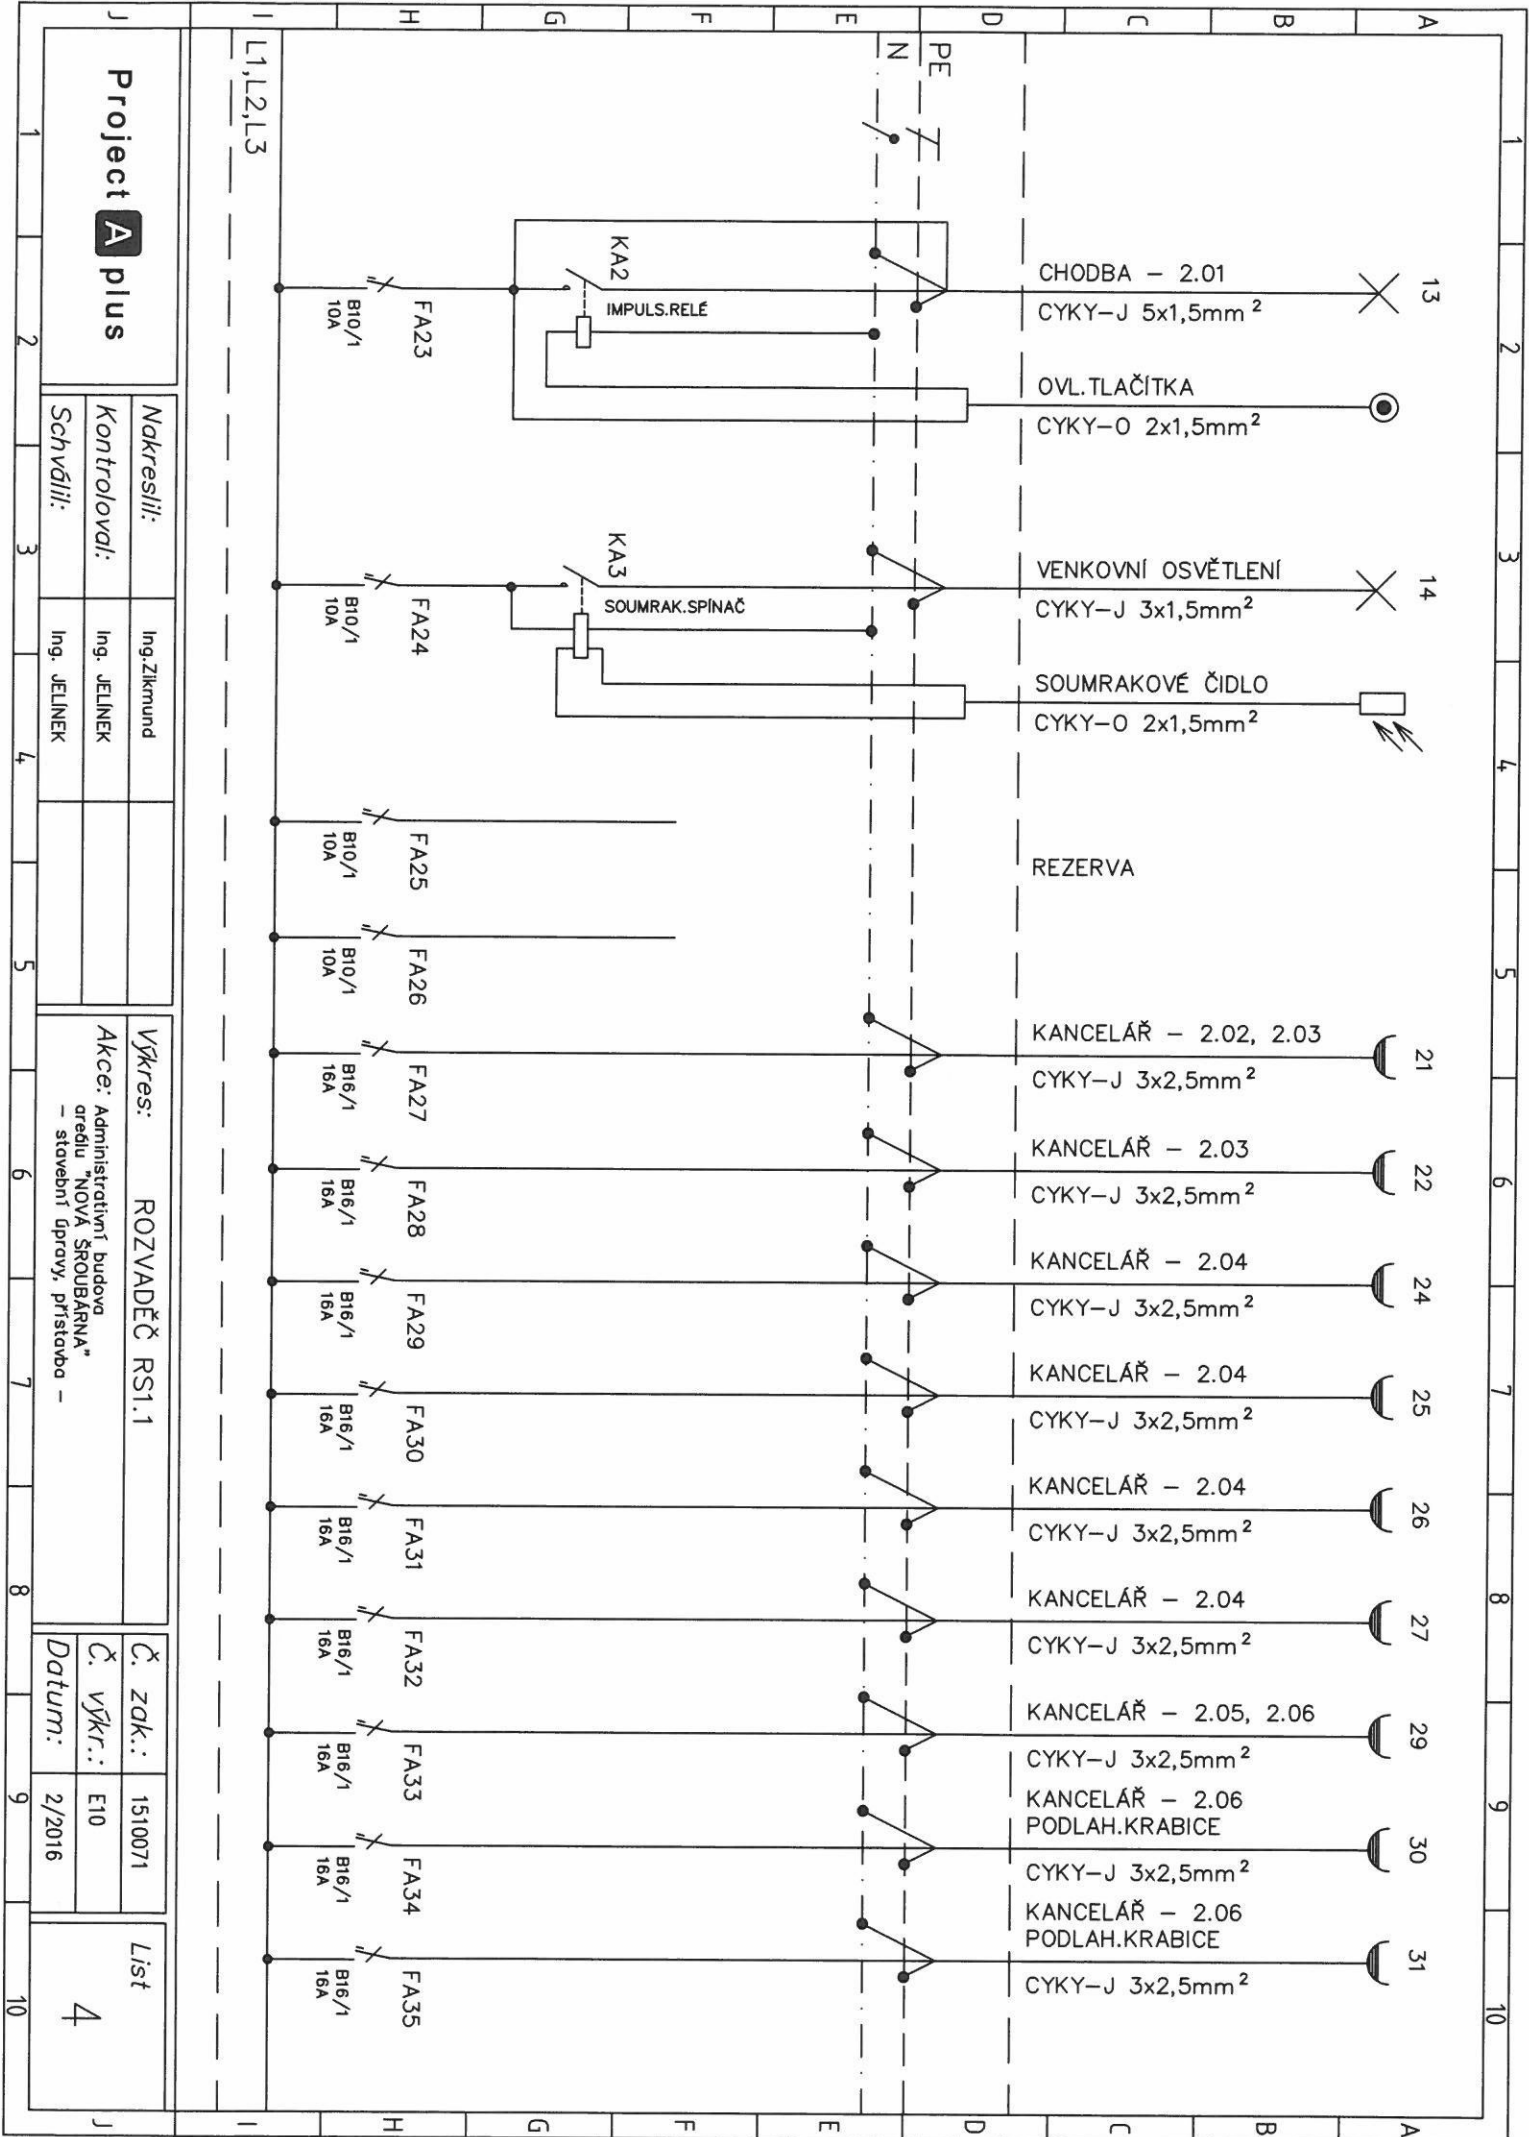

Project **A** plus

Nakreslil:

Ing. Zikmund

Kontroloval:

Ing. JELINEK

Schválil:

Ing. JELINEK

Výkres:

ROZVADĚČ RS1.1

Akce: Administrativní budova
areálu "NOVÁ SROUBÁRNA"
- stavební úpravy, přístavba -

Č. zdk.: 1510071

List

Č. výkr.: E10

Datum: 2/2016

4

