

ROZVADĚČ:
OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ
600x1500x250

KRYTÍ:
IP30/20

SOUSTAVA:
3 + PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

PŘÍVODY:
HOREM

VÝVODY:
HOREM

OCHRANA:
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKOVÉMU

NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,


NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE

ČSN 33 2000-4-41, DOPLNĚKOVÝM OCHRANNÝM

POSPOJOVÁNÍM

Vypracovali:	Ing. Vladimír Jelínek	Project A plus tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz
Vedoucí projektu:	Ing. Lubomír Zikmund	
Odp. projektant:	Ing. Jaroslava Richtrová	
Investor:	Ing. Vladimír Jelínek	
Investor:	Štroubárna Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov	
Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠTROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -		
D.1.4.1	Elektroinstalace	E09
		Rozvaděč RS1
Stupeň : DPS		
Datum: únor 2016		
Číslo zakázky: 1510071		
Měřítka: -		

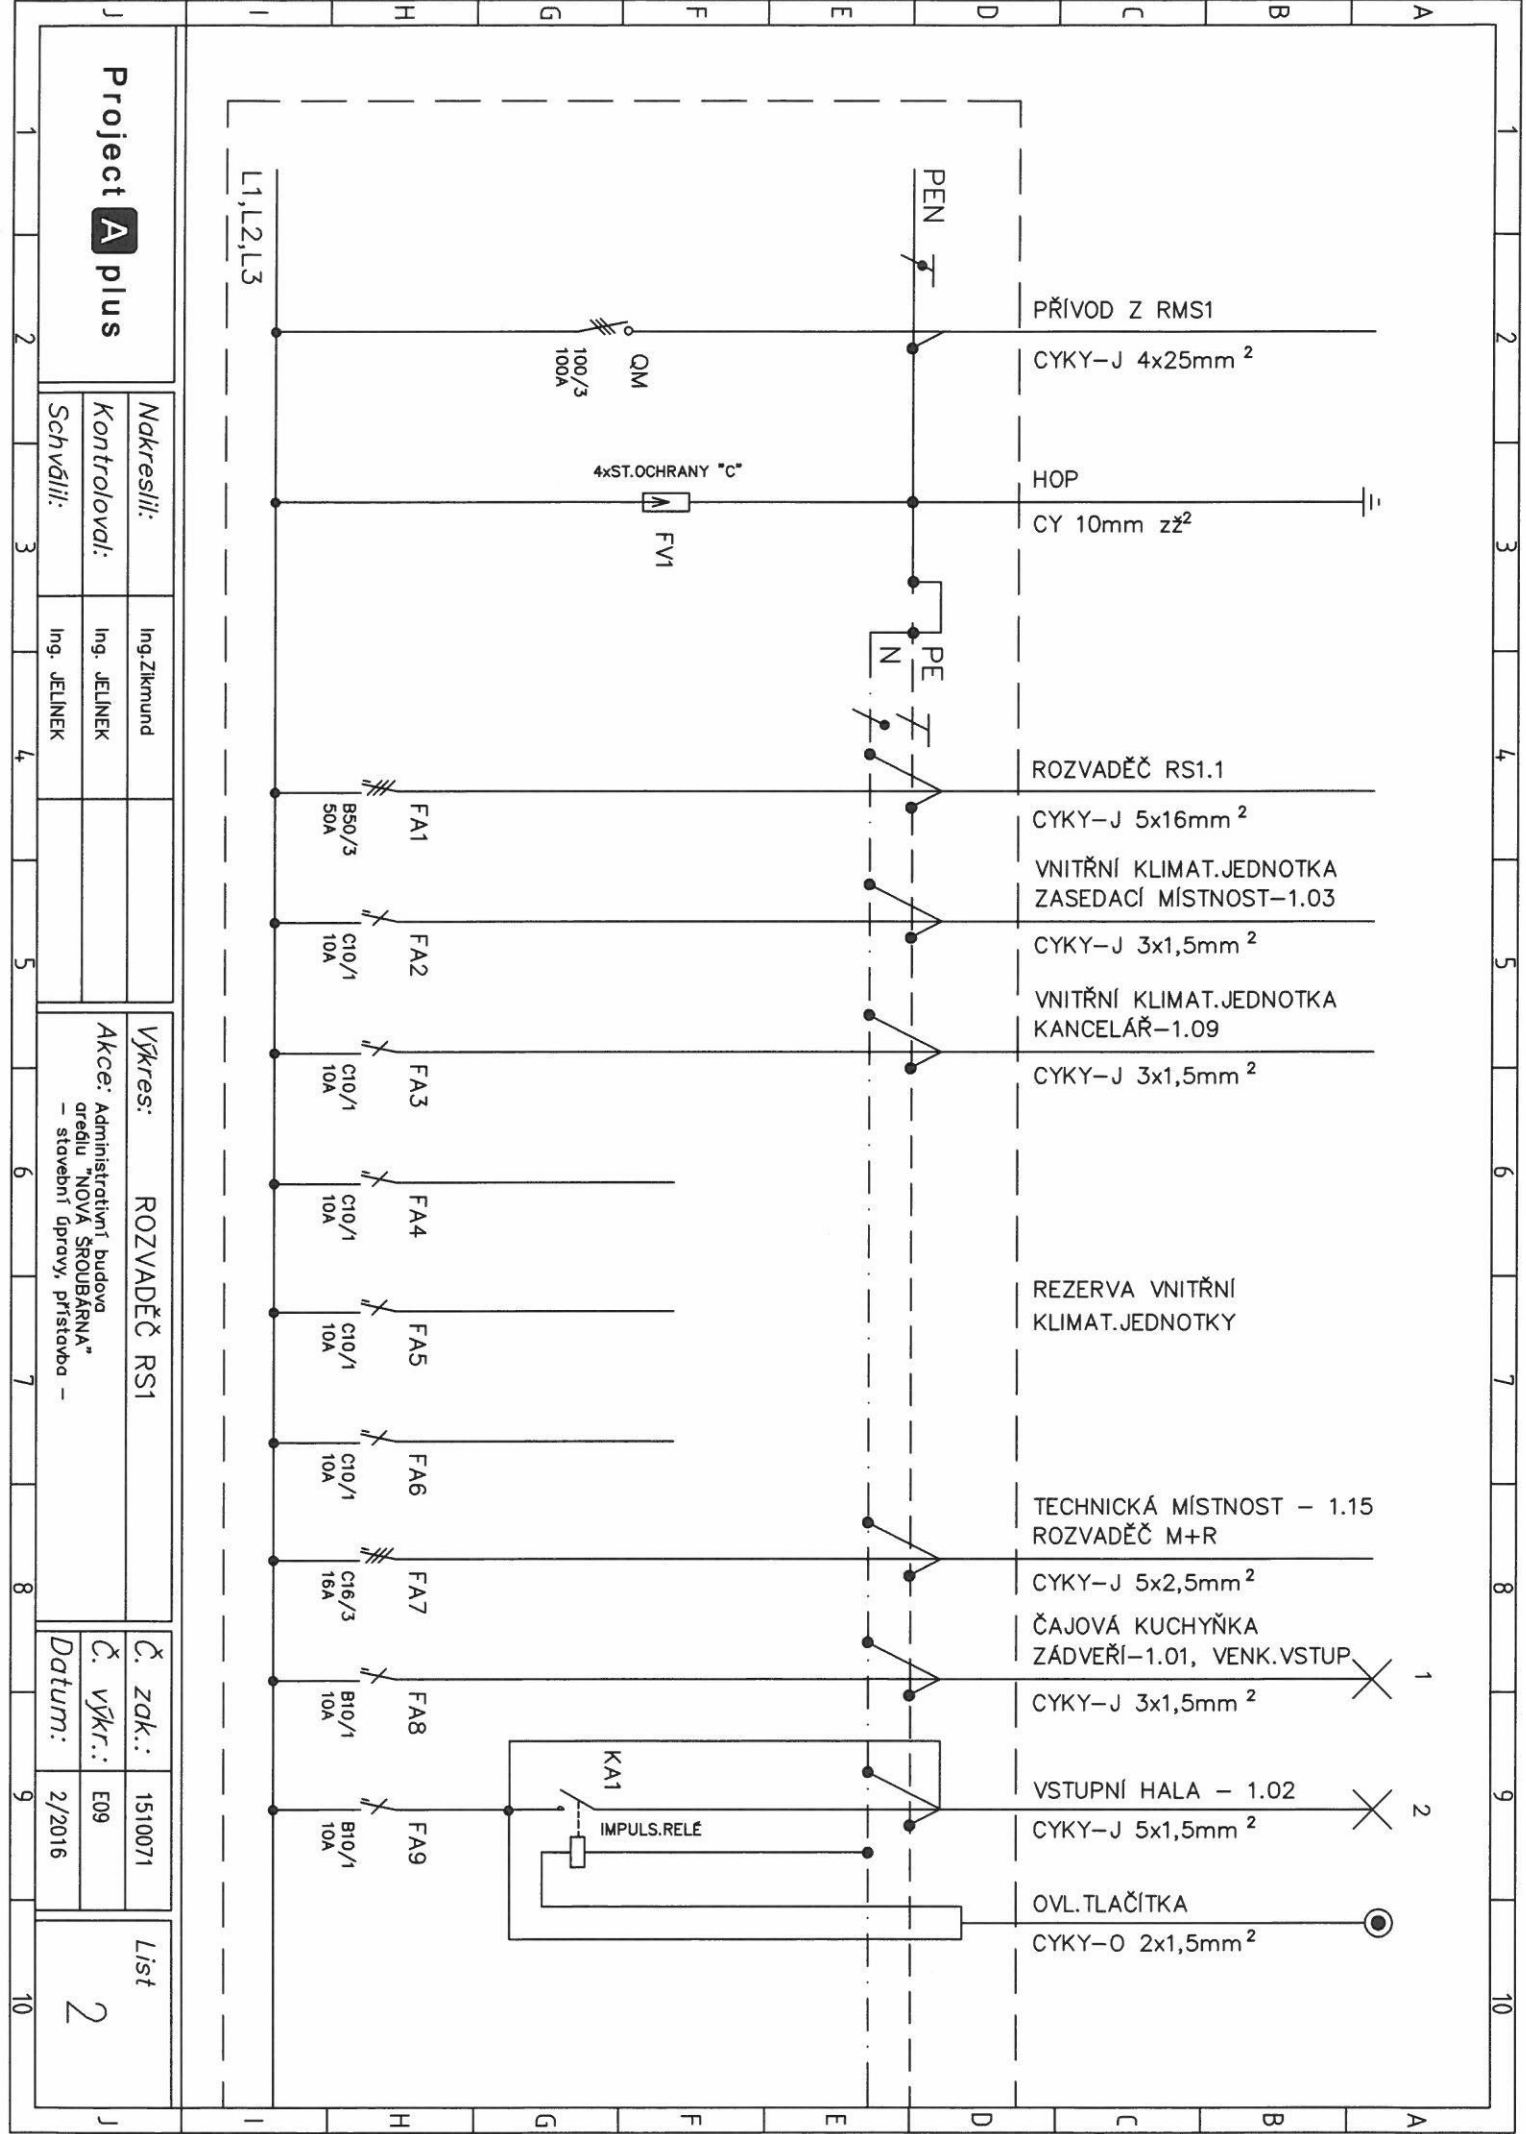


Project **A** plus

Nakreslil:	Ing. Zikmund
Kontroloval:	Ing. JELINEK
Schválil:	Ing. JELINEK

Vykreslil:	ROZVADĚČ RS1
Akce:	Administrativní budova areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -

Č. zad.:	1510071
Č. výkr.:	E09
Datum:	2/2016

List

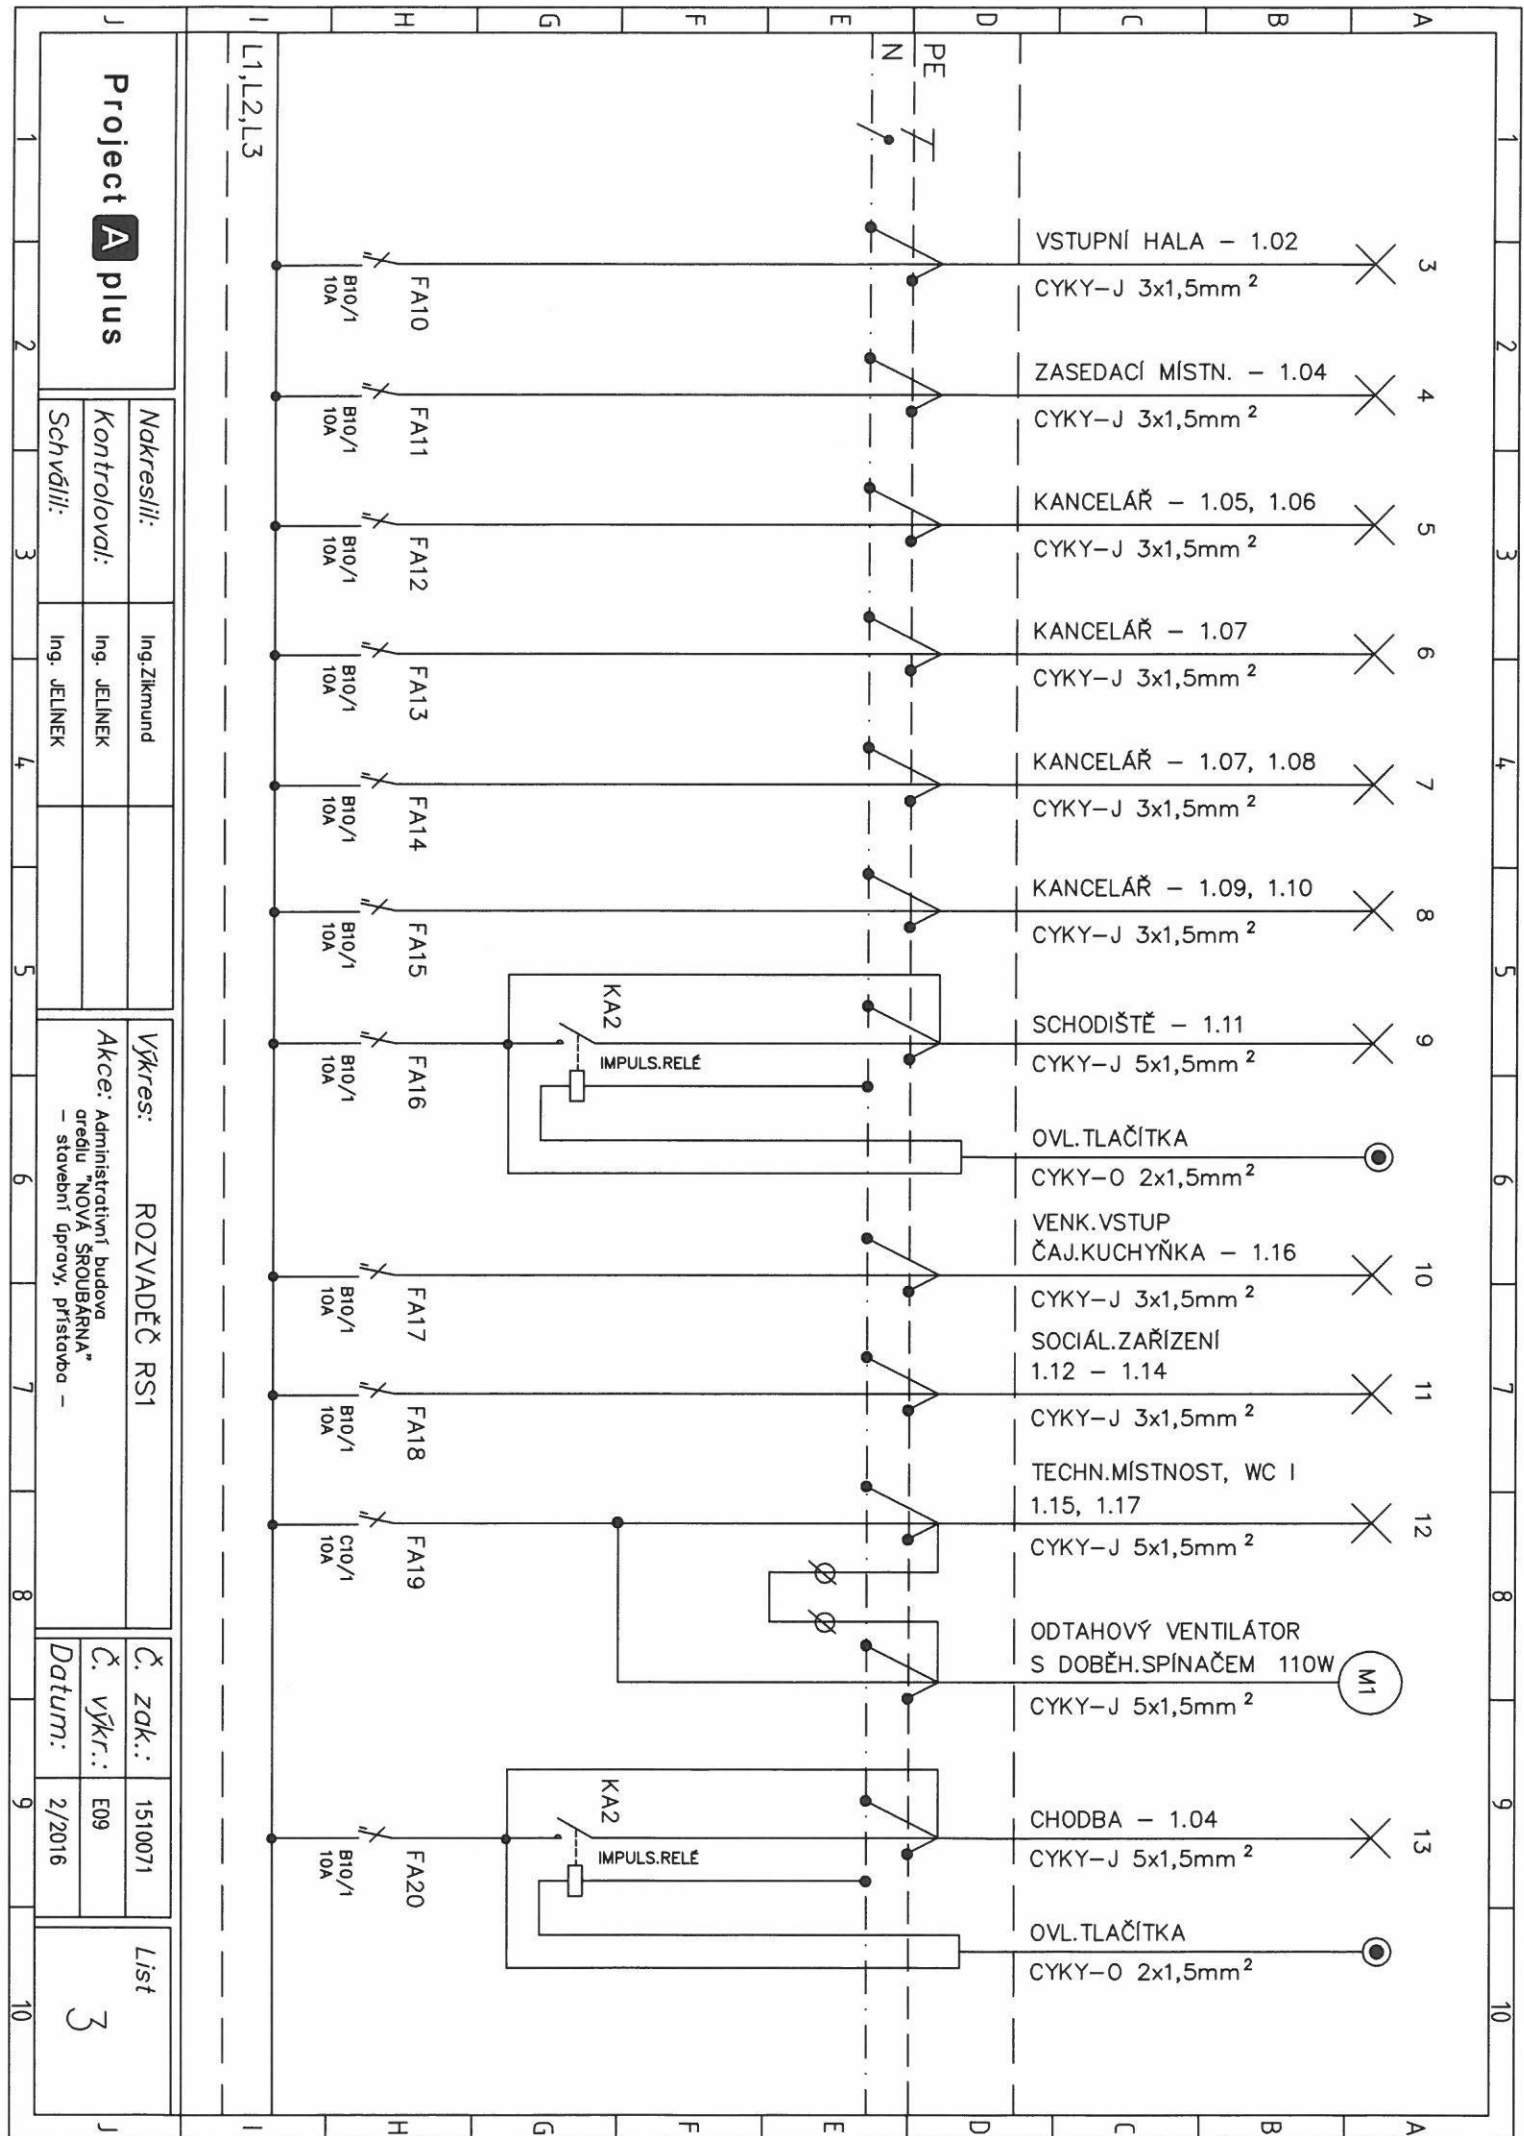

Project **A** plus

Nakreslil:

Ing. Zikmund

Kontroloval:

Ing. JELINEK

Schválil:

Ing. JELINEK

Výkres:

ROZVADĚČ RS1

Akce:

Administrativní budova
areálu "NOVÁ SROUBÁRNA"
- stavební úpravy, přístavba -

Č. zdk.: 1510071

Č. výkr.: E09

Datum: 2/2016

List

3

