



ROZVADĚČ:
OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ
600x1200x250

KRYTÍ:
Soustava:
Přívody:
Vývody:
Ochrana:
IP30/20
3 + PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
HOREM
HOREM
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému
napětí živých částí krytím a izolací,
neživých částí automa tickým odpojením
od zdroje ve stanoveném čase dle
ČSN 33 2000-4-41, doplňkovým ochranným
pospojováním

Vypracovali:		Ing. Vladimír Jelínek	<div>Project A plus</div> <div>tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz</div> <div>Stupeň : DPS Datum: únor 2016 Číslo zakázky: 1510071 Měřtko: -</div>
Vedoucí projektu:		Ing. Lubomír Zikmund	
Odp. projektant:		Ing. Jaroslava Richtrová	
Investor:		Ing. Vladimír Jelínek	
		Šroubárna Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov	
Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -			
D.1.4.1	Elektroinstalace	E12	Rozvaděč RS2.1

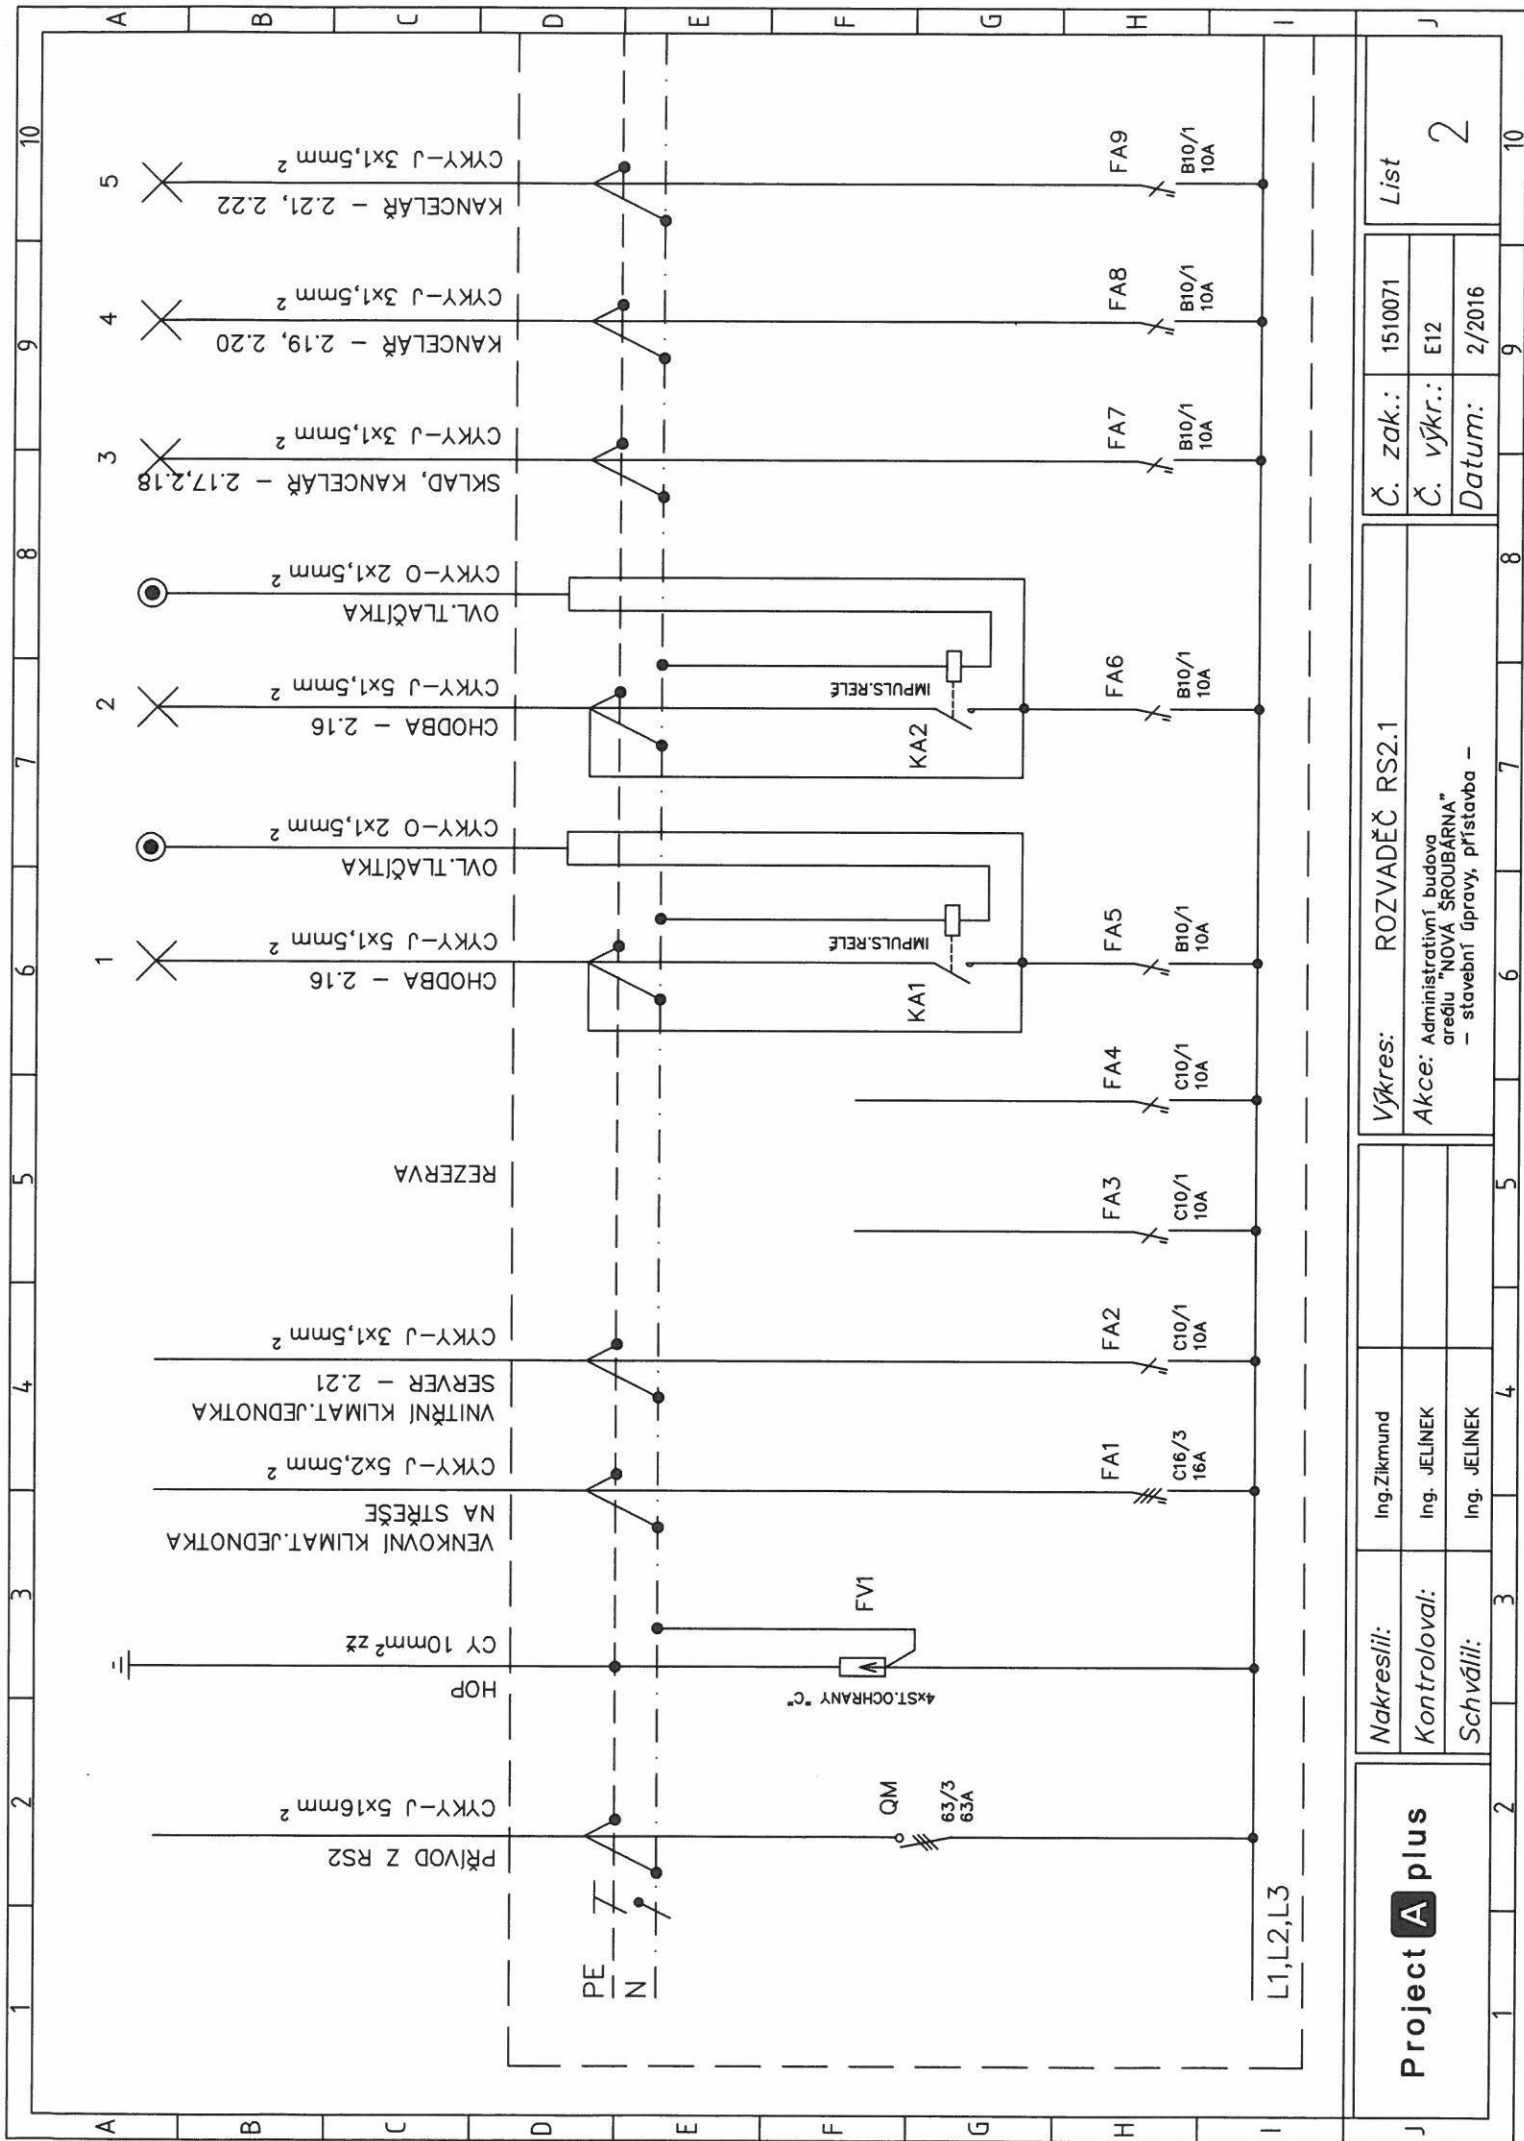

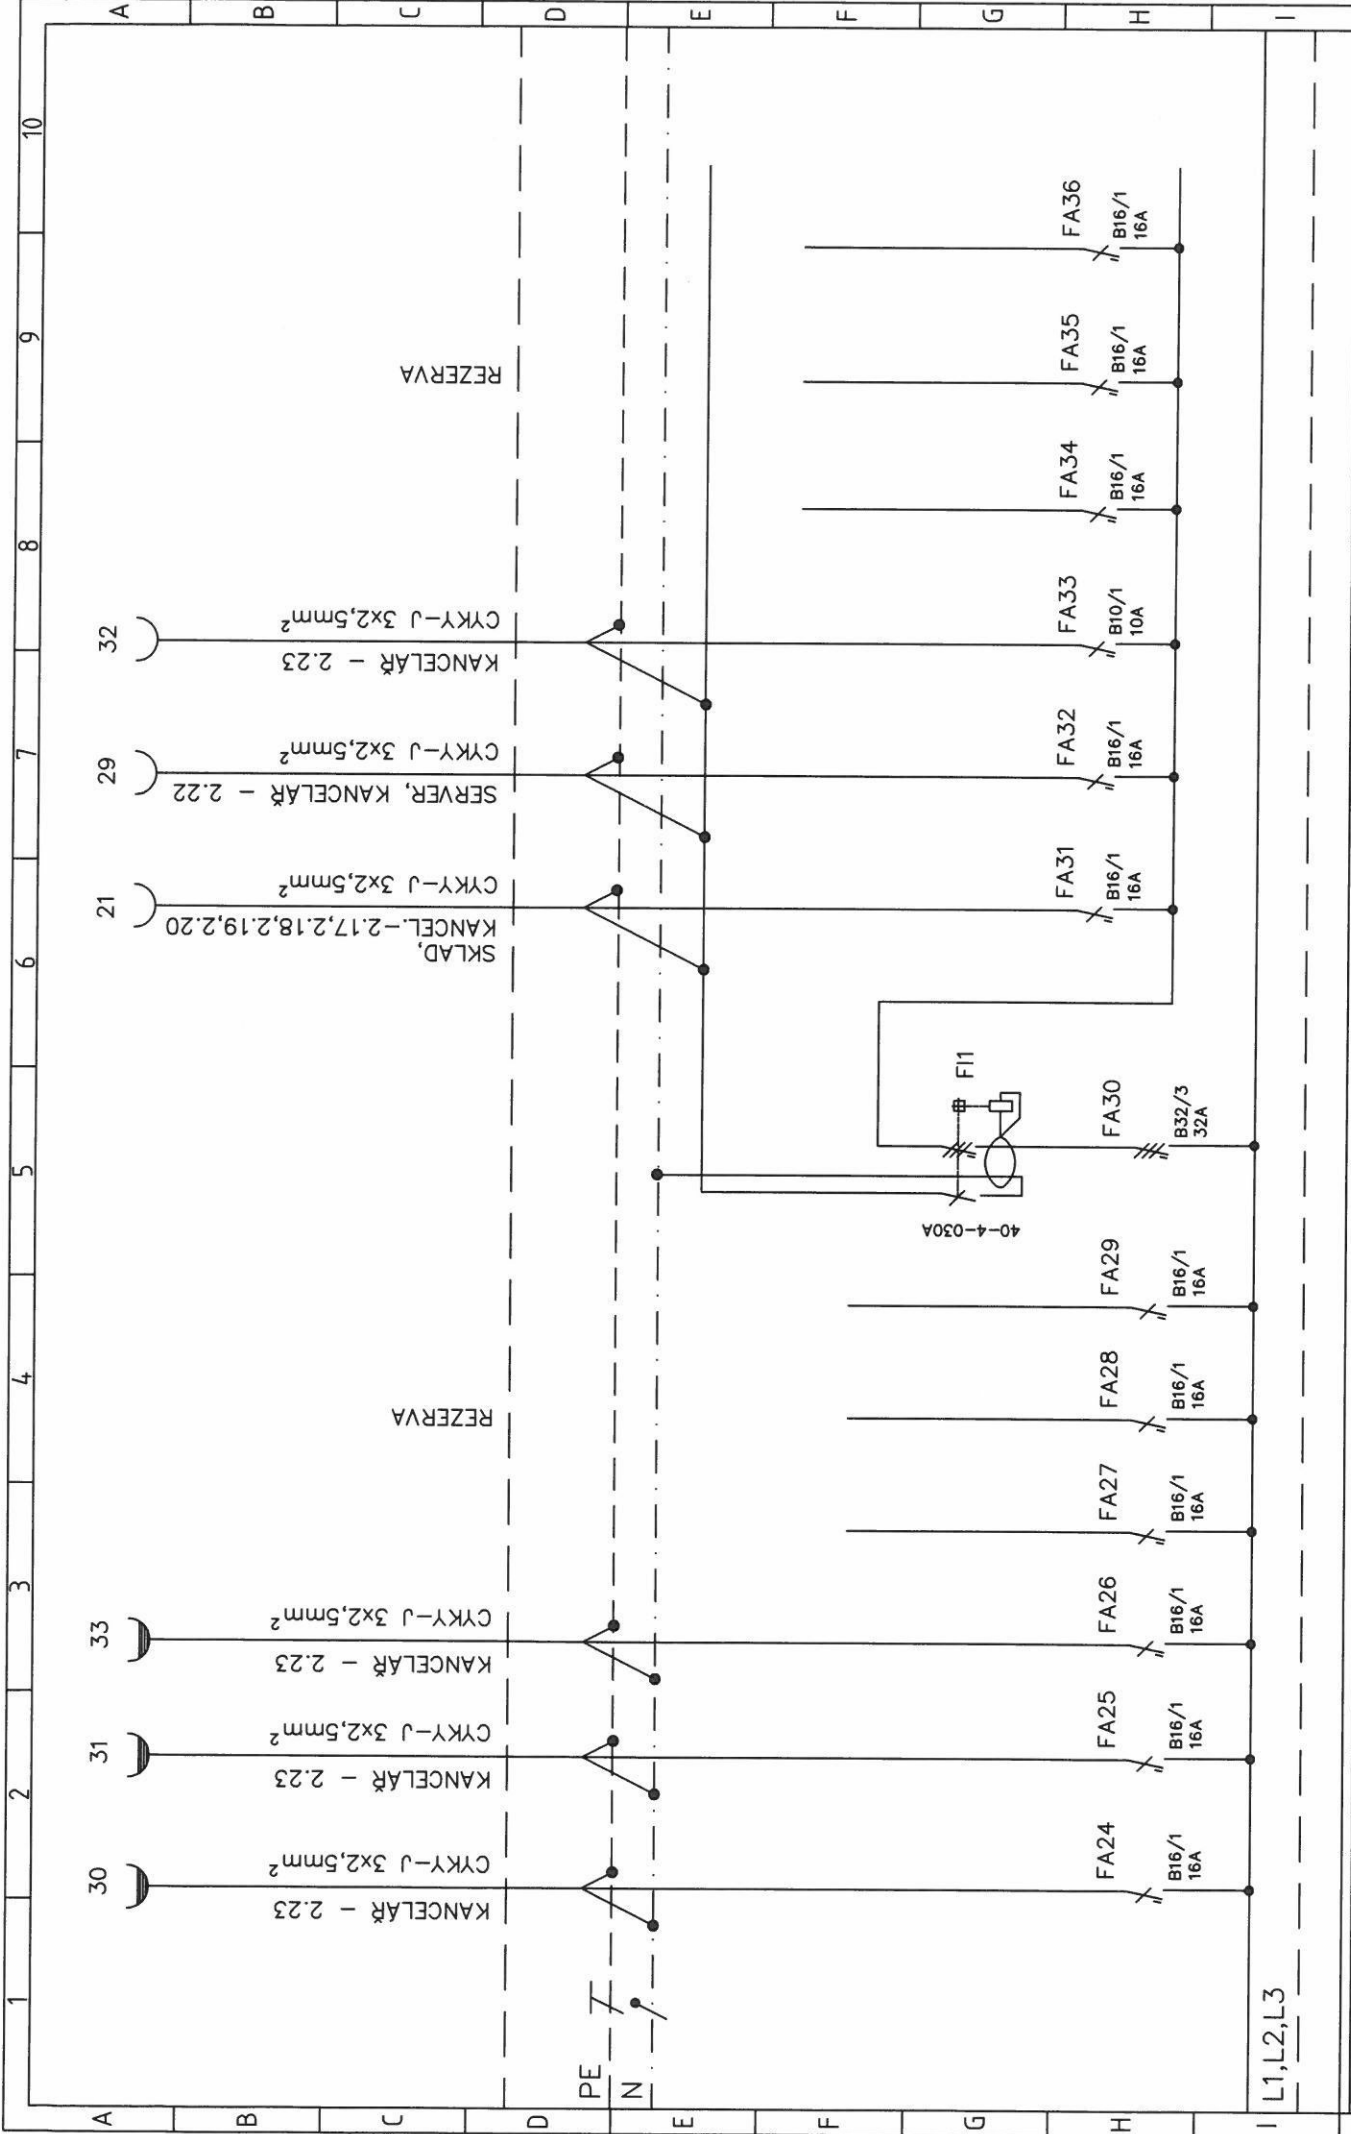

Project A plus		Nakreslil:		Ing. Zikmund		Výkres: ROZVADĚČ RS2.1		Č. zak.: 1510071		List	
		Kontroloval:		Ing. JELINEK		Akce: Administrativní budova areálu "NOVÁ ŠROUBARNA" - stavební úpravy, přístavba -		Č. výkr.: E12		4	
		Schválil:		Ing. JELINEK				Datum: 2/2016		9	
										8	
										7	
										6	
										5	
										4	
										3	
										2	
										1	